

# 碧南消防署仮眠室改修工事

| 建 築 工 事 |                   |             | 電 気 設 備 工 事 |                    |         |
|---------|-------------------|-------------|-------------|--------------------|---------|
| 図 面 番 号 | 図 面 名 称           | 縮 尺         | 図 面 番 号     | 図 面 名 称            | 縮 尺     |
| A－0 0   | 表紙・図面リスト          | N S         | E－0 1       | 分電盤結線図（１）          | N S     |
| A－0 1   | 特記仕様書 （１）         | N S         | E－0 2       | 分電盤結線図（２）          | N S     |
| A－0 2   | 特記仕様書 （２）         | N S         | E－0 3       | 電灯・コンセント設備平面図（改修前） | 1／1 0 0 |
| A－0 3   | 特記仕様書 （３）         | N S         | E－0 4       | コンセント設備平面図（改修後）    | 1／1 0 0 |
| A－0 4   | 特記仕様書 （４）         | N S         | E－0 5       | 照明器具姿図             | N S     |
| A－0 5   | 特記仕様書 （５）         | N S         | E－0 6       | 電灯設備平面図①（改修後）      | 1／5 0   |
| A－0 6   | 特記仕様書 （６）         | N S         | E－0 7       | 電灯設備平面図②（改修後）      | 1／5 0   |
| A－0 7   | 特記仕様書 （７）         | N S         | E－0 8       | 弱電設備平面図（改修前、改修後）   | 1／1 0 0 |
| A－0 8   | 特記仕様書 （８）         | N S         | E－0 9       | 火災報知設備平面図（改修前、改修後） | 1／1 0 0 |
| A－0 9   | 特記仕様書 （９）         | N S         |             |                    |         |
| A－1 0   | 付近見取図 仮設計画図 1階平面図 | 1/200、1/400 |             |                    |         |
| A－1 1   | 仕上表               | 1/200       |             |                    |         |
| A－1 2   | 改修全体平面図           | 1/100       |             |                    |         |
| A－1 3   | 現況平面図 1           | 1/50        |             |                    |         |
| A－1 4   | 現況平面図 2           | 1/50        |             |                    |         |
| A－1 5   | 現況展開図 仮眠室A、B、C    | 1/50        |             |                    |         |
| A－1 6   | 現況展開図 トレーニングルーム   | 1/50        | 機 械 設 備 工 事 |                    |         |
| A－1 7   | 現況天井伏図 1          | 1/50        |             |                    |         |
| A－1 8   | 現況天井伏図 2          | 1/50        |             |                    |         |
| A－1 9   | 仮眠室平面図A、B         | 1/50        | 図 面 番 号     | 図 面 名 称            | 縮 尺     |
| A－2 0   | 仮眠室平面図C、D         | 1/50        | M－0 1       | 使用機器表・衛生機器表        | N S     |
| A－2 1   | 矩計図               | 1/15、1/20   | M－0 2       | 給排水設備平面図（改修前、改修後）  | 1／1 0 0 |
| A－2 2   | 展開図1 仮眠室A、B、C     | 1/50        | M－0 3       | 給排水設備平面詳細図         | 1／3 0   |
| A－2 3   | 展開図2 仮眠室 D        | 1/50        | M－0 4       | 空調設備平面図（改修前、改修後）   | 1／1 0 0 |
| A－2 4   | 展開図3 仮眠室 D        | 1/50        | M－0 5       | 換気設備平面図（改修前）       | 1／1 0 0 |
| A－2 5   | 展開図4 仮眠室 D 倉庫     | 1/50        | M－0 6       | 換気設備平面図（改修後）       | 1／1 0 0 |
| A－2 6   | 建具表 1             | 1/50        |             |                    |         |
| A－2 7   | 建具表 2             | 1/50        |             |                    |         |
| A－2 8   | 天井伏図 1            | 1/50        |             |                    |         |
| A－2 9   | 天井伏図 2            | 1/50        |             |                    |         |
| A－3 0   | 家具図               | 1/30        |             |                    |         |
|         |                   |             |             |                    |         |
|         |                   |             |             |                    |         |
|         |                   |             |             |                    |         |





### No.3a





No. 6a

No.7a

No.8a

9章環境配慮改修工事

3節 断熱・防露改修工事

9.3.2 断熱材打込み工法

9.3.3 断熱材現場発泡工法

9.3.4 断熱材後張り工法

4節 屋上緑化改修工事

9.4.2 材 料

9.4.3 工 法

9.4.4 新植芝及び地被類の枯補償

5節 透水性アスファルト舗装改修工事

9.5.2 既存舗装の撤去及び再利用

9.5.3 路 床

9.5.4 路 盤

9.5.5 舗装の構成及び仕上り

9.5.9 試 験

\*断熱材の種類及び厚さ ※ 図示による ・( ) ・A種1 ・A種1H

\*吹付け厚さ ・( )mm ・ 図示による

\*断熱材の種類及び厚さ ※ 図示による ・( )

断熱材に石膏ボード等を張り付けたパネルを使用する場合 ※ 図示による ・( )

\*芝及び地被類の種類等 ※ 図示による ・( )

\*見切り材、舗装材、排水孔、マルチング材等 ※ 図示による ・( )

\*建設省告示第1458号に基づく風圧力に対応した工法 ※ 図示による ・( )

\*かん水装置の設置及び種類 ※ 図示による ・( )

\*既存保護層等の撤去工法 ※ 図示による ・( )

\*枯補償の期間 ※ 引渡しの日から1年 ・( )

\*既存舗装の撤去 ・行わない ・行う ※ 図示による ・( )

\*既存舗装の再利用 ・行わない ・行う ※ 図示による ・( )

\*凍上抑制層の適用及び厚さ ※ 図示による ・( )

\*透水性舗装に用いるフィルター層厚さ ※ 図示による ・( )

\*路床安定処理の適用及び方法 ※ 図示による ・( )

\*盛土材料の種類別 ・A種 ・B種 ・C種 ・D種 ・ 図示による ・( )

\*凍上抑制層及び透水性舗装のフィルター層の材料 ※ 図示による ・( )

\*砂の粒度試験 ・行わない ・行う

\*路床安定処理用添加材料 ・普通ポルトランドセメント ・高炉セメントB種 ・フライアッシュセメントB種

・ 図示による ・生石灰特号 ・生石灰1号 ・消石灰特号 ・消石灰1号

\*路床土のCBR試験 ・行わない ・行う

\*路床締固め度試験 ・行わない ・行う

\*現場CBR試験 ・行わない ・行う

\*路盤の厚さ ※ 図示による ・( )

\*路盤材料 種別 ・ 図示による ・( )

\*舗装の構成 ※ 図示による ・( )

\*舗装の平坦性 ※ 著しい不陸がないもの ・( )

\*開粒度アスファルト混合物等の抽出試験 ・行う ・行わない

[表8.28.1]

[表9.7.3]

特定建設資材の再資源化等

\*建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)以下「建設リサイクル法」という。}に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な措置を講ずることとする。  
なお、本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、別表1又は2、及び3の積算条件を設定しているが、工事請負契約書の「解体工事に要する費用」等に定める事項は契約締結時に発注者と受注者の間で確認されたものであるため、発注者が積算上条件明示した別表の事項と別の方法であった場合でも変更の対象としない。ただし、現場条件の変更等、受注者の責によるものではない事項については、この限りでない。また、受注者は、特定建設資材の分別解体等・再資源化等が完了したときは、建設リサイクル法第18条第1項に基づく報告として、監督職員に「再資源化等報告書」を提出すること。「再資源化等報告書」は、<https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kensetsu-kikaku/kenchiku-kijyun.html>[建築工事事務の手引-関連様式]から入手可能。  
(注)別表4については積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお受注者の提示する施設と異なる場合においても、設計変更の対象としない。

\*別表1 建築物に係る解体工事

| 工程              | 工 程          | 作業内容       | 分別・解体等の方法              |
|-----------------|--------------|------------|------------------------|
| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | ・ 建築設備、内装材等  | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 屋根ふき材      | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 外装材、上部構造部材 | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>※ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 基礎、基礎ぐい    | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>※ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ その他<br>( ) | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |

\*別表2 建築物に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替)

| 工程              | 工 程          | 作業内容       | 分別・解体等の方法              |
|-----------------|--------------|------------|------------------------|
| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | ・ 造成等        | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 基礎、基礎ぐい    | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>※ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 上部構造部分、外装  | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>※ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 屋根         | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 建築設備、内装等   | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ その他<br>( ) | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |

\*別表3 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(外構・工作物等)

| 工程              | 工 程                 | 作業内容       | 分別・解体等の方法              |
|-----------------|---------------------|------------|------------------------|
| 工程ごとの作業内容及び解体方法 | ・ 仮設                | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 土工                | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 基礎                | ・ 有<br>・ 無 | ・ 手作業<br>※ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 本体工事              | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ 本体付属品             | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |
|                 | ・ その他<br>(さく、照明器具 ) | ・ 有<br>・ 無 | ※ 手作業<br>・ 手作業と機械作業の併用 |

項 目

\*別表4 再資源化等をする施設の名称及び所在地

| 廃棄物の種類              | 施設の名称 | 所 在 地 |
|---------------------|-------|-------|
| ・ コンクリート            |       |       |
| ・ 鉄及びコンクリートから成る建設資材 |       |       |
| ・ アスファルト・コンクリート     |       |       |
| ・ 木材                |       |       |

化学物質を発生する建築材料等の使用制限の原則

本工事に使用する資材は、次の建築材料等の適正な選択による対策を講じること。  
1) ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド及びスチレン(以下「ホルムアルデヒド等」という。)を発生する建築材料等の使用制限の原則

| 対策をとる建築材料等                                           | 使用制限の原則                                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材単板積層材、MDF、パーティクルボード、その他木質建材 | ホルムアルデヒド等を発生しないか、発散が極めて少ないJAS又はJISの規格品とする。               |
| ② 家具、書架、実験台、その他の什器等                                  | ①⑤⑦に掲げる建築材料等を使用している場合には、ホルムアルデヒド等を発生しないか、発散が極めて少ないものとする。 |
| ③ ユリア樹脂板                                             | ホルムアルデヒド等を発生しないか、発散が極めて少ないものとする。                         |
| ④ 壁紙                                                 | ホルムアルデヒド等を発生しないか、発散が極めて少ないJAS又はJISの規格品とする。               |
| ⑤ 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート及び幅木等の施工時に使用する接着剤                |                                                          |
| ⑥ 保温材、緩衝材、断熱材                                        |                                                          |
| ⑦ 塗料                                                 |                                                          |
| ⑧ 仕上塗材                                               |                                                          |

2) トルエン、キシレン及びエチルベンゼン(以下「トルエン等」という。)を含有する塗料及び接着剤の使用制限の原則

| 対策をとる建築材料等                            | 使用制限の原則                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| ① 壁紙、ビニル床タイル、ビニル床シート及び幅木等の施工時に使用する接着剤 | トルエン等の含有量が少ないJAS又はJISの規格品とする。 |
| ② 塗料                                  |                               |

3) クロルピリホス、ダイアジノン及びフェノブカルブ(以下「クロルピリホス等」という。)を含有する防腐・防蟻剤の使用制限

| 対策をとる建築材料等        | 使用制限                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|
| 木材保存(木材の防腐・防蟻処理)剤 | クロルピリホス等を含有しない、非有機リン系の薬剤とし、加圧式防腐・防蟻処理等は工場で行い、十分乾燥した後に現場へ搬入する。 |

4) 可塑剤を使用している建築材料等の使用制限の原則

| 対策をとる建築材料等 | 使用制限の原則                                                            |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| ① 壁紙用接着剤   | フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用しているJAS又はJISの規格品とする。 |
| ② 木工用接着剤   | フタル酸ジ-n-ブチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を使用しているものとする。           |

工事で使用する資材・機材

本工事に使用する資材・機材は、令和4年版国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の各標準仕様書、本特記仕様書、並びに図面で指定された品質、性能を有するもののほか、以下のものとする。  
1) (一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」により評価を受けた建築材料・設備機材等(以下「評価名簿登載品」という)。ただし、評価書の「納入地区及びアフターサービス地区」に当該工事場所が含まれる場合に限る。  
2) (一財)ベタリーピングが認定した優良住宅部品(BL部品)。ただし、現場においてBLマーク表示が確認できるものに限る。  
3) その他、各標準仕様書の仕様規定及び試験方法に適合することが証明書等で確認でき、監督職員の承諾を得られたもの。(定期的なメンテナンスが必要になる機材については、メンテナンス(アフターサービス)の体制についても監督職員に承諾が得られること。)

なお「評価名簿登載品」は、(一社)公共建築協会の「建築材料・設備器材等品質性能評価事業」の評価書の写しを提出することにより、その評価を受けたこと及びメンテナンスの体制があることについて証明することができる。

東洋ゴム化工品(株)及びニッタ化工品(株)で製造された製品・材料を用いる場合

受注者は、東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)で製造された製品や材料(以下、ゴム製品等とする。)を用いる場合には、同社が製造するゴム製品等に対して請負者が指定した第三者(東洋ゴム化工品(株)、ニッタ化工品(株)と資本面・人事面で関係がない者)によって作成された品質を証明する書類を提出し、監督職員の確認を得るものとする。  
なお必要な品質証明書は、以下の試験及び検査において、製品に応じて必要な規格について取得するものとする。

| 試験名            | 計測項目                      |
|----------------|---------------------------|
| 通常状態での試験(常態試験) | 硬さ、比重、引張強度、伸び             |
| 熱老化試験          | 熱老化前後での変化率(硬さ、比重、引張強度、伸び) |
| 圧縮永久ひずみ試験      | 圧縮による残留歪み                 |
| 製品検査           | 外観、寸法、性能                  |

ただし、第三者による品質証明書類を提出し監督職員の確認を得た場合であっても、後に製品不良等が判明した場合に受注者の契約不適合責任が免責されるものではない。

完成品について

・設備工事についても竣工図を作成すること。  
・竣工図は自社の社名を記載すること(CAD DATAの提出)。  
・竣工図、主要機器完成図、取扱説明書、保証書、官公署その他への提出書類はファイルにまとめること。

ナニワ建築設計室

建築士登録番号 151655号

建築士氏名 杉浦勝裕

検 図 製 図 設 計

碧南消防署仮眠室改修工事

建築改修工事特記仕様書 9/9

衣浦東部広域連合

図面番号 A-09




|         |
|---------|
| 仕 上 げ 表 |
|---------|


|    | 改修前仕上                        |                              | 改修後仕上                                    |                                                             |                                          |                                                             |
|----|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 部位 | 仮眠室 A, B, C,                 | トレーニングルーム                    | 仮眠室 A, B, C,                             | 仮眠室 D                                                       | 仮眠室 D トイレ・洗面・脱衣                          | 倉庫                                                          |
| 天井 | 化粧PB t=9                     | 化粧PB t=9                     | 化粧PB t=9.5 (不燃)<br>不燃：NM-1864<br>ジブトーン模様 | PB t=12.5 (不燃)<br>不燃：NM-8619<br>不燃ビニールクロス                   | PB t=9.5 (不燃)<br>不燃：NM-0441<br>不燃ビニールクロス | 既設スタイロフォーム現わし                                               |
| 壁  | PB t=12 GLボンド工法              | 有孔合板 t=9                     | PB t=12.5 (NM-8619)<br>不燃ビニールクロス         | PB t=12.5 (NM-8619)<br>不燃ビニールクロス                            | PB t=12.5 (NM-8619)<br>不燃ビニールクロス         | 現況壁 (有孔合板 t=5.5)<br>現状のまま<br>合板 t=5.5 EP塗装                  |
| 巾木 | ソフト巾木 H=75                   | 木製巾木 H=75                    | ソフト巾木 H=60                               | ソフト巾木 H=60                                                  | ソフト巾木 H=60                               | 木製 H=75<br>現況巾木は、現状のまま                                      |
| 床  | ニードルパンチカーペット t=4<br>タイルカーペット | ニードルパンチカーペット t=4<br>タイルカーペット | 下地調整の上複層ビニル床シート<br>t=2<br><br>踏込み部共      | 下地調整の上タイルカーペット<br>t=7<br><br>踏込み部<br>下地調整の上複層ビニル床シート<br>t=2 | ビニル床タイル 600×600×2.5<br>(硬質塩化ビニルタイル)      | ニードルパンチカーペット t=4<br>タイルカーペット<br>(現状のまま)<br>仮眠室との取合いは、調整の上復旧 |
| 備考 |                              |                              | カーテンレール<br>遮光カーテン 遮光率1級<br><br>下駄箱       | カーテンレール<br>遮光カーテン 遮光率1級<br><br>下駄箱                          |                                          |                                                             |

註 記


1. 設備機器等の撤去は管工事とし、機器廻りの仕上撤去、補修は建築工事とする。


2. 既設壁の配管等により仕上材が撤去された部分の補修は建築工事とする。

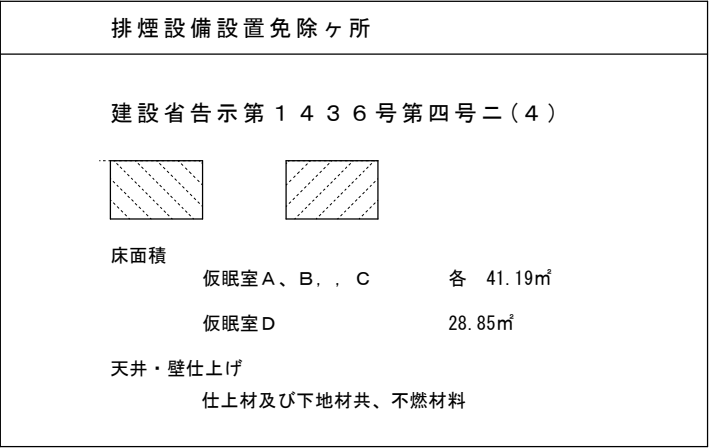


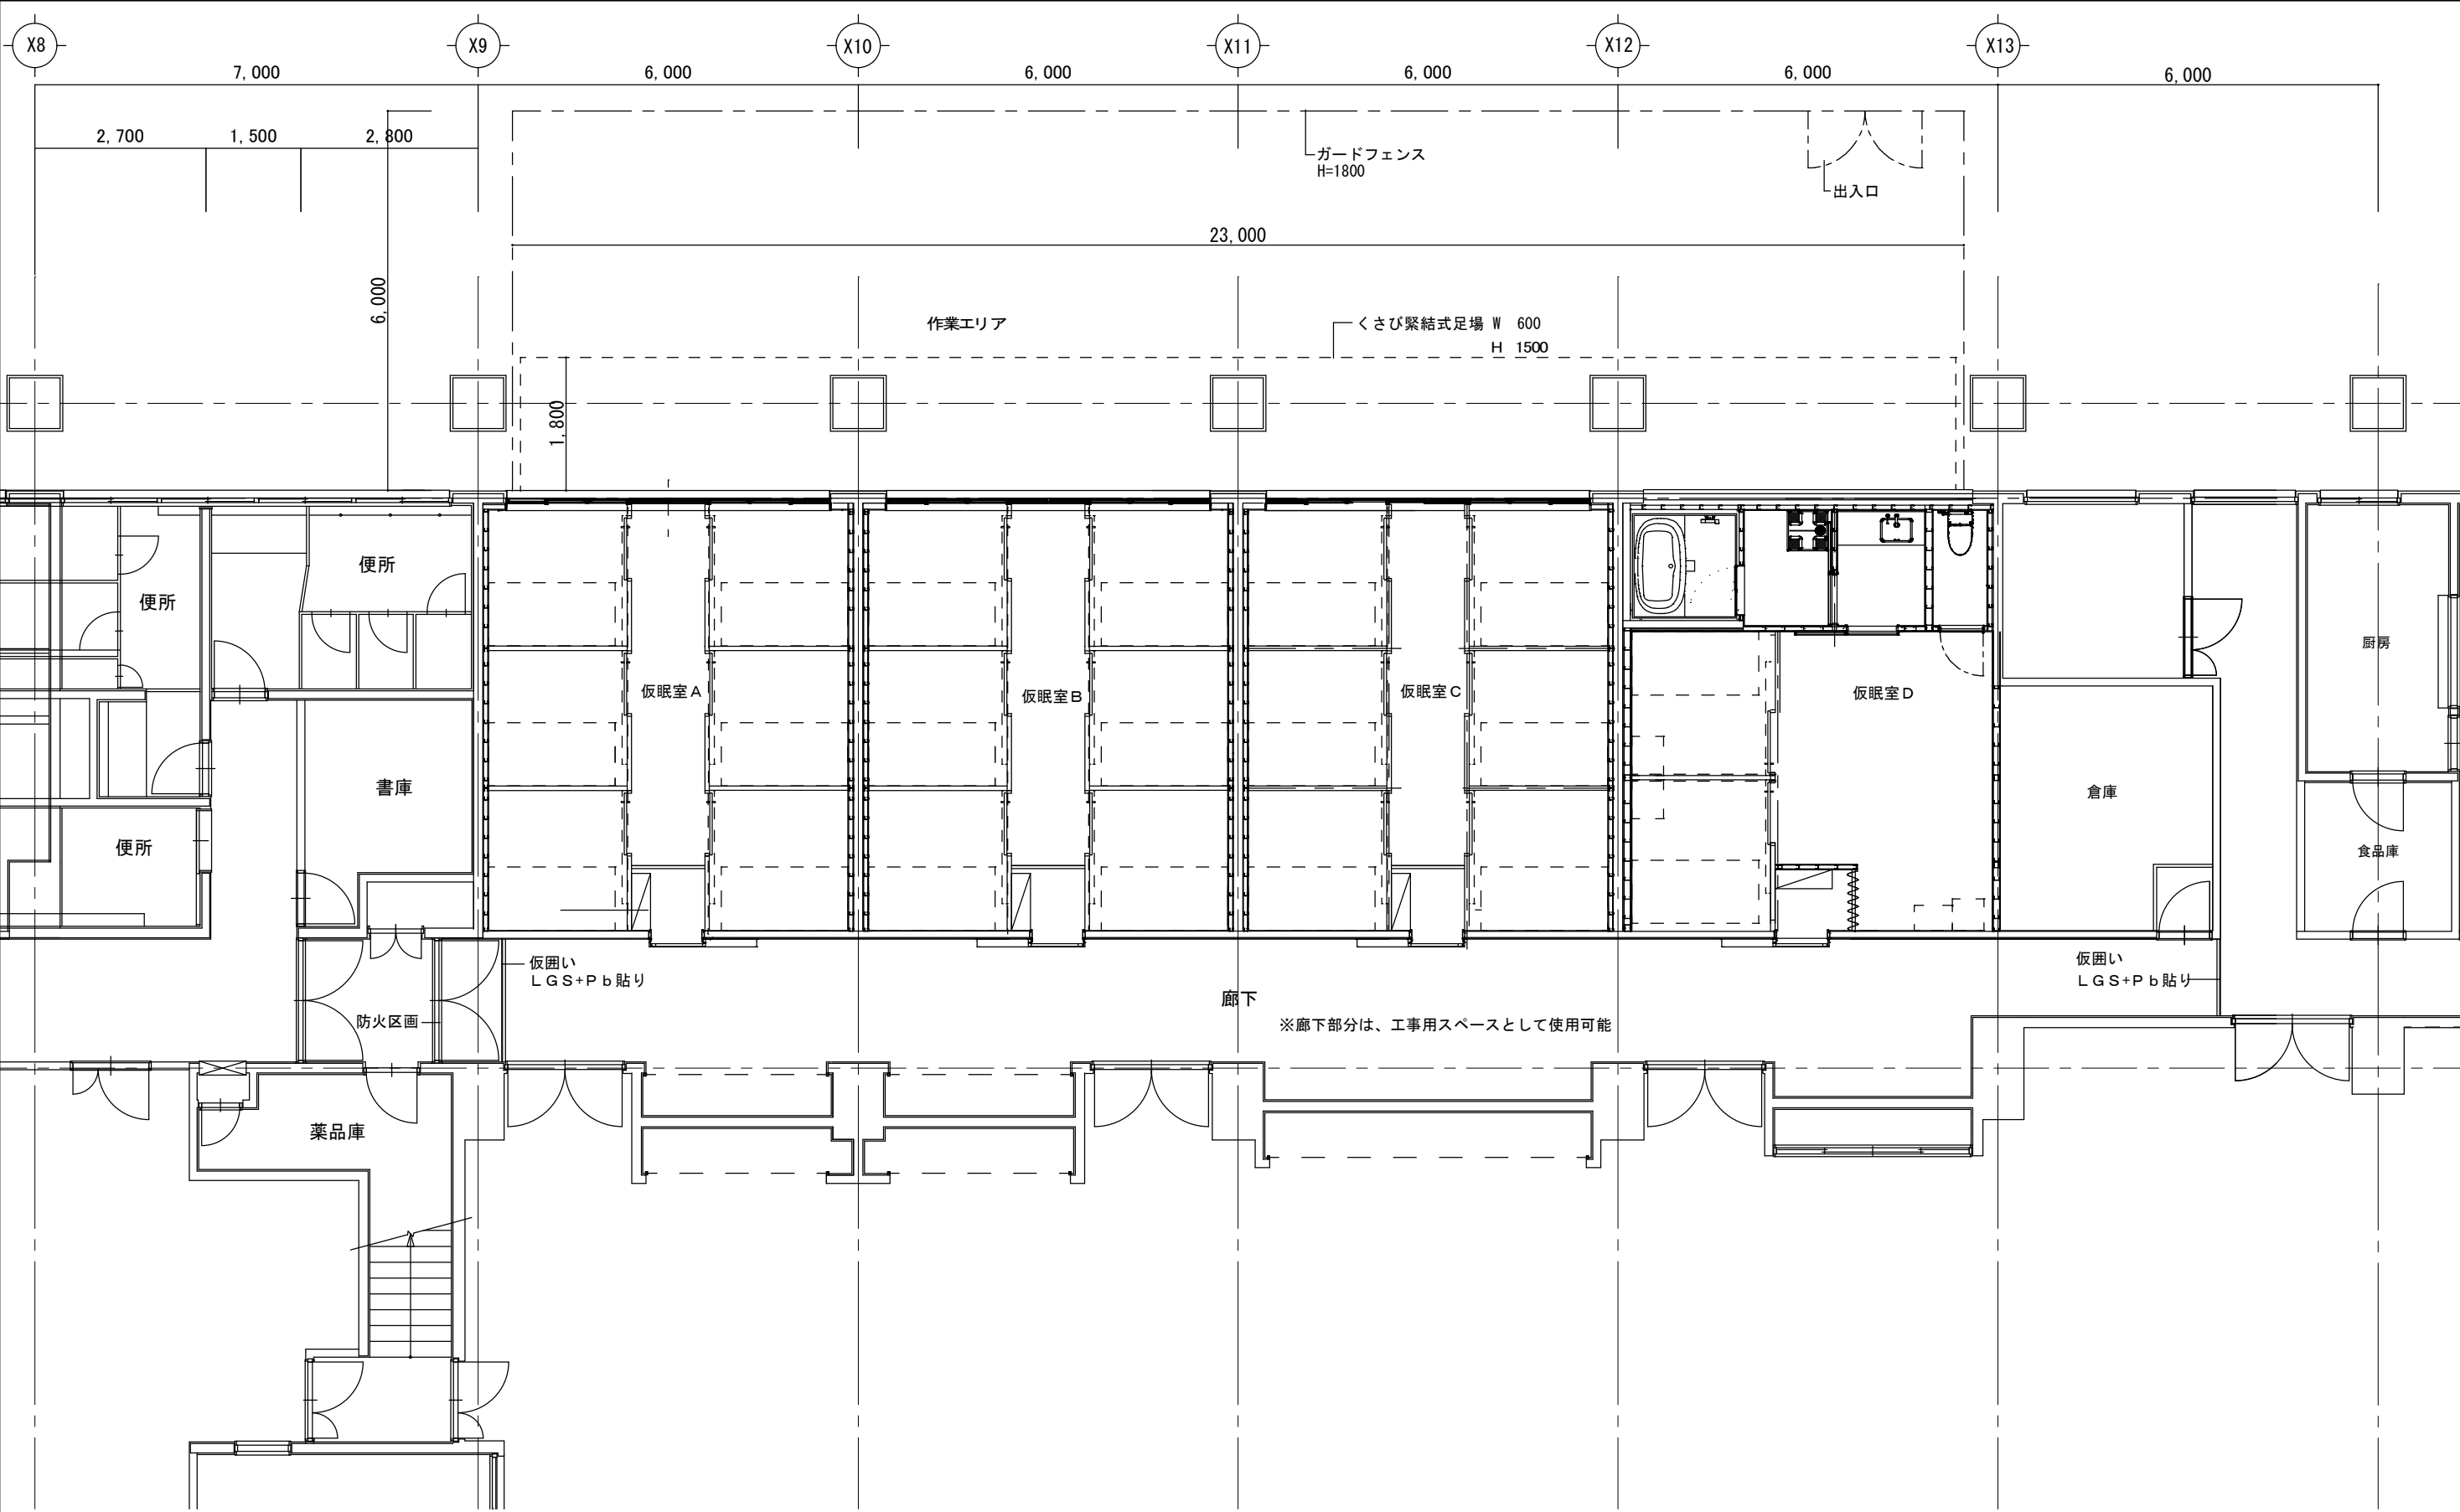


|          |                                             |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |                                             |                          |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 衣浦東部広域連合 | 設計者<br>■ ナニワ建築設計室<br>杉浦勝裕<br>一級建築士登録第151655 | 竣工図<br>建築士登録第151655 | 訂正<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100 | 特記<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30<br>31<br>32<br>33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39<br>40<br>41<br>42<br>43<br>44<br>45<br>46<br>47<br>48<br>49<br>50<br>51<br>52<br>53<br>54<br>55<br>56<br>57<br>58<br>59<br>60<br>61<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>67<br>68<br>69<br>70<br>71<br>72<br>73<br>74<br>75<br>76<br>77<br>78<br>79<br>80<br>81<br>82<br>83<br>84<br>85<br>86<br>87<br>88<br>89<br>90<br>91<br>92<br>93<br>94<br>95<br>96<br>97<br>98<br>99<br>100 | 工事名称<br>碧南消防署仮眠室改修工事 | 図面内容<br>改修全体平面図<br>縮尺<br>1/100<br>級建築士登録第 号 | 図面番号<br>A-12<br>区分<br>建築 |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------|

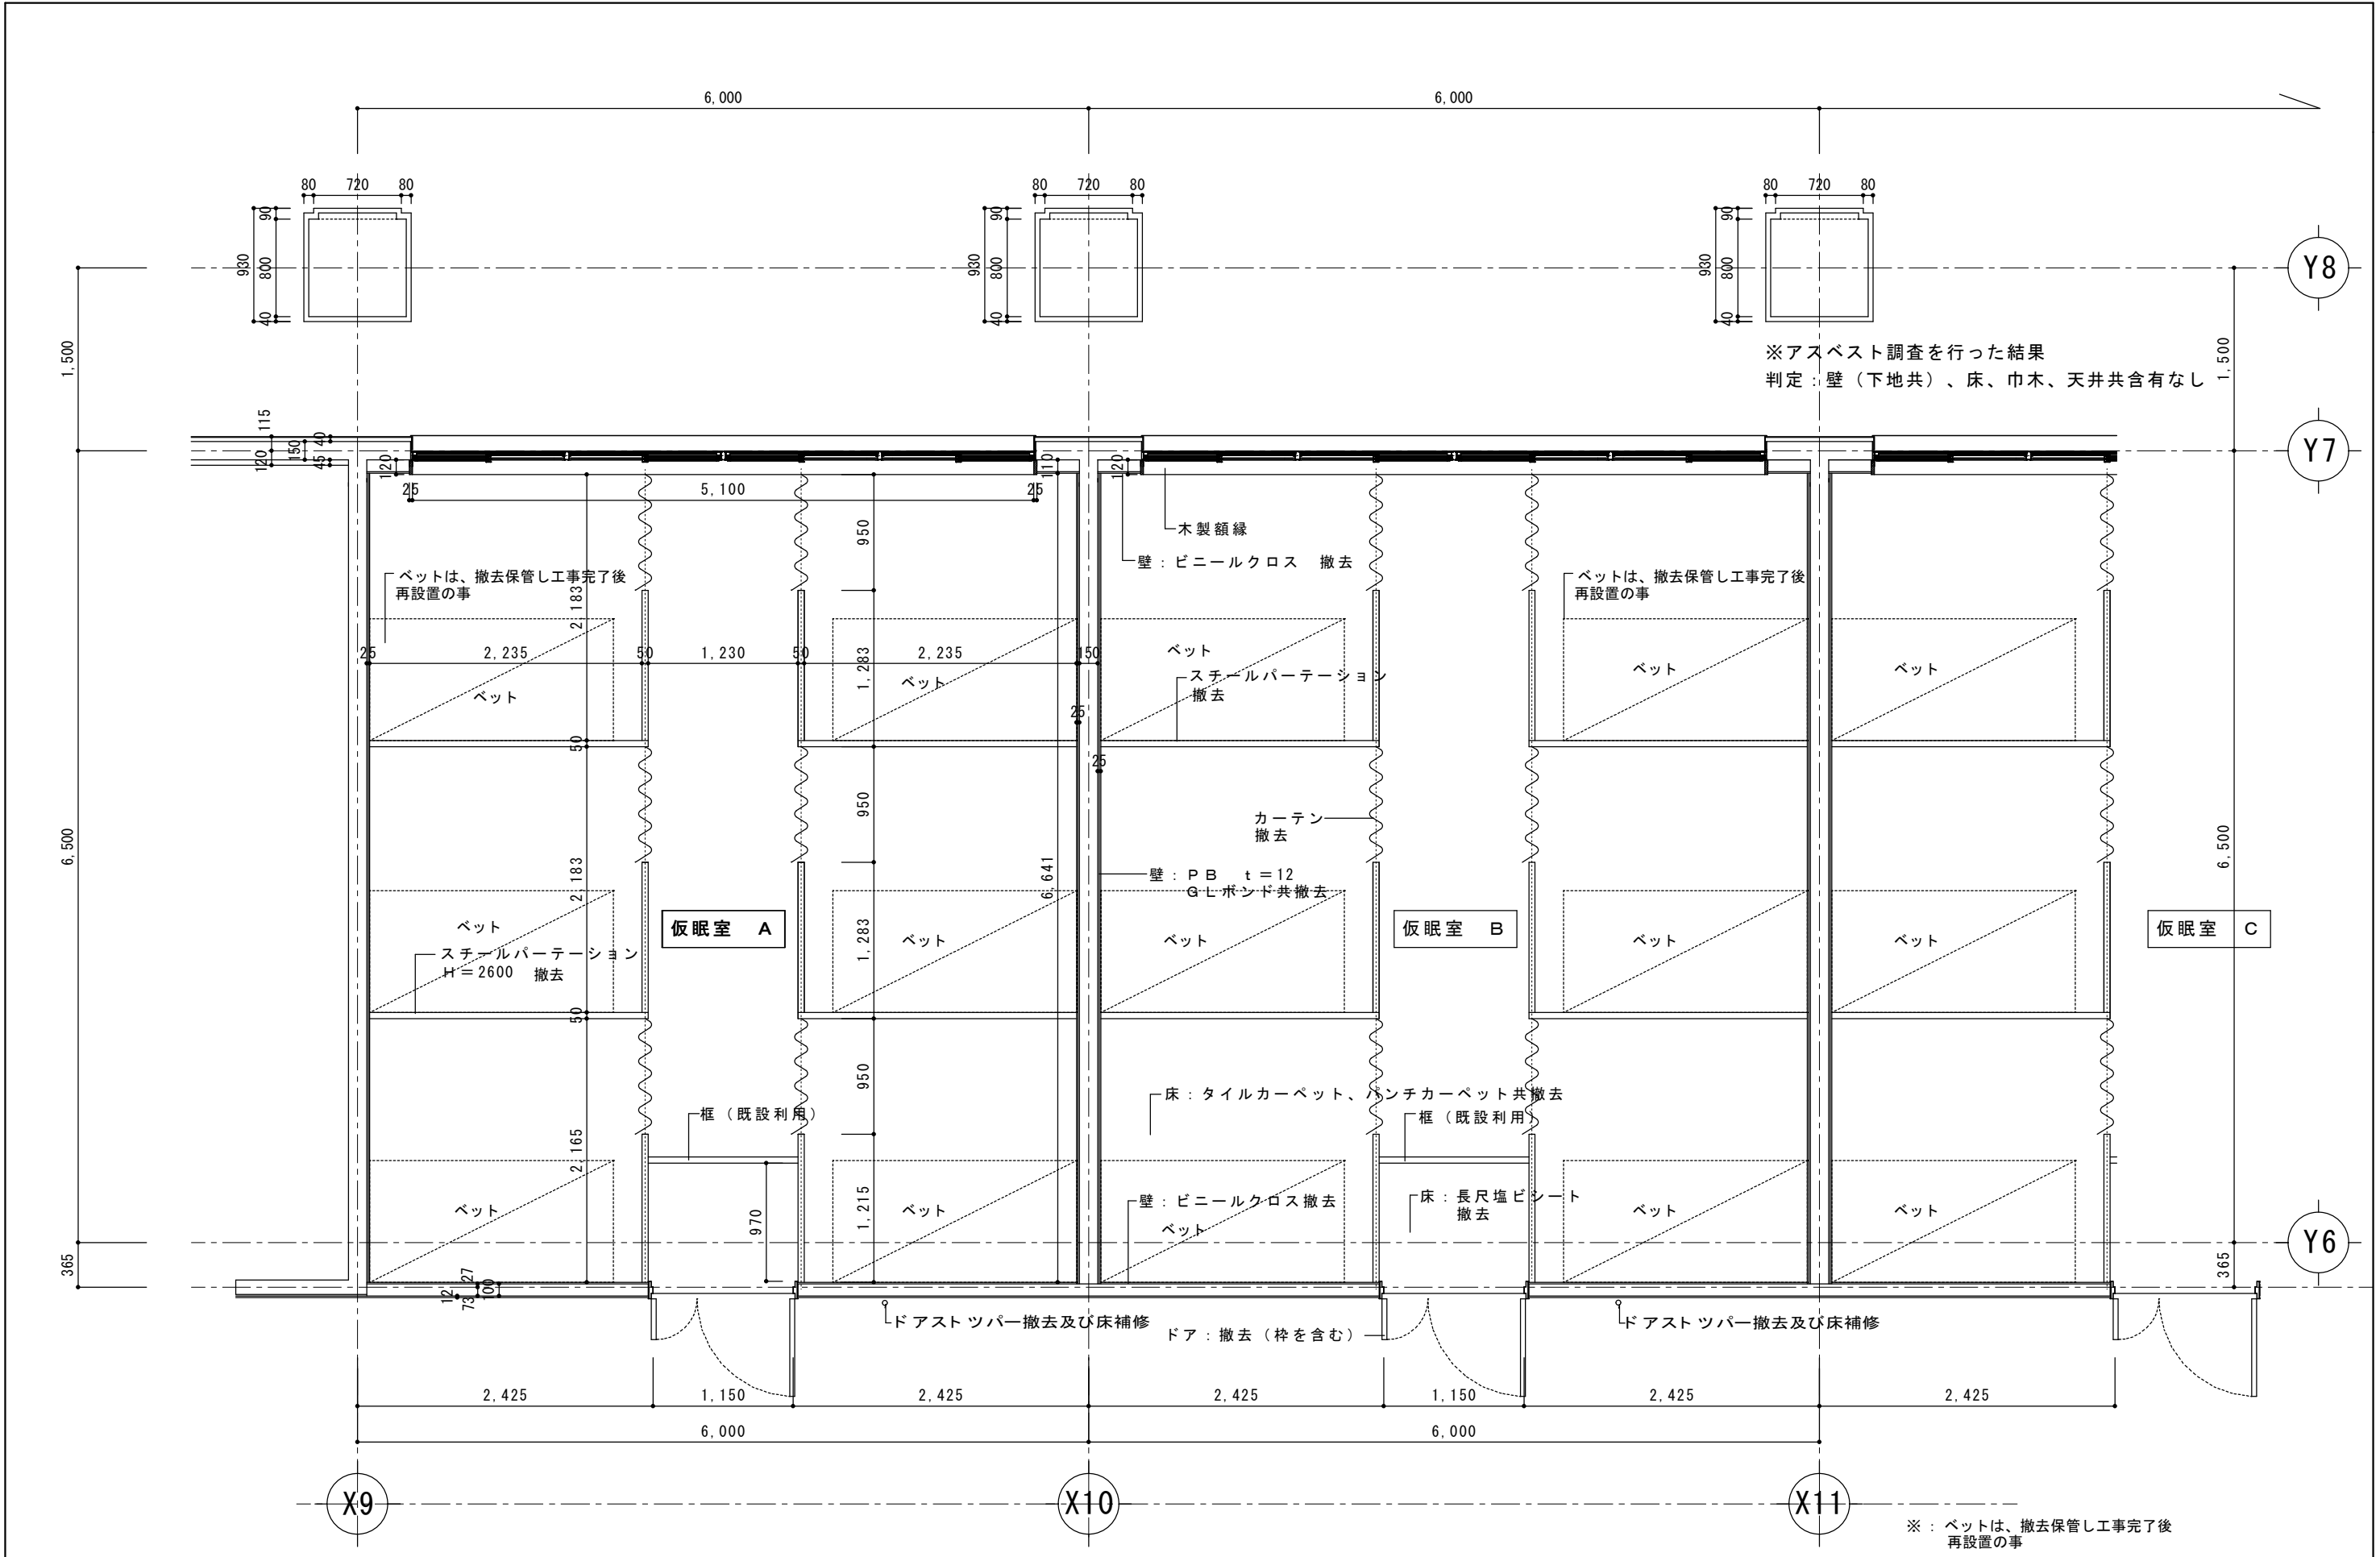

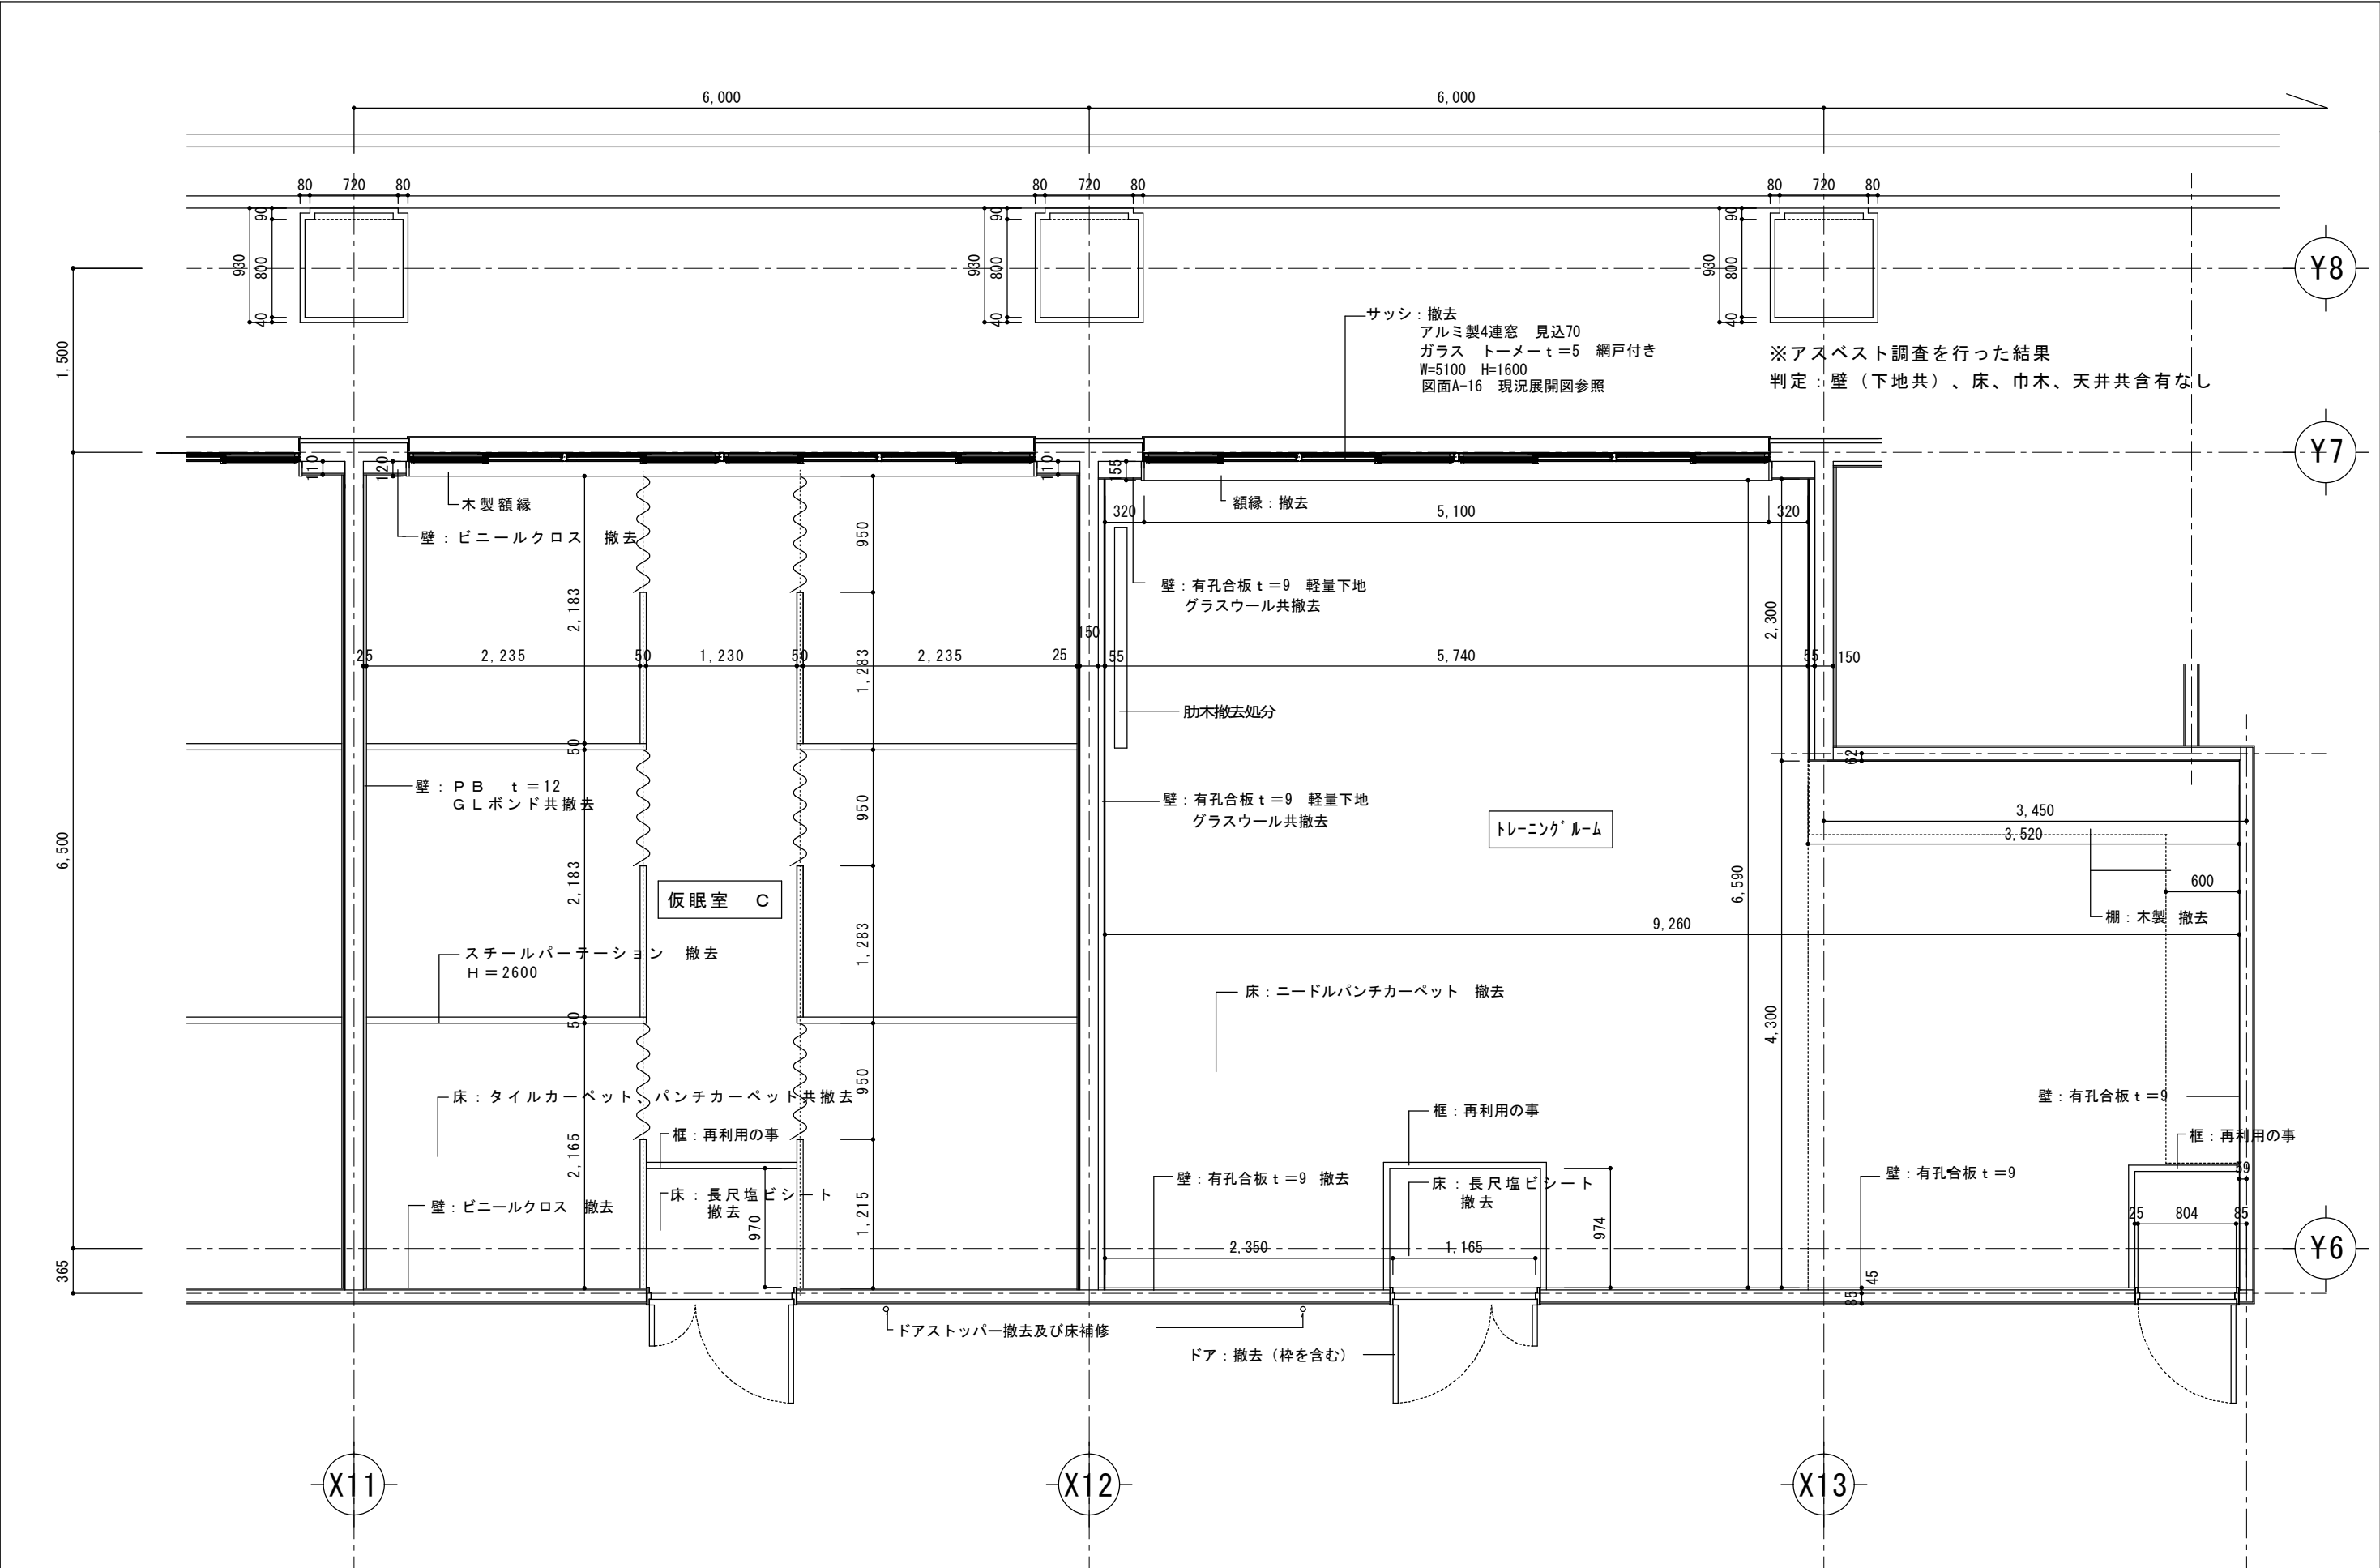

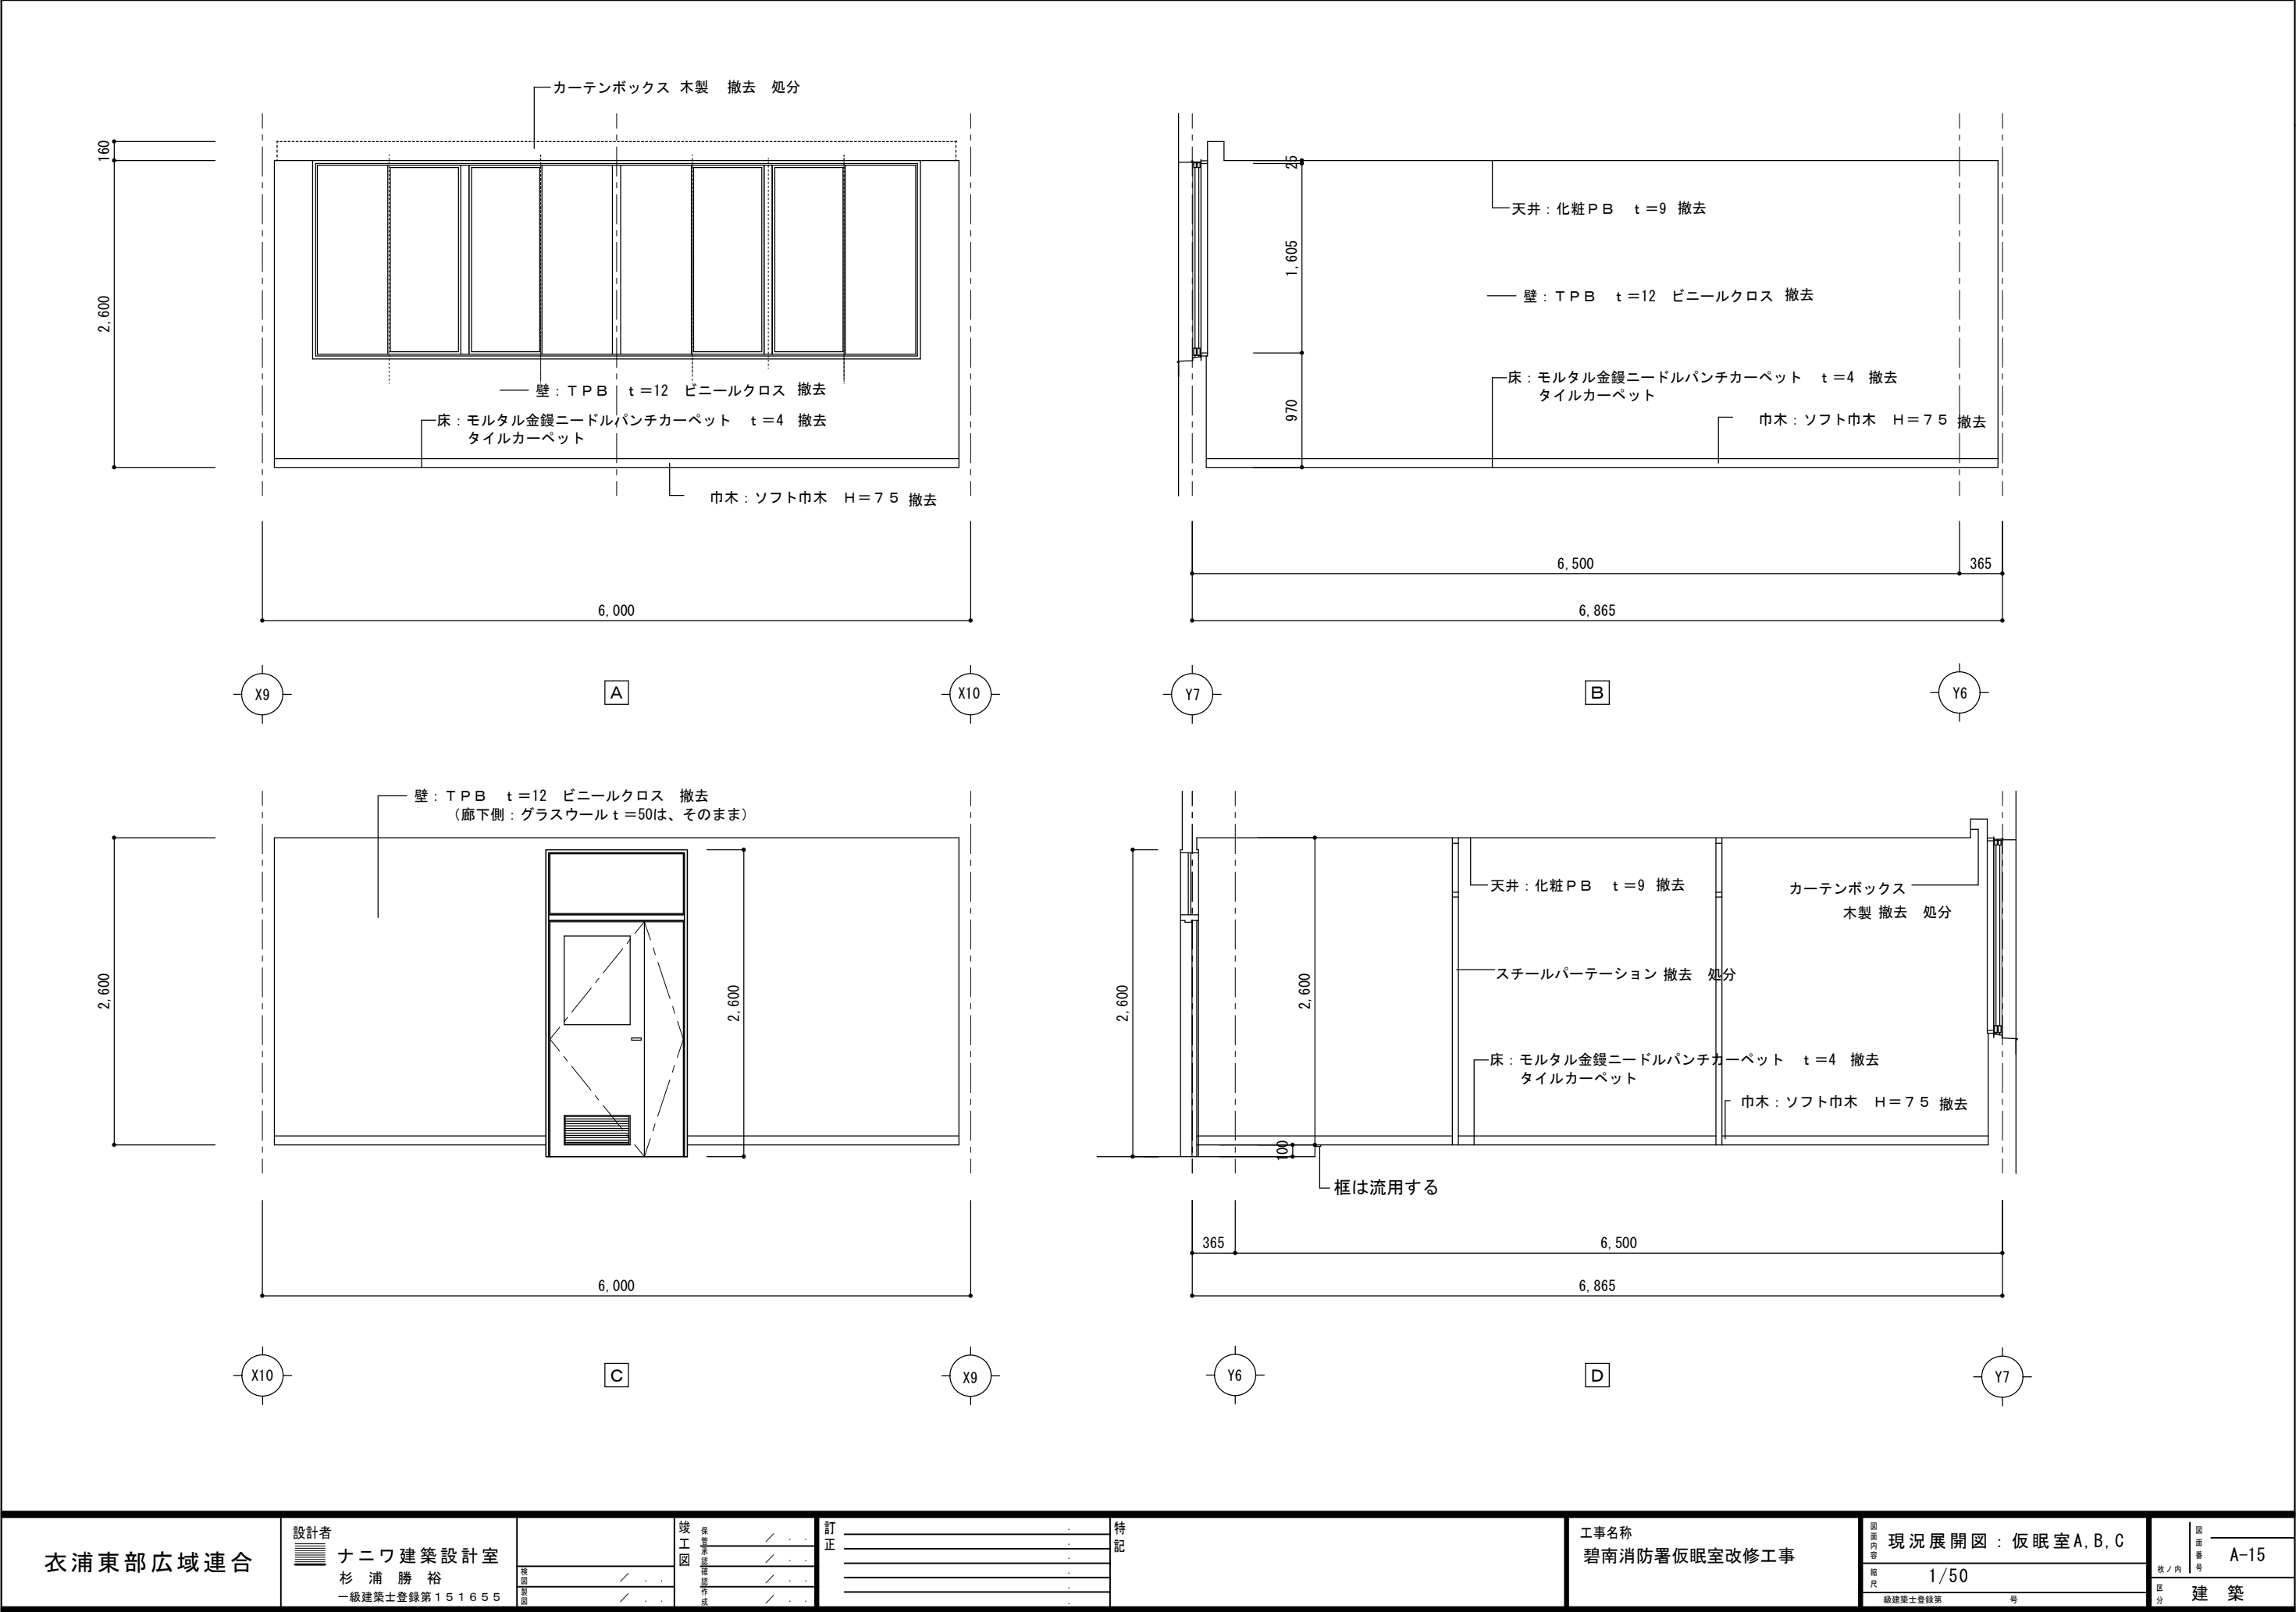


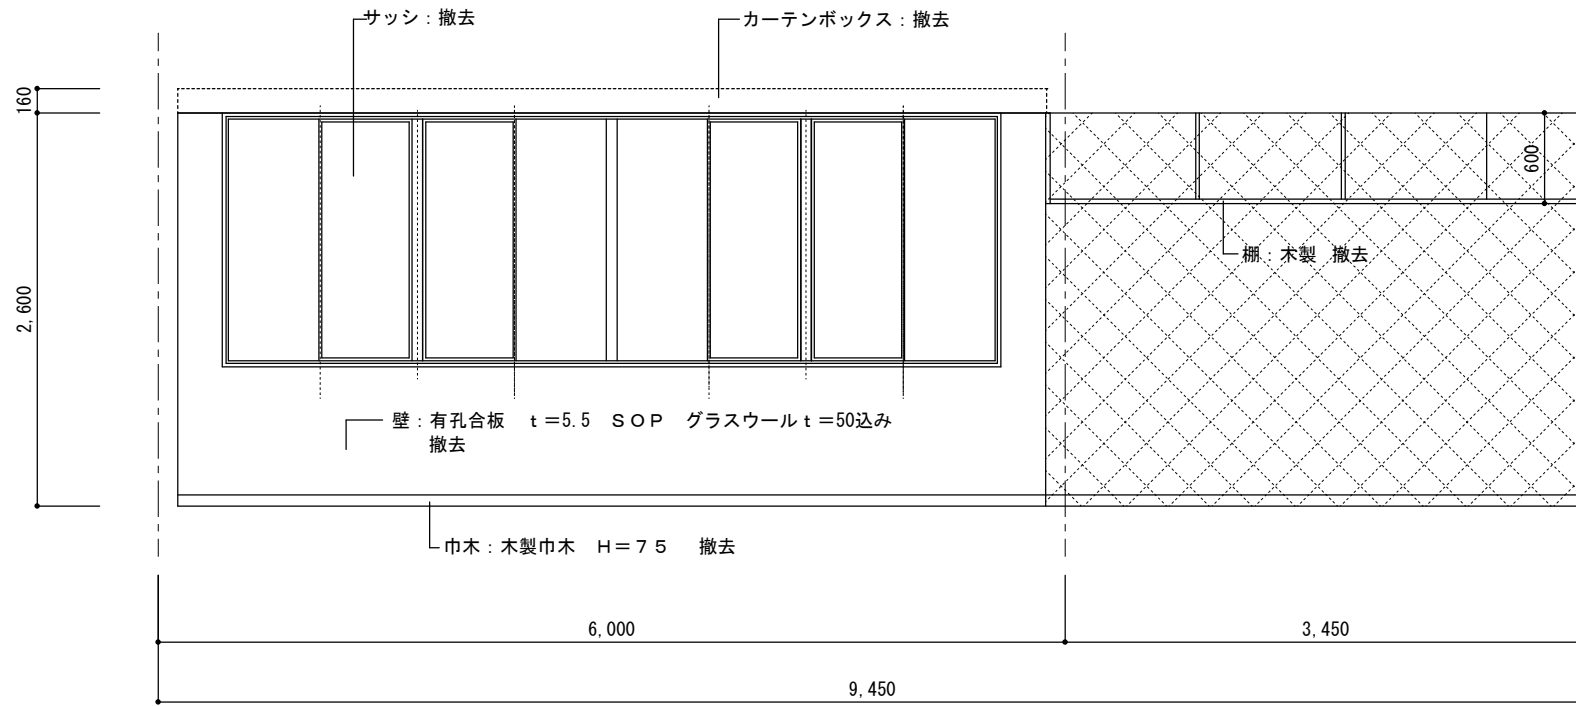

X12

A


X13

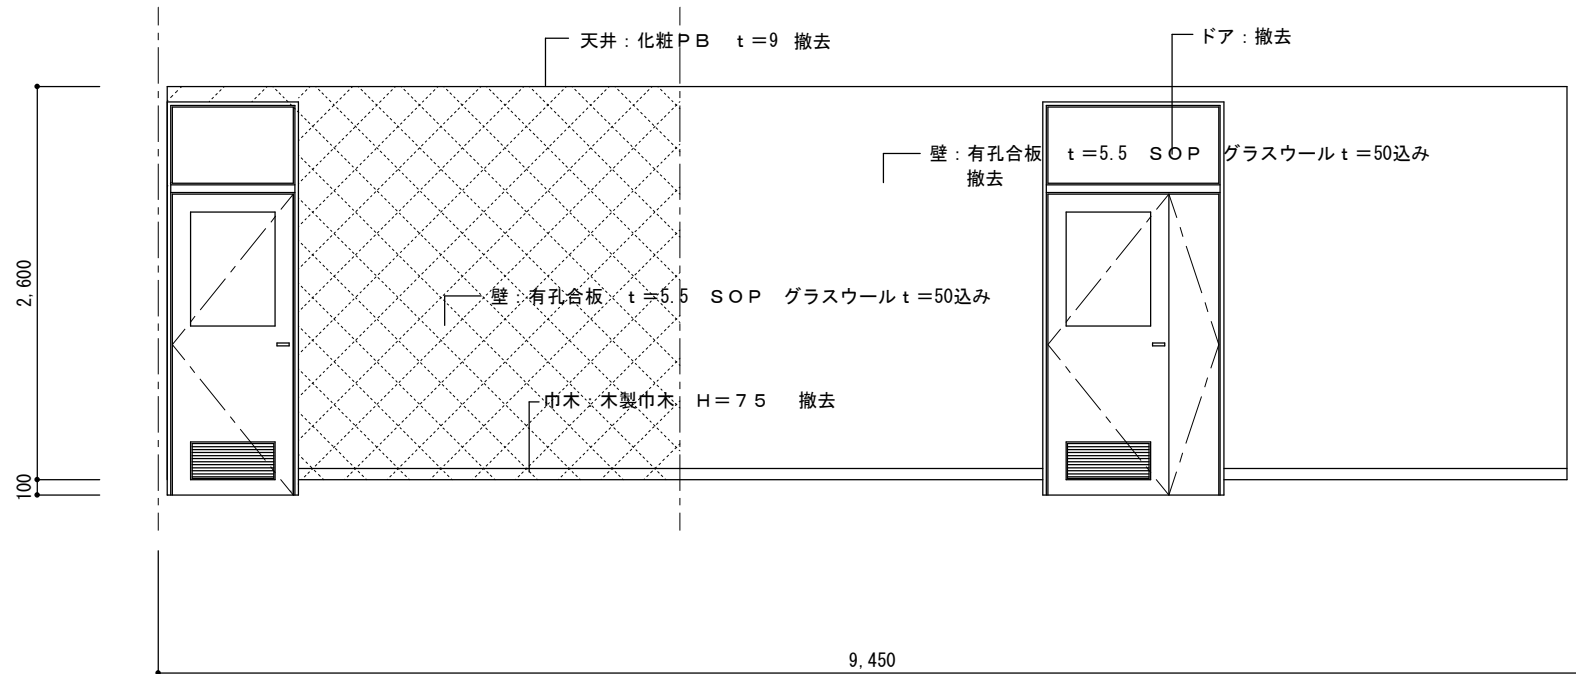

X13

C


X12

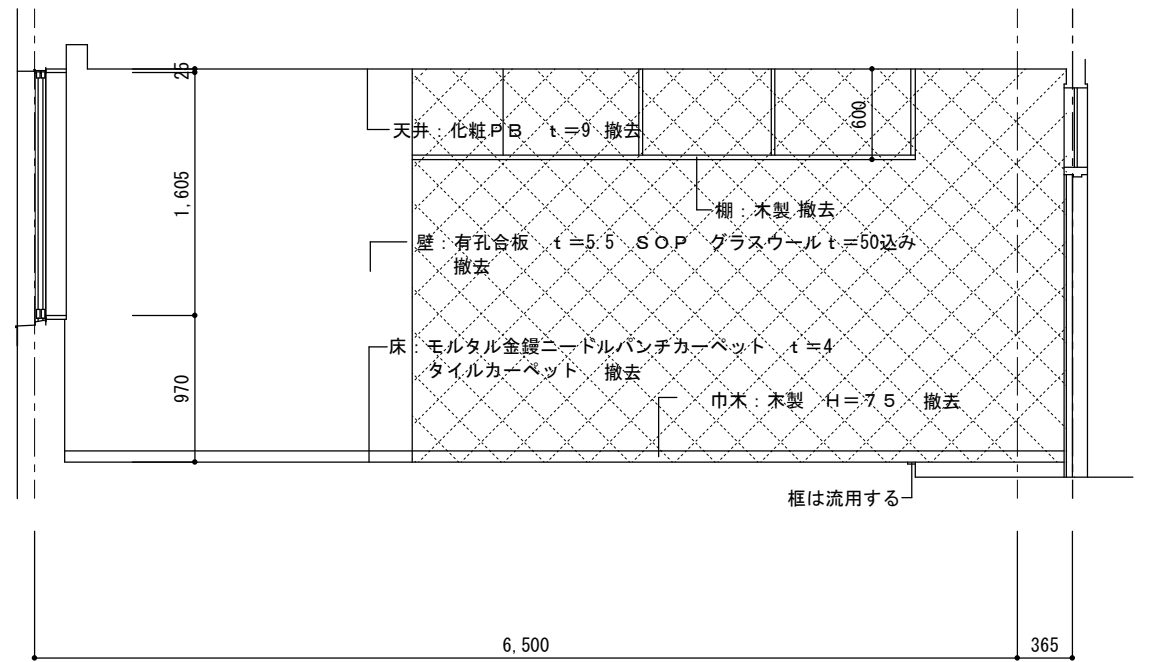

Y7

B


Y6

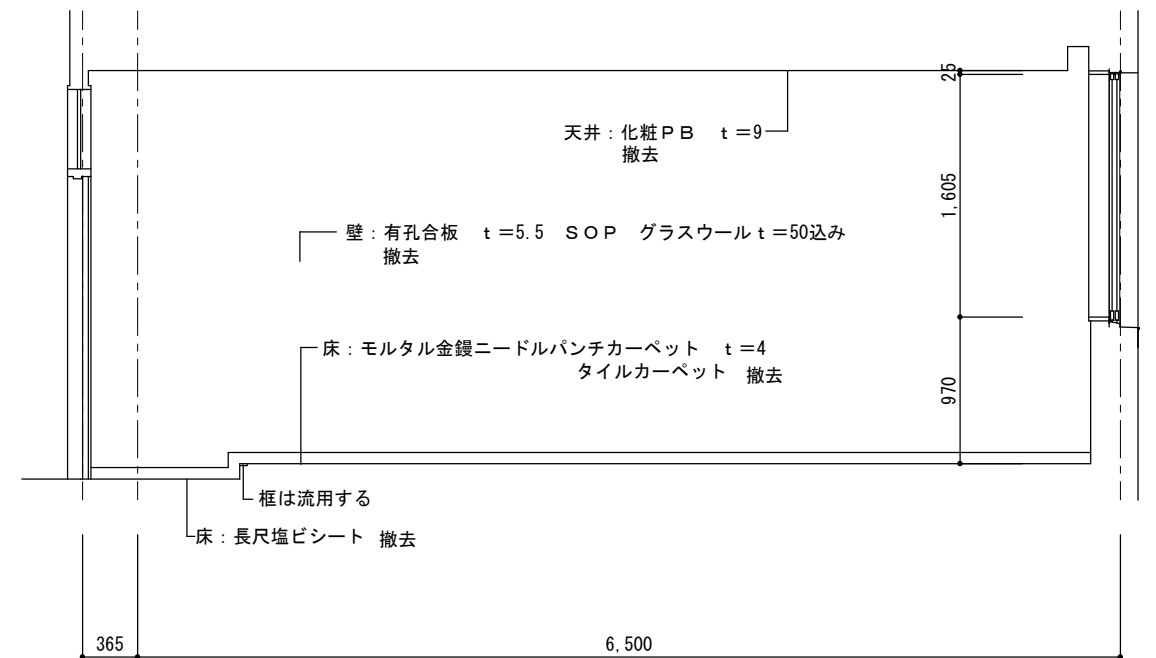

Y6

D

Y7



現況壁、巾木、ドアは現状のまま

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655

竣工図  
保管  
承認  
監理  
作成


訂正  
特記

工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事


図面内容  
現況展開図: トレーニングルーム  
縮尺  
1/50  
一級建築士登録第 号

図面番号  
A-16  
区分  
建築




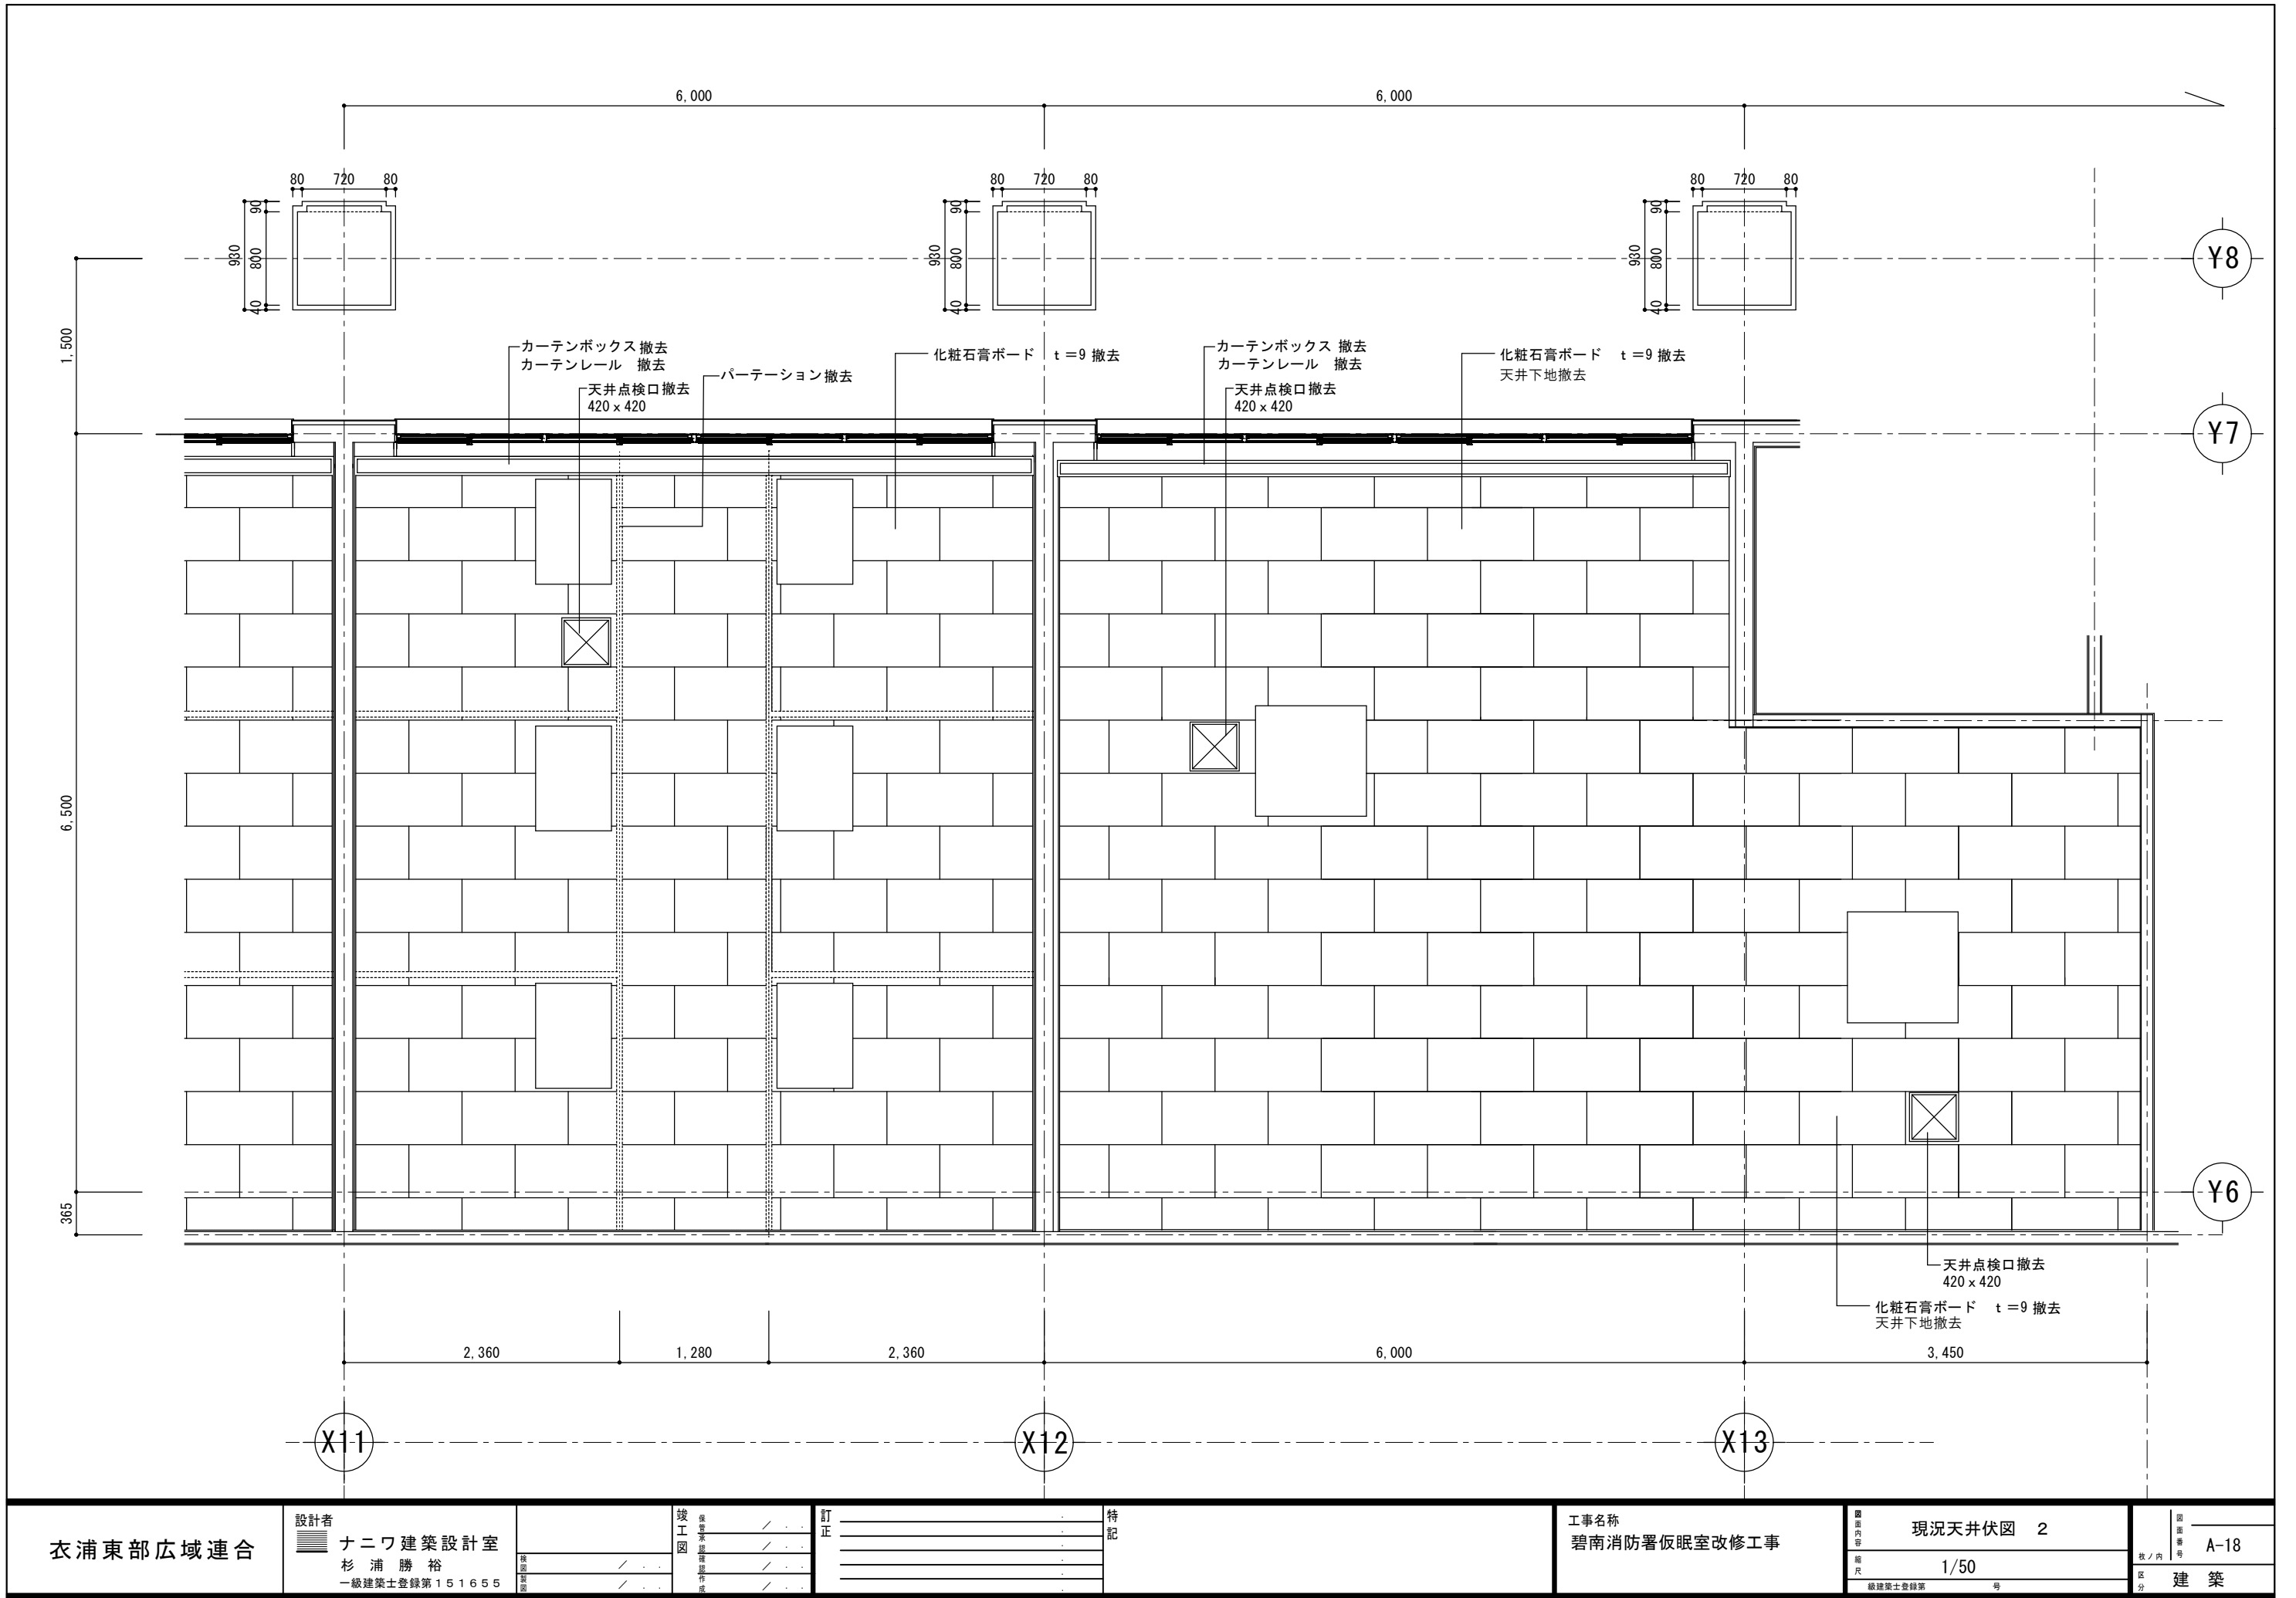





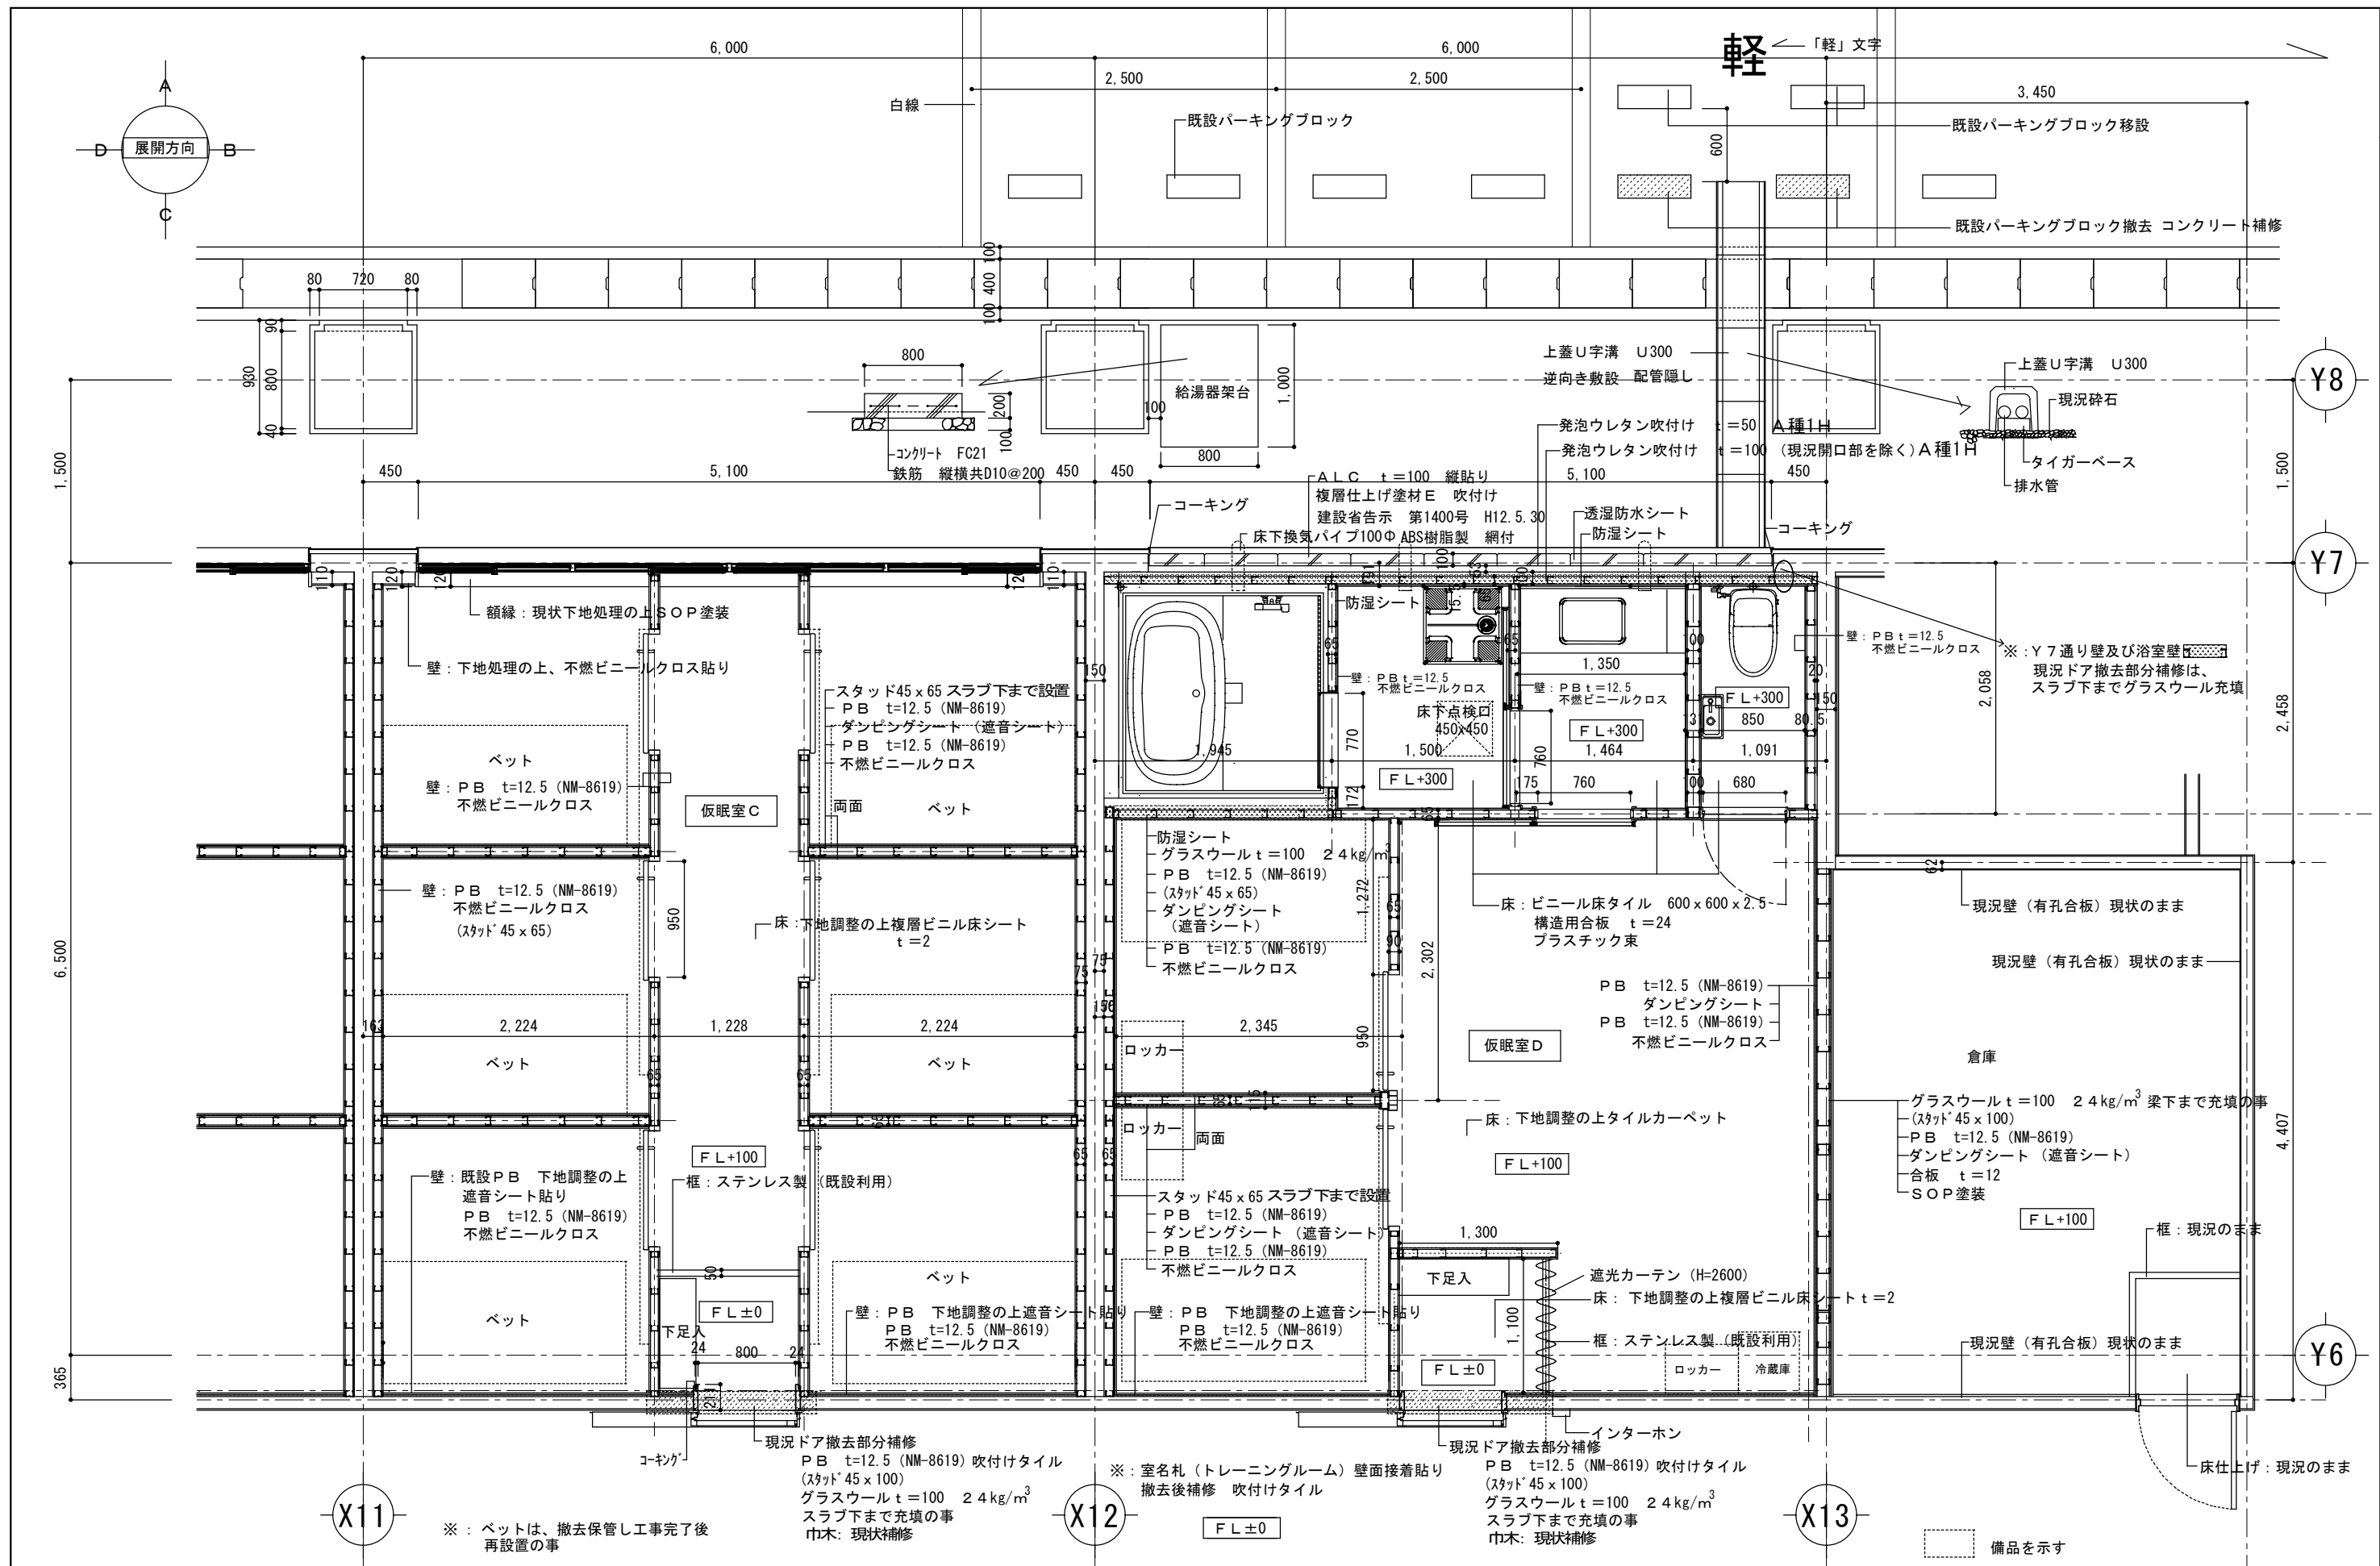


|          |                                           |                  |                                                       |                                                       |                      |                                                |                                   |
|----------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 衣浦東部広域連合 | 設計者<br>ナニワ建築設計室<br>杉浦勝裕<br>一級建築士登録第151655 | 竣工<br>年月日<br>/ / | 訂正<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | 特記<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | 工事名称<br>碧南消防署仮眠室改修工事 | 図面内容<br>仮眠室平面図 C, D<br>縮尺<br>1/50<br>級建築士登録第 号 | 図面番号<br>A-20<br>枚ノ内<br>区 分<br>建 築 |
|----------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|

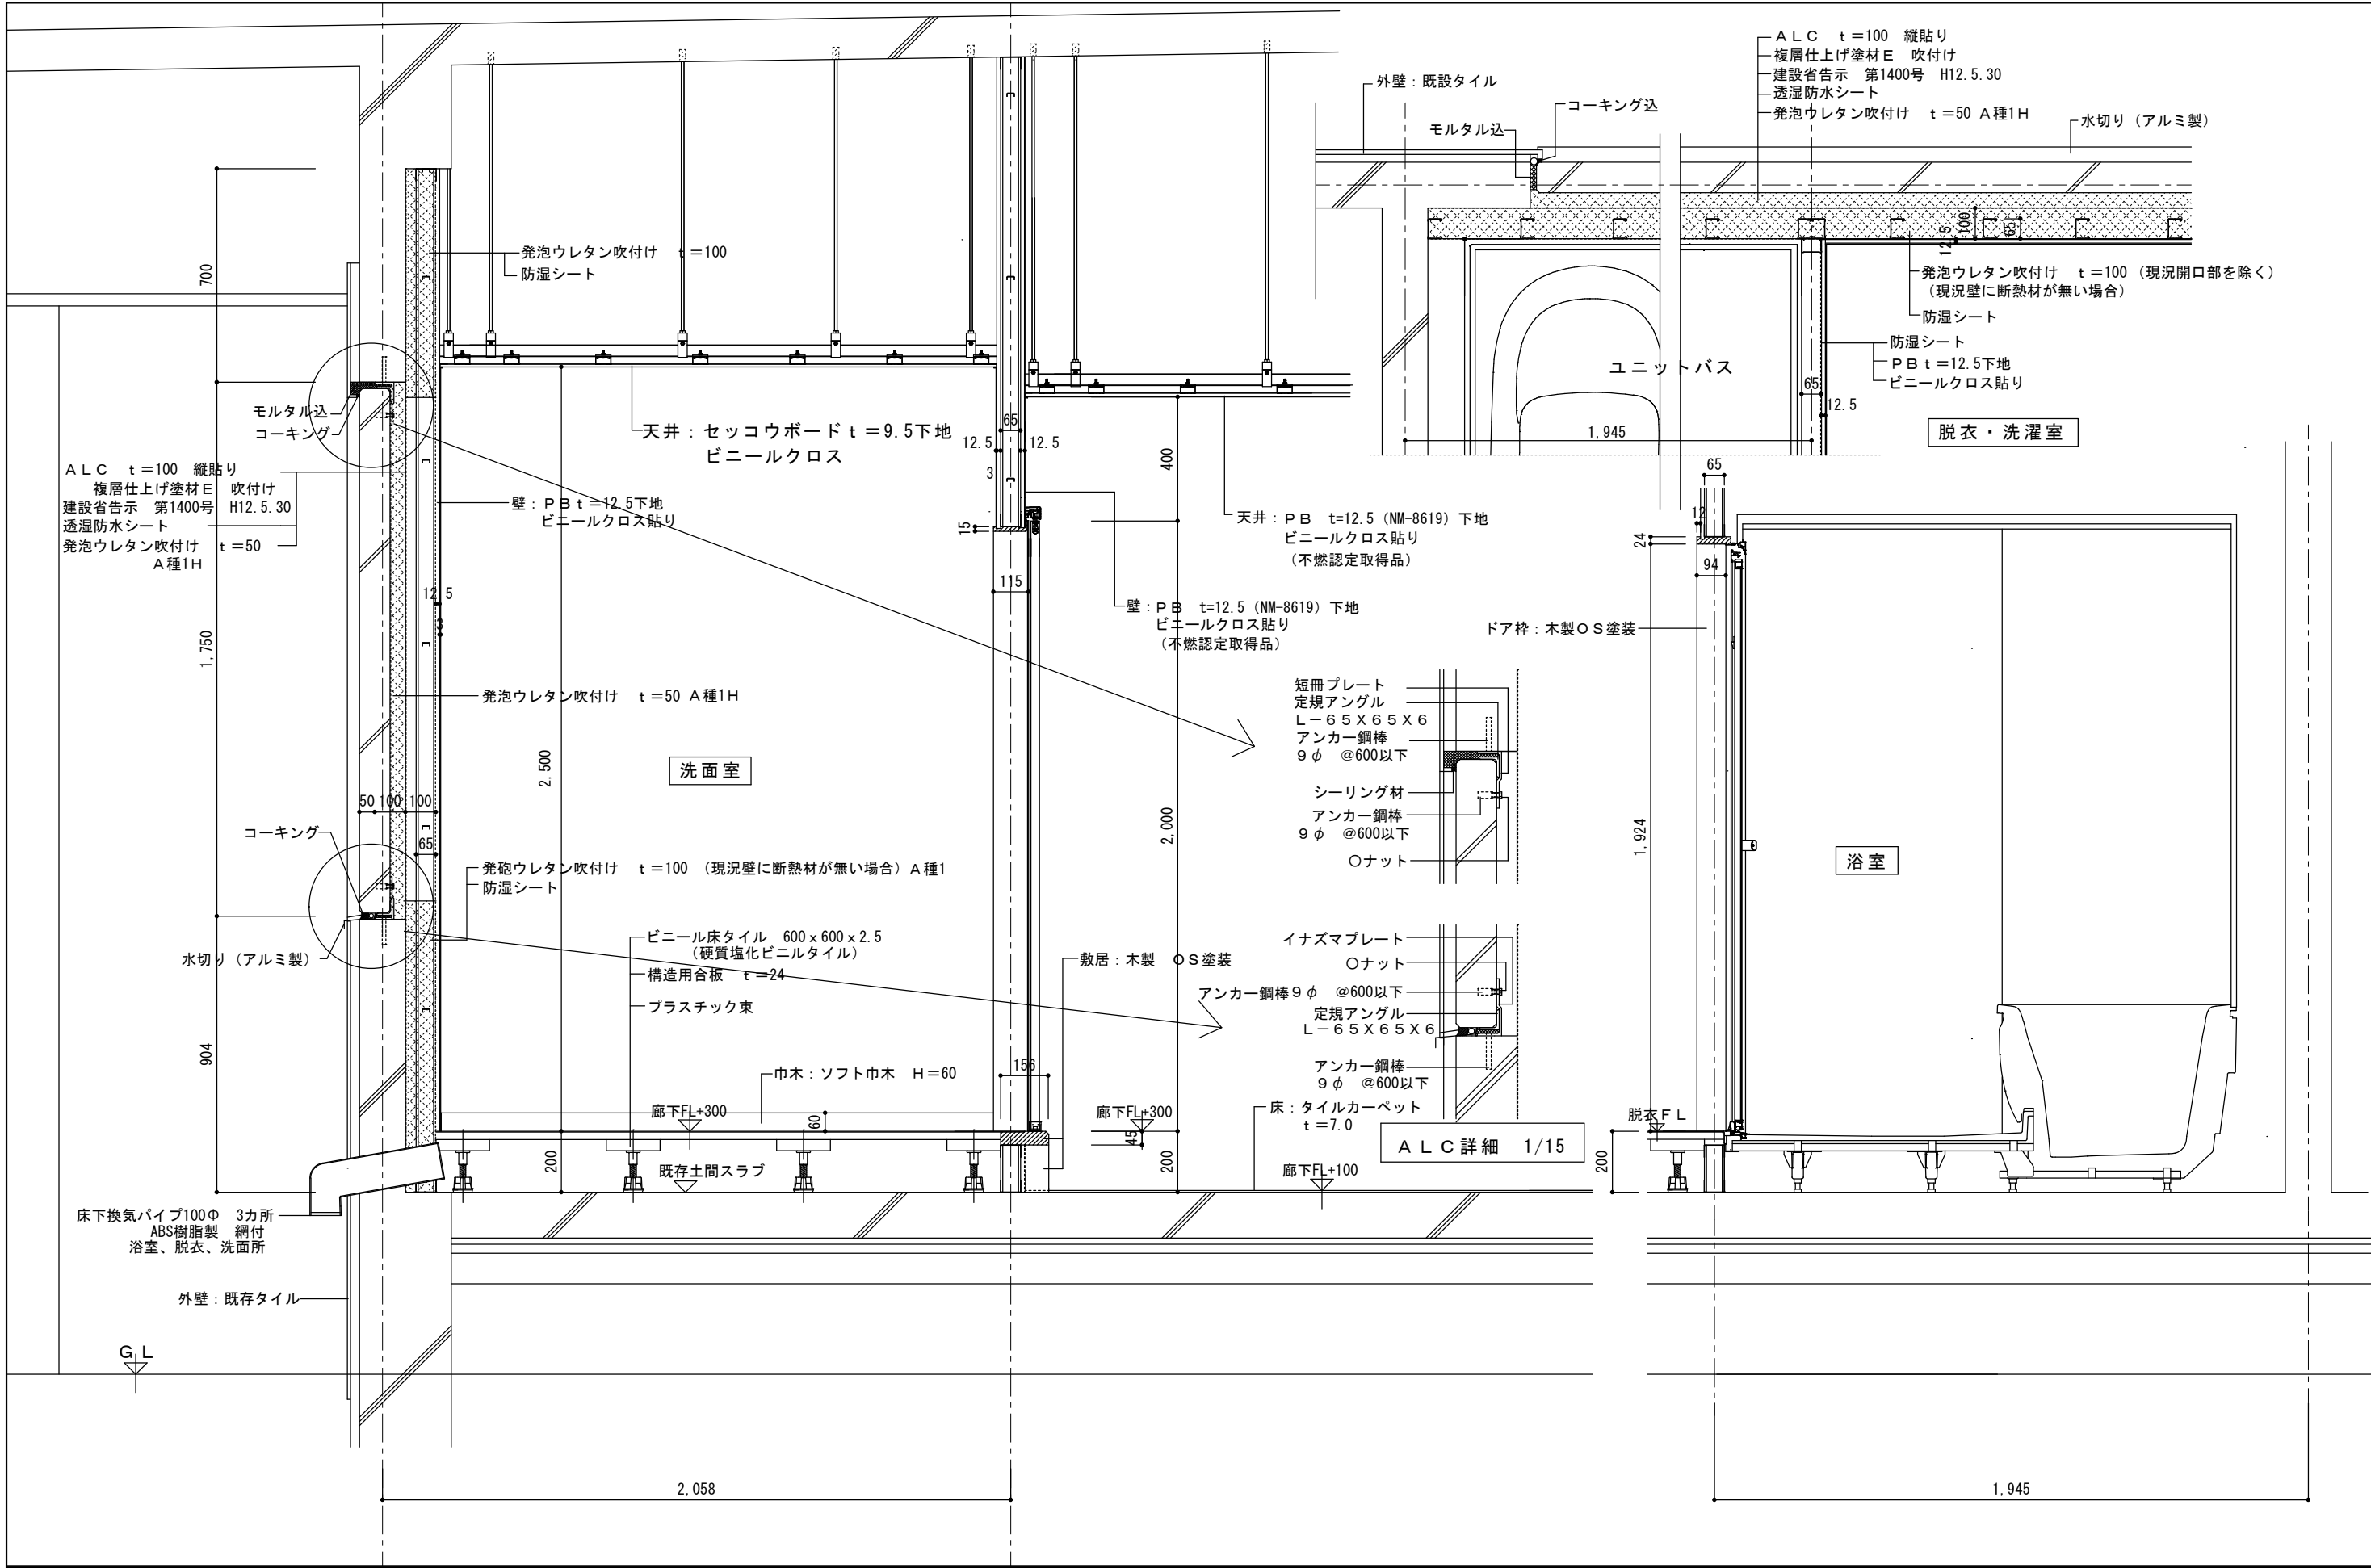


|          |                                           |               |               |          |                      |                                          |                          |
|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| 衣浦東部広域連合 | 設計者<br>ナニワ建築設計室<br>杉浦勝裕<br>一級建築士登録第151655 | 竣工<br>年月<br>日 | 訂正<br>年月<br>日 | 特記<br>事項 | 工事名称<br>碧南消防署仮眠室改修工事 | 図面内容<br>矩計図<br>縮尺 1/20 1/15<br>級建築士登録第 号 | 図面番号<br>A-21<br>区分<br>建築 |
|----------|-------------------------------------------|---------------|---------------|----------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------|

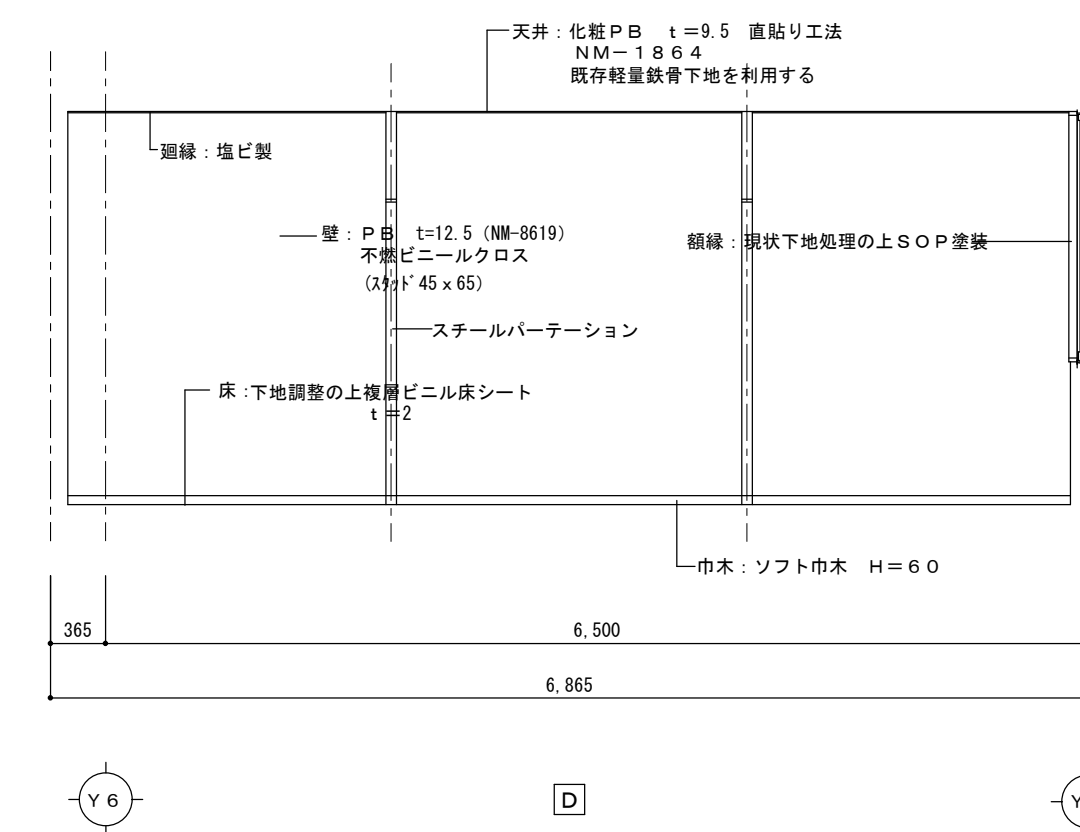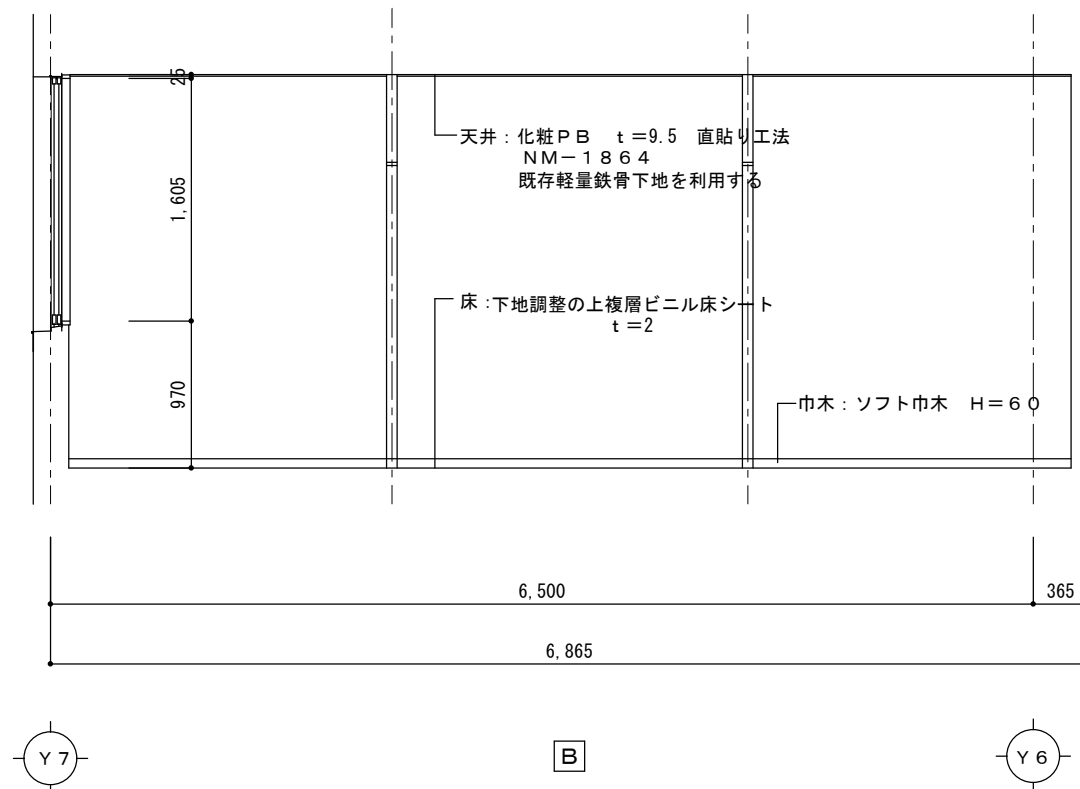


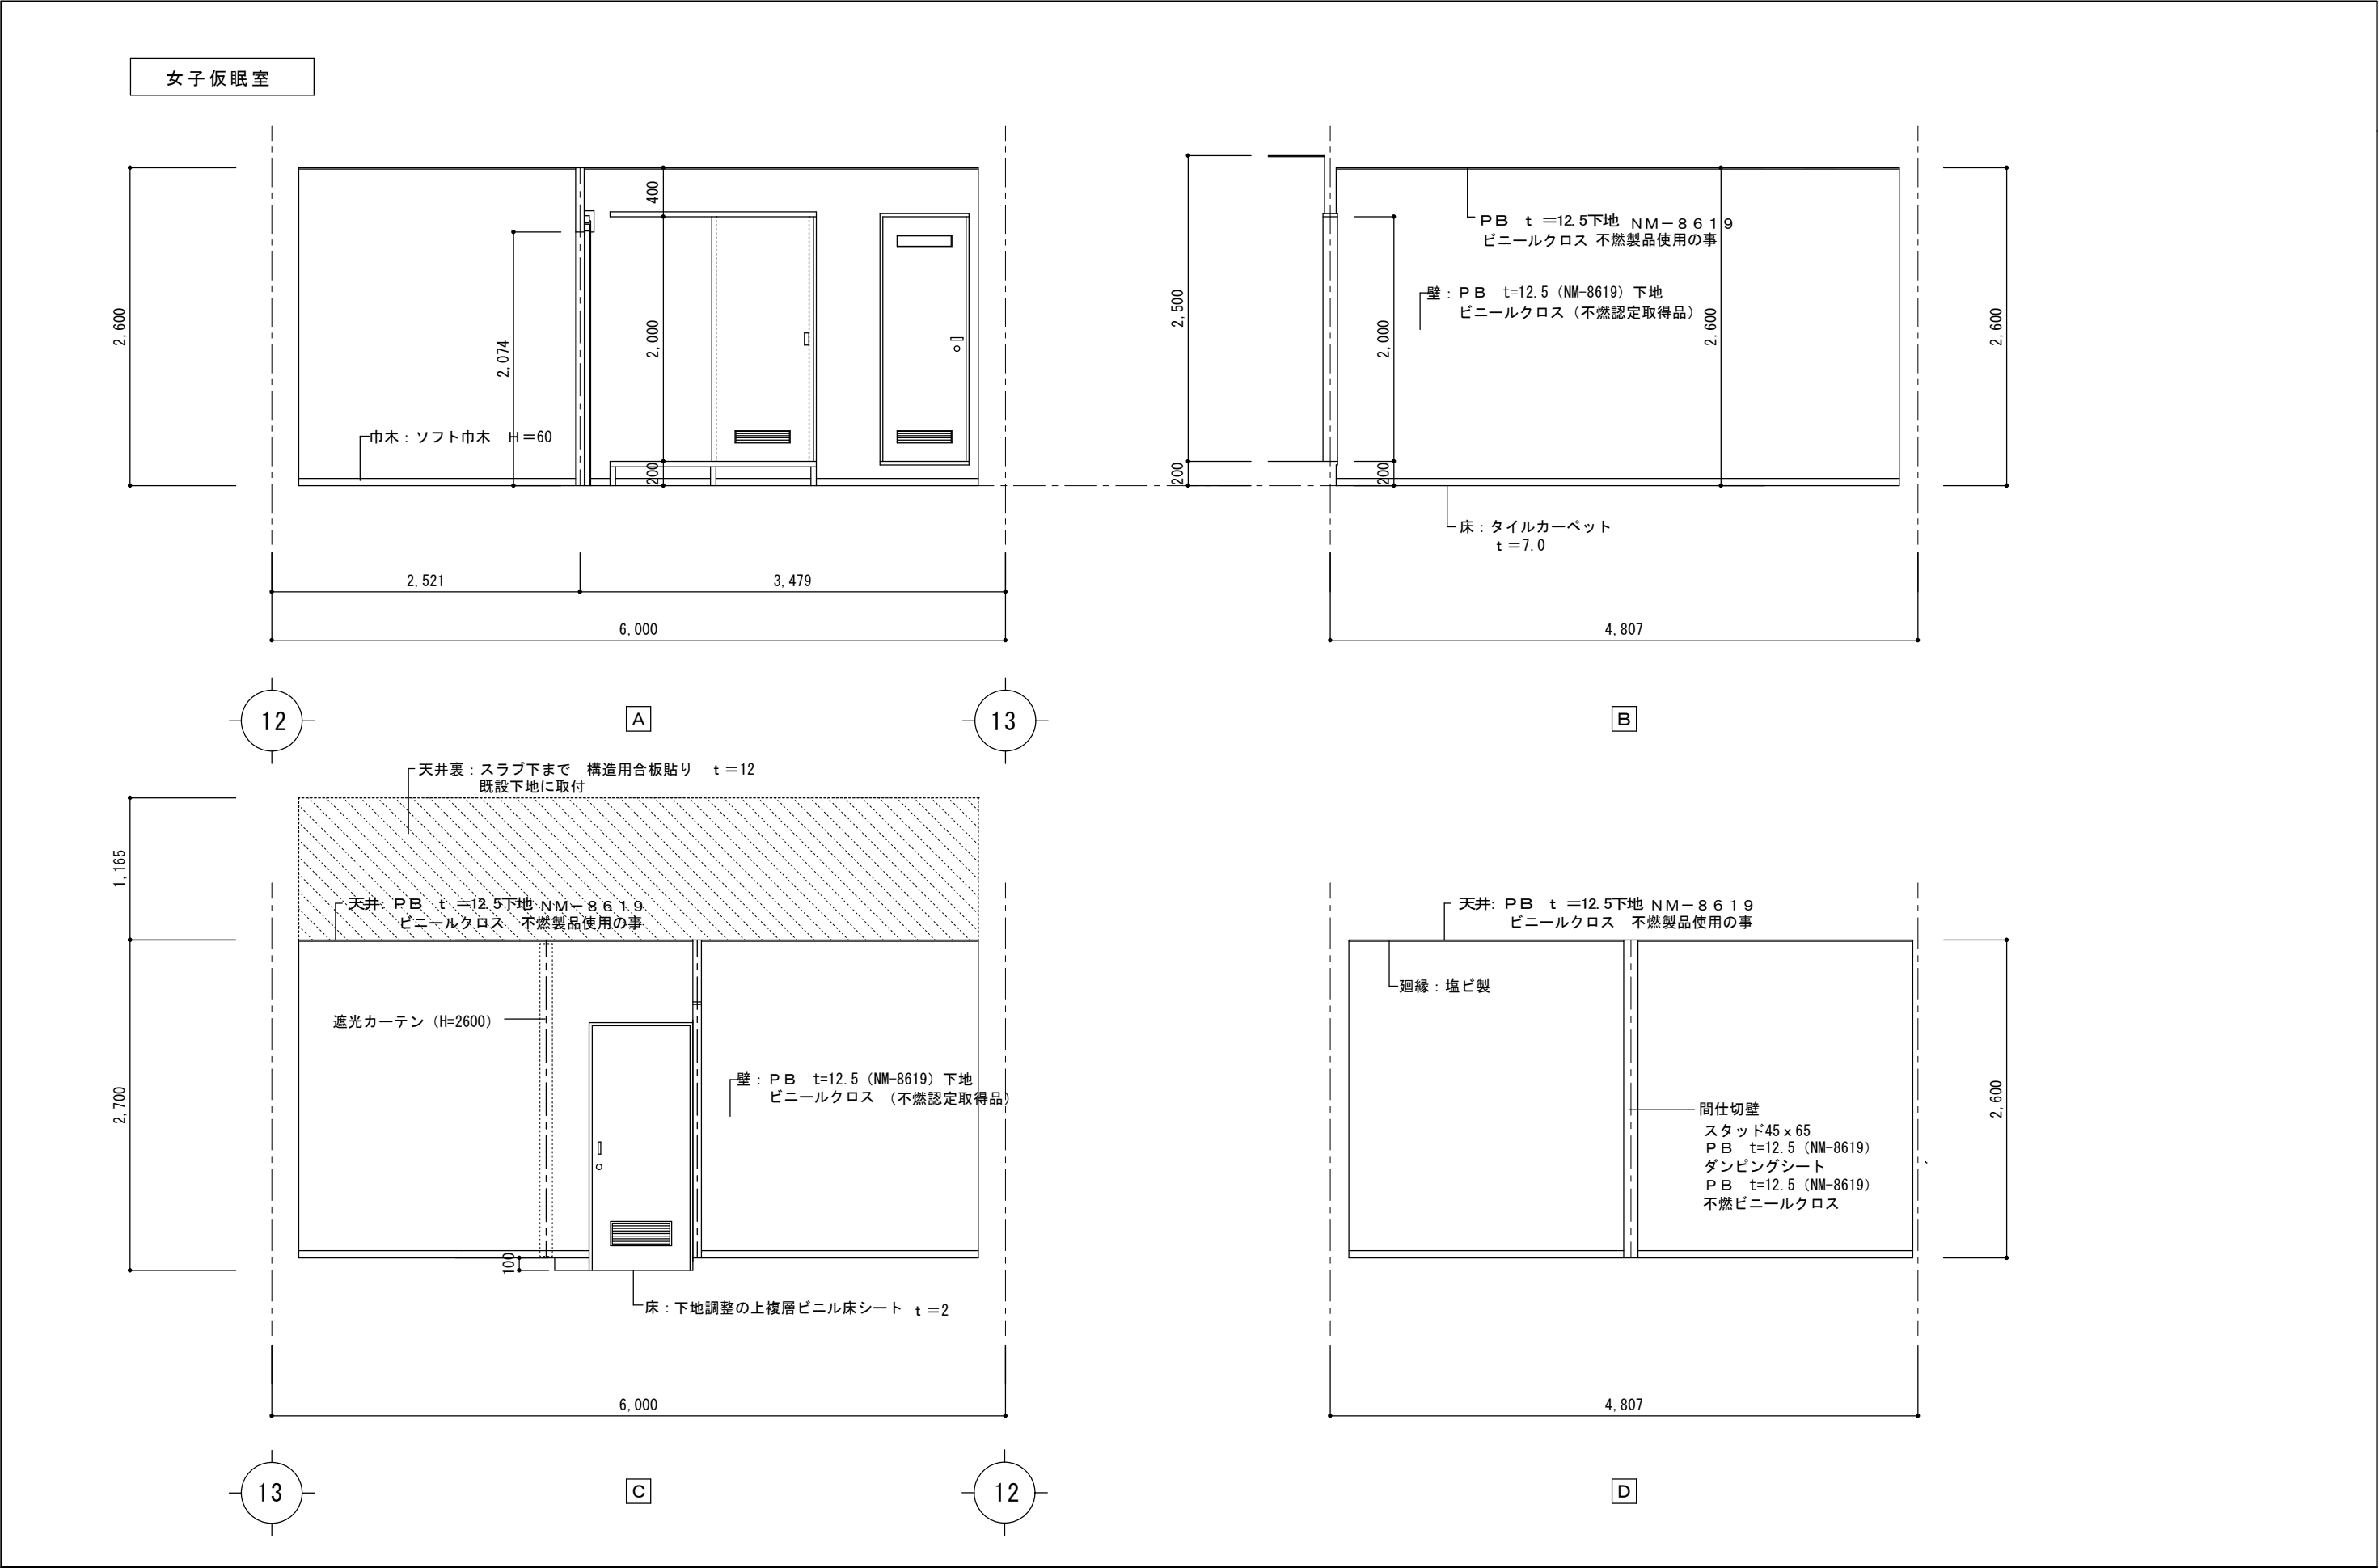


脱衣・洗濯室

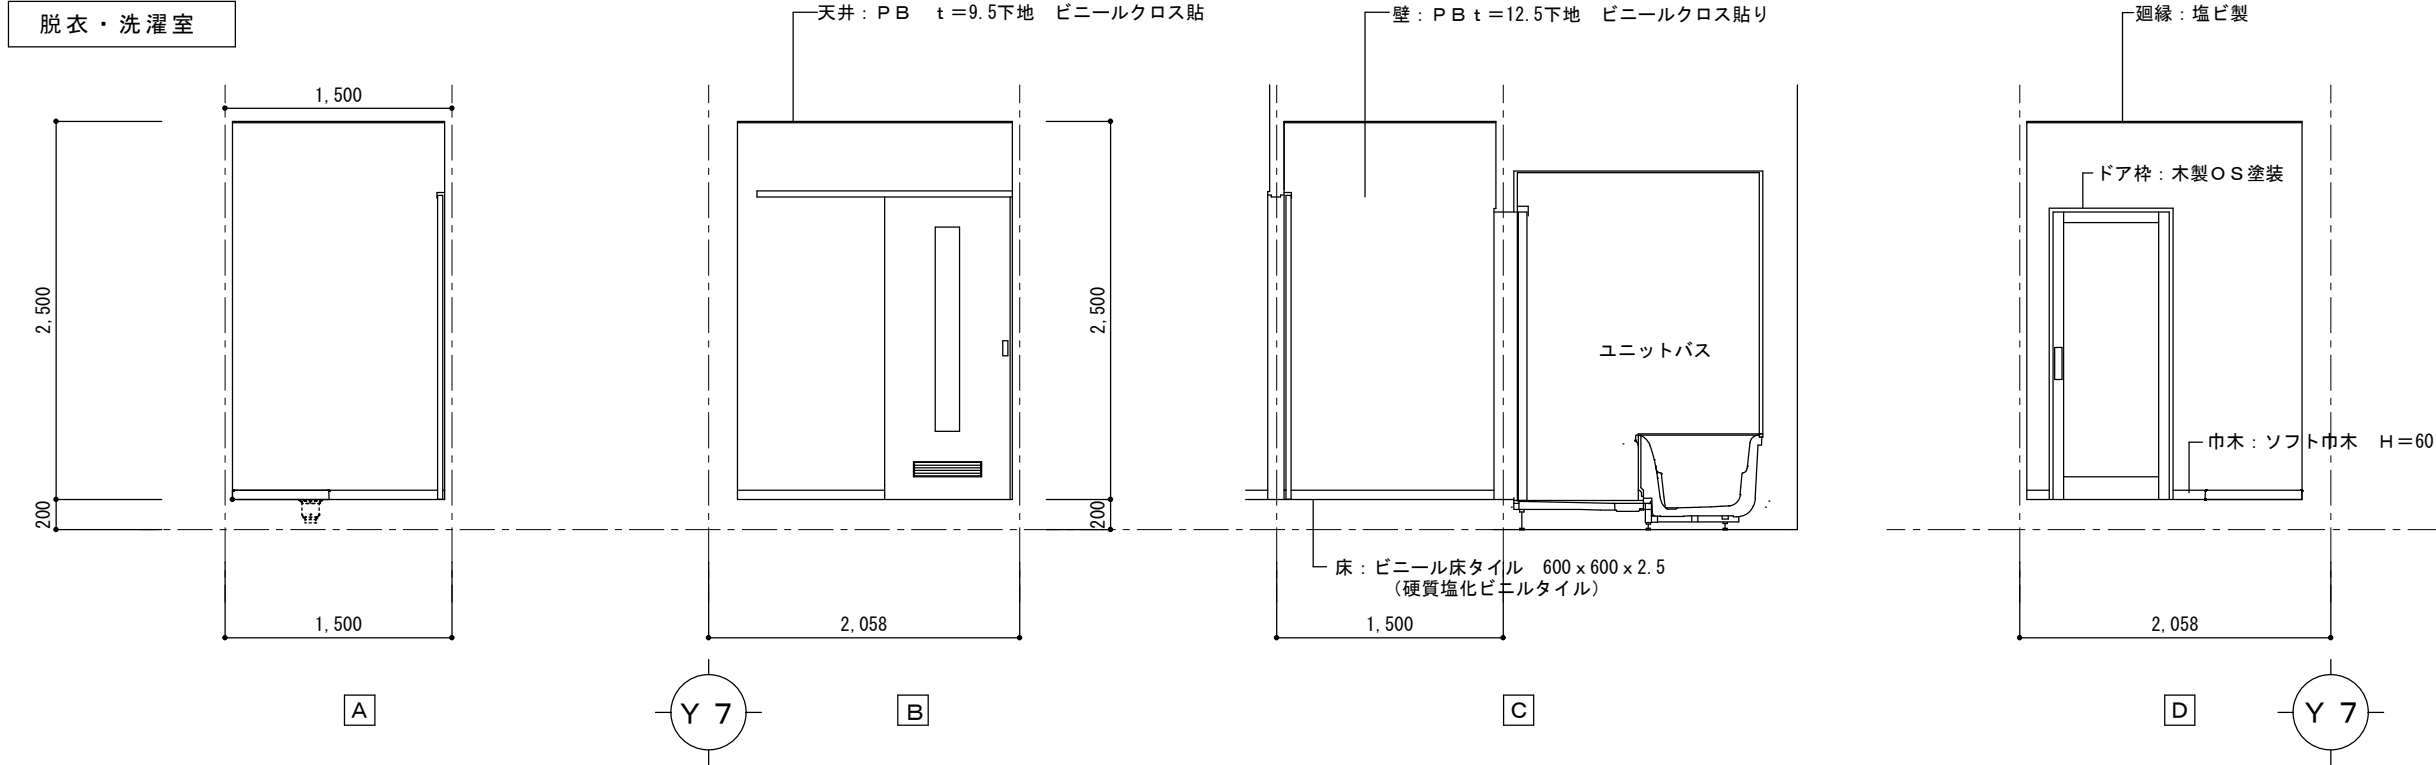

洗面所

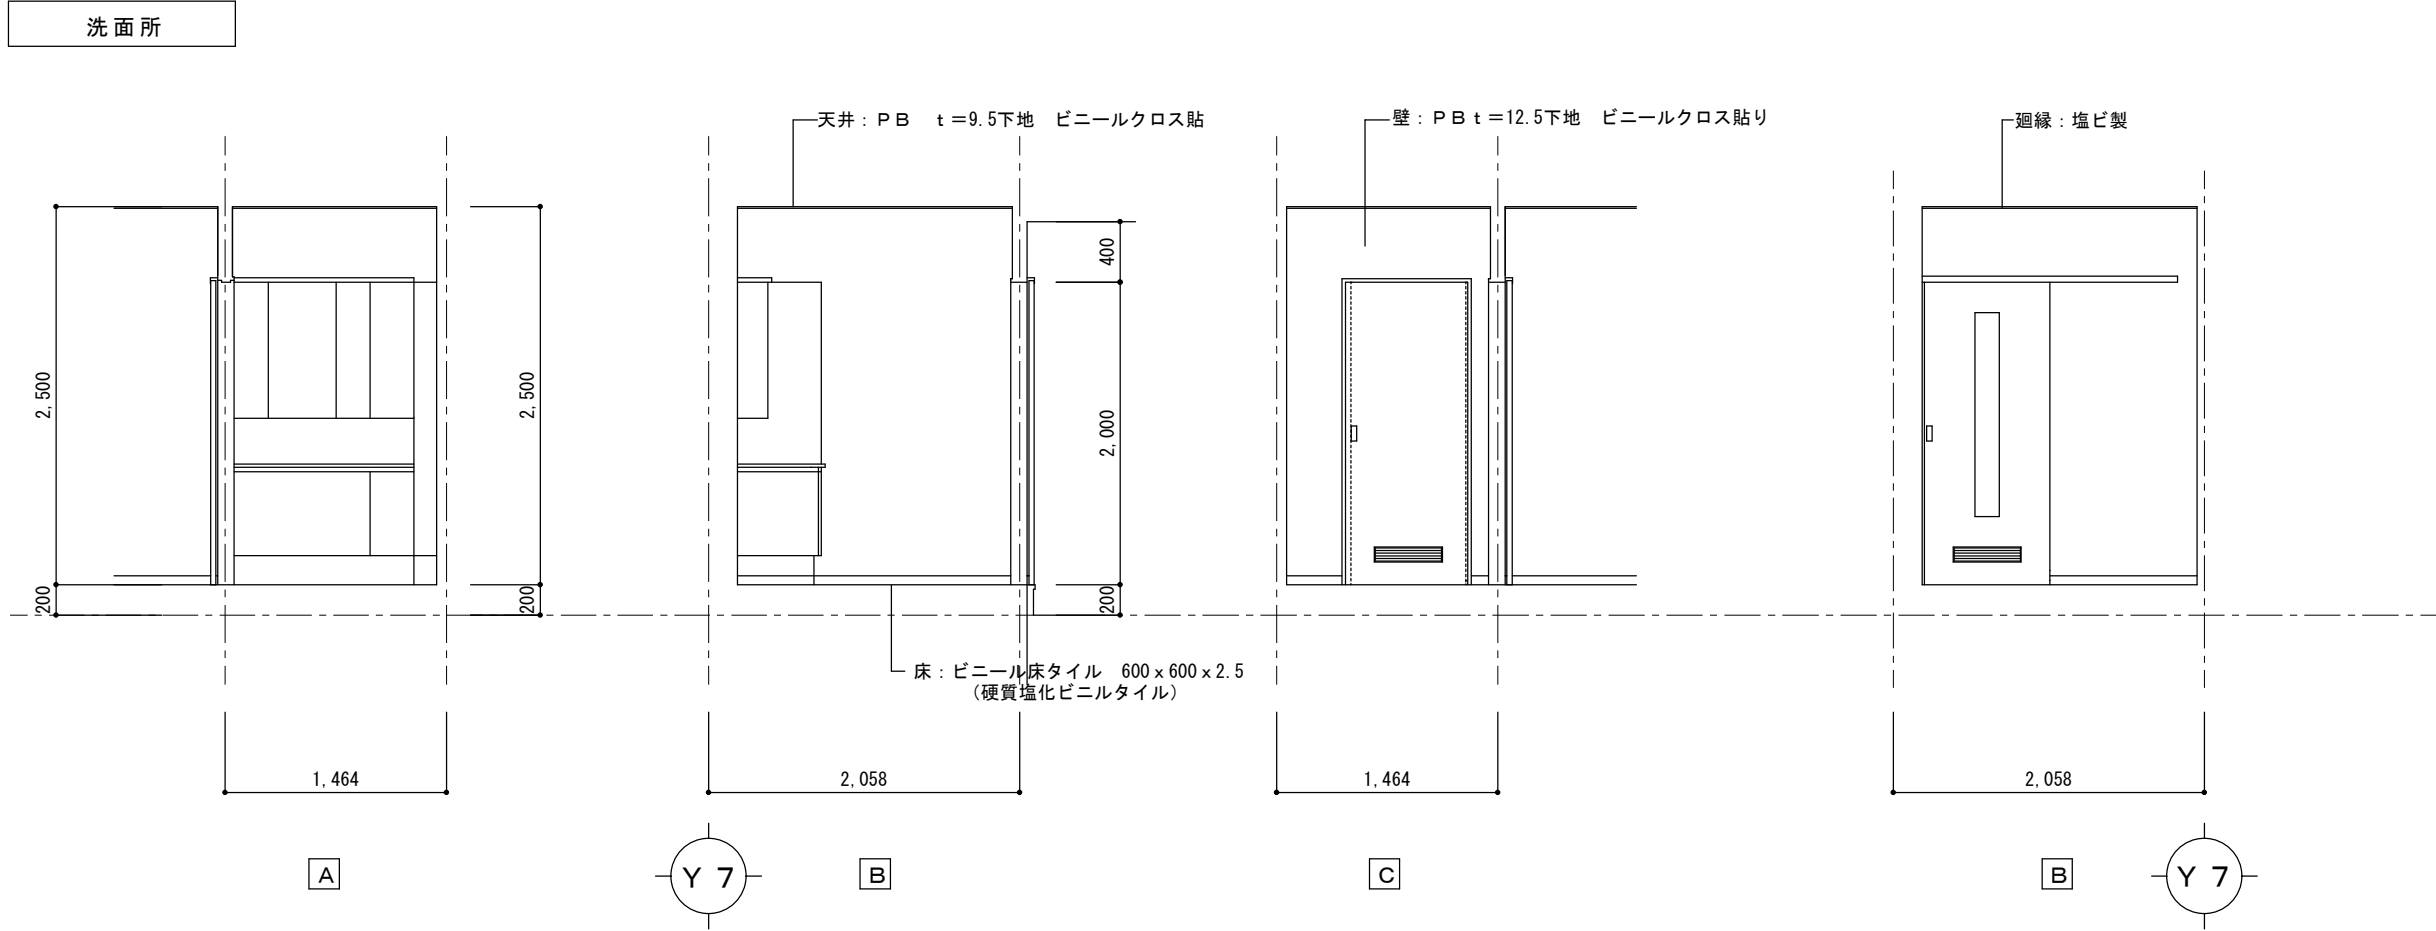

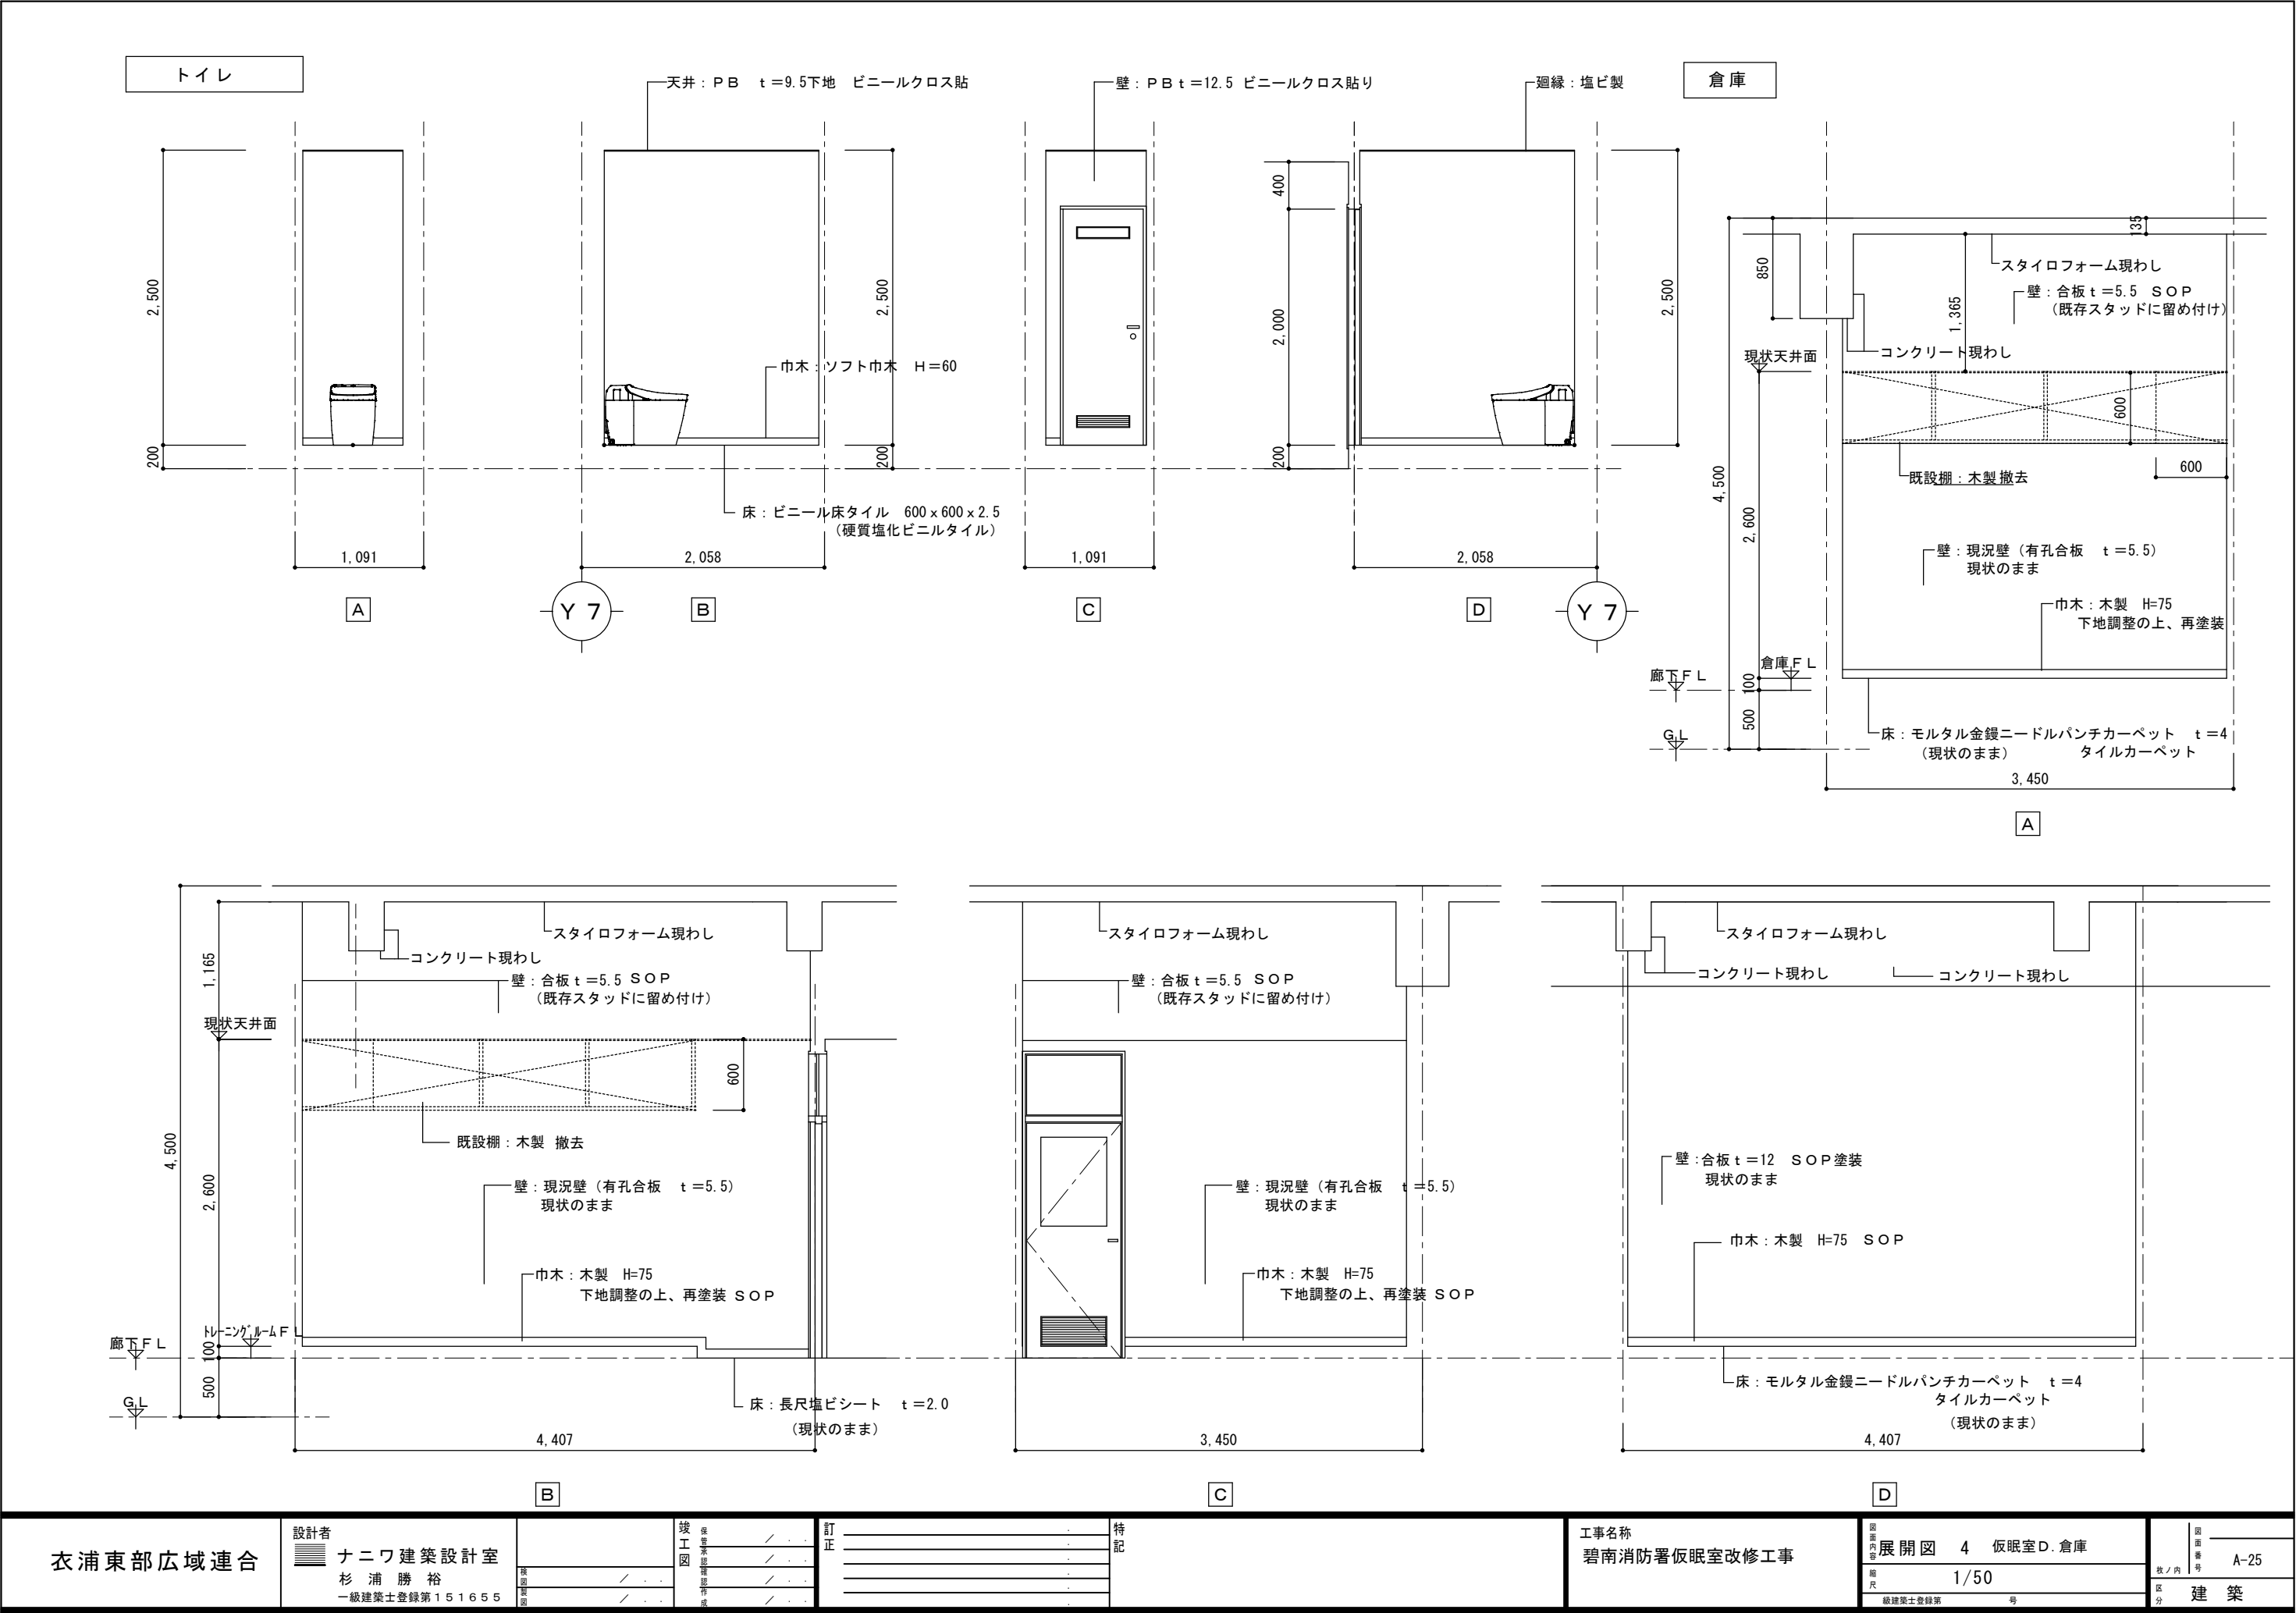

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655

竣工図




訂正

特記

工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事


展開図 4 仮眠室D. 倉庫  
縮尺 1/50  
級建築士登録第 号

図面番号 A-25  
図面区分 建築
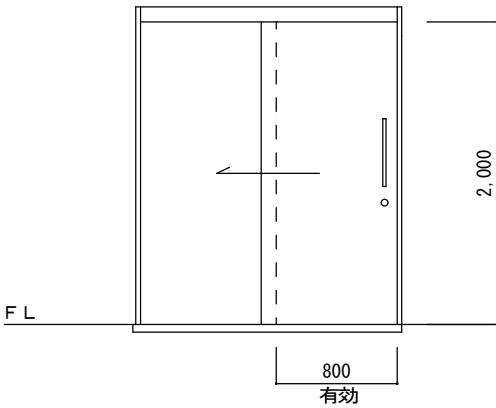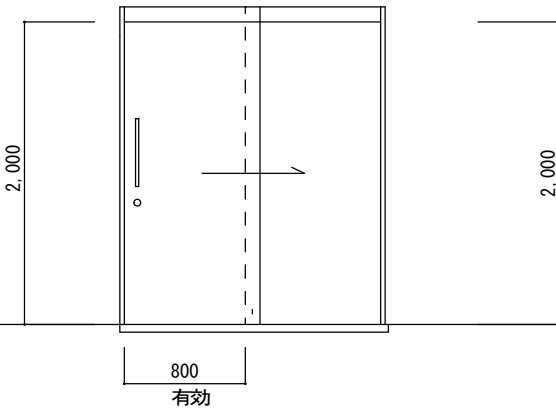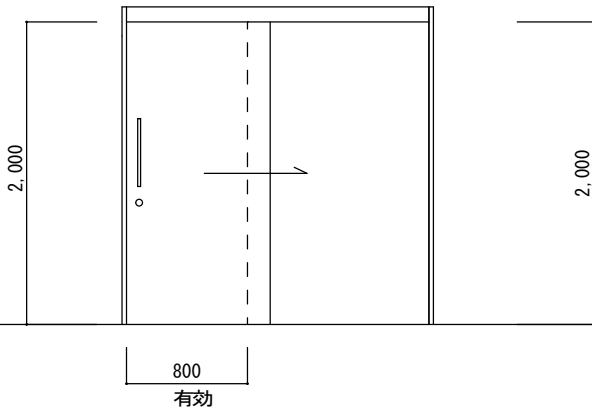
|       |    |                                                                                   |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |
|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 符号・室名 |    | 1<br>LSD<br>仮眠室 B、C、D                                                             |  | 2<br>LSD<br>仮眠室 A                                                                   |  | 3<br>LSD<br>仮眠室 A、B、C、D                                                             |  |
| 姿 図   |    |  |  |  |  |  |  |
| 建具名称  |    | スチール片引き戸（LSD）    アウトセット                                                           |  | スチール片引き戸（LSD）    アウトセット                                                             |  | スチール片引き戸（LSD）    アウトセット                                                             |  |
| 数量    | 見込 | 3                                                                                 |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |





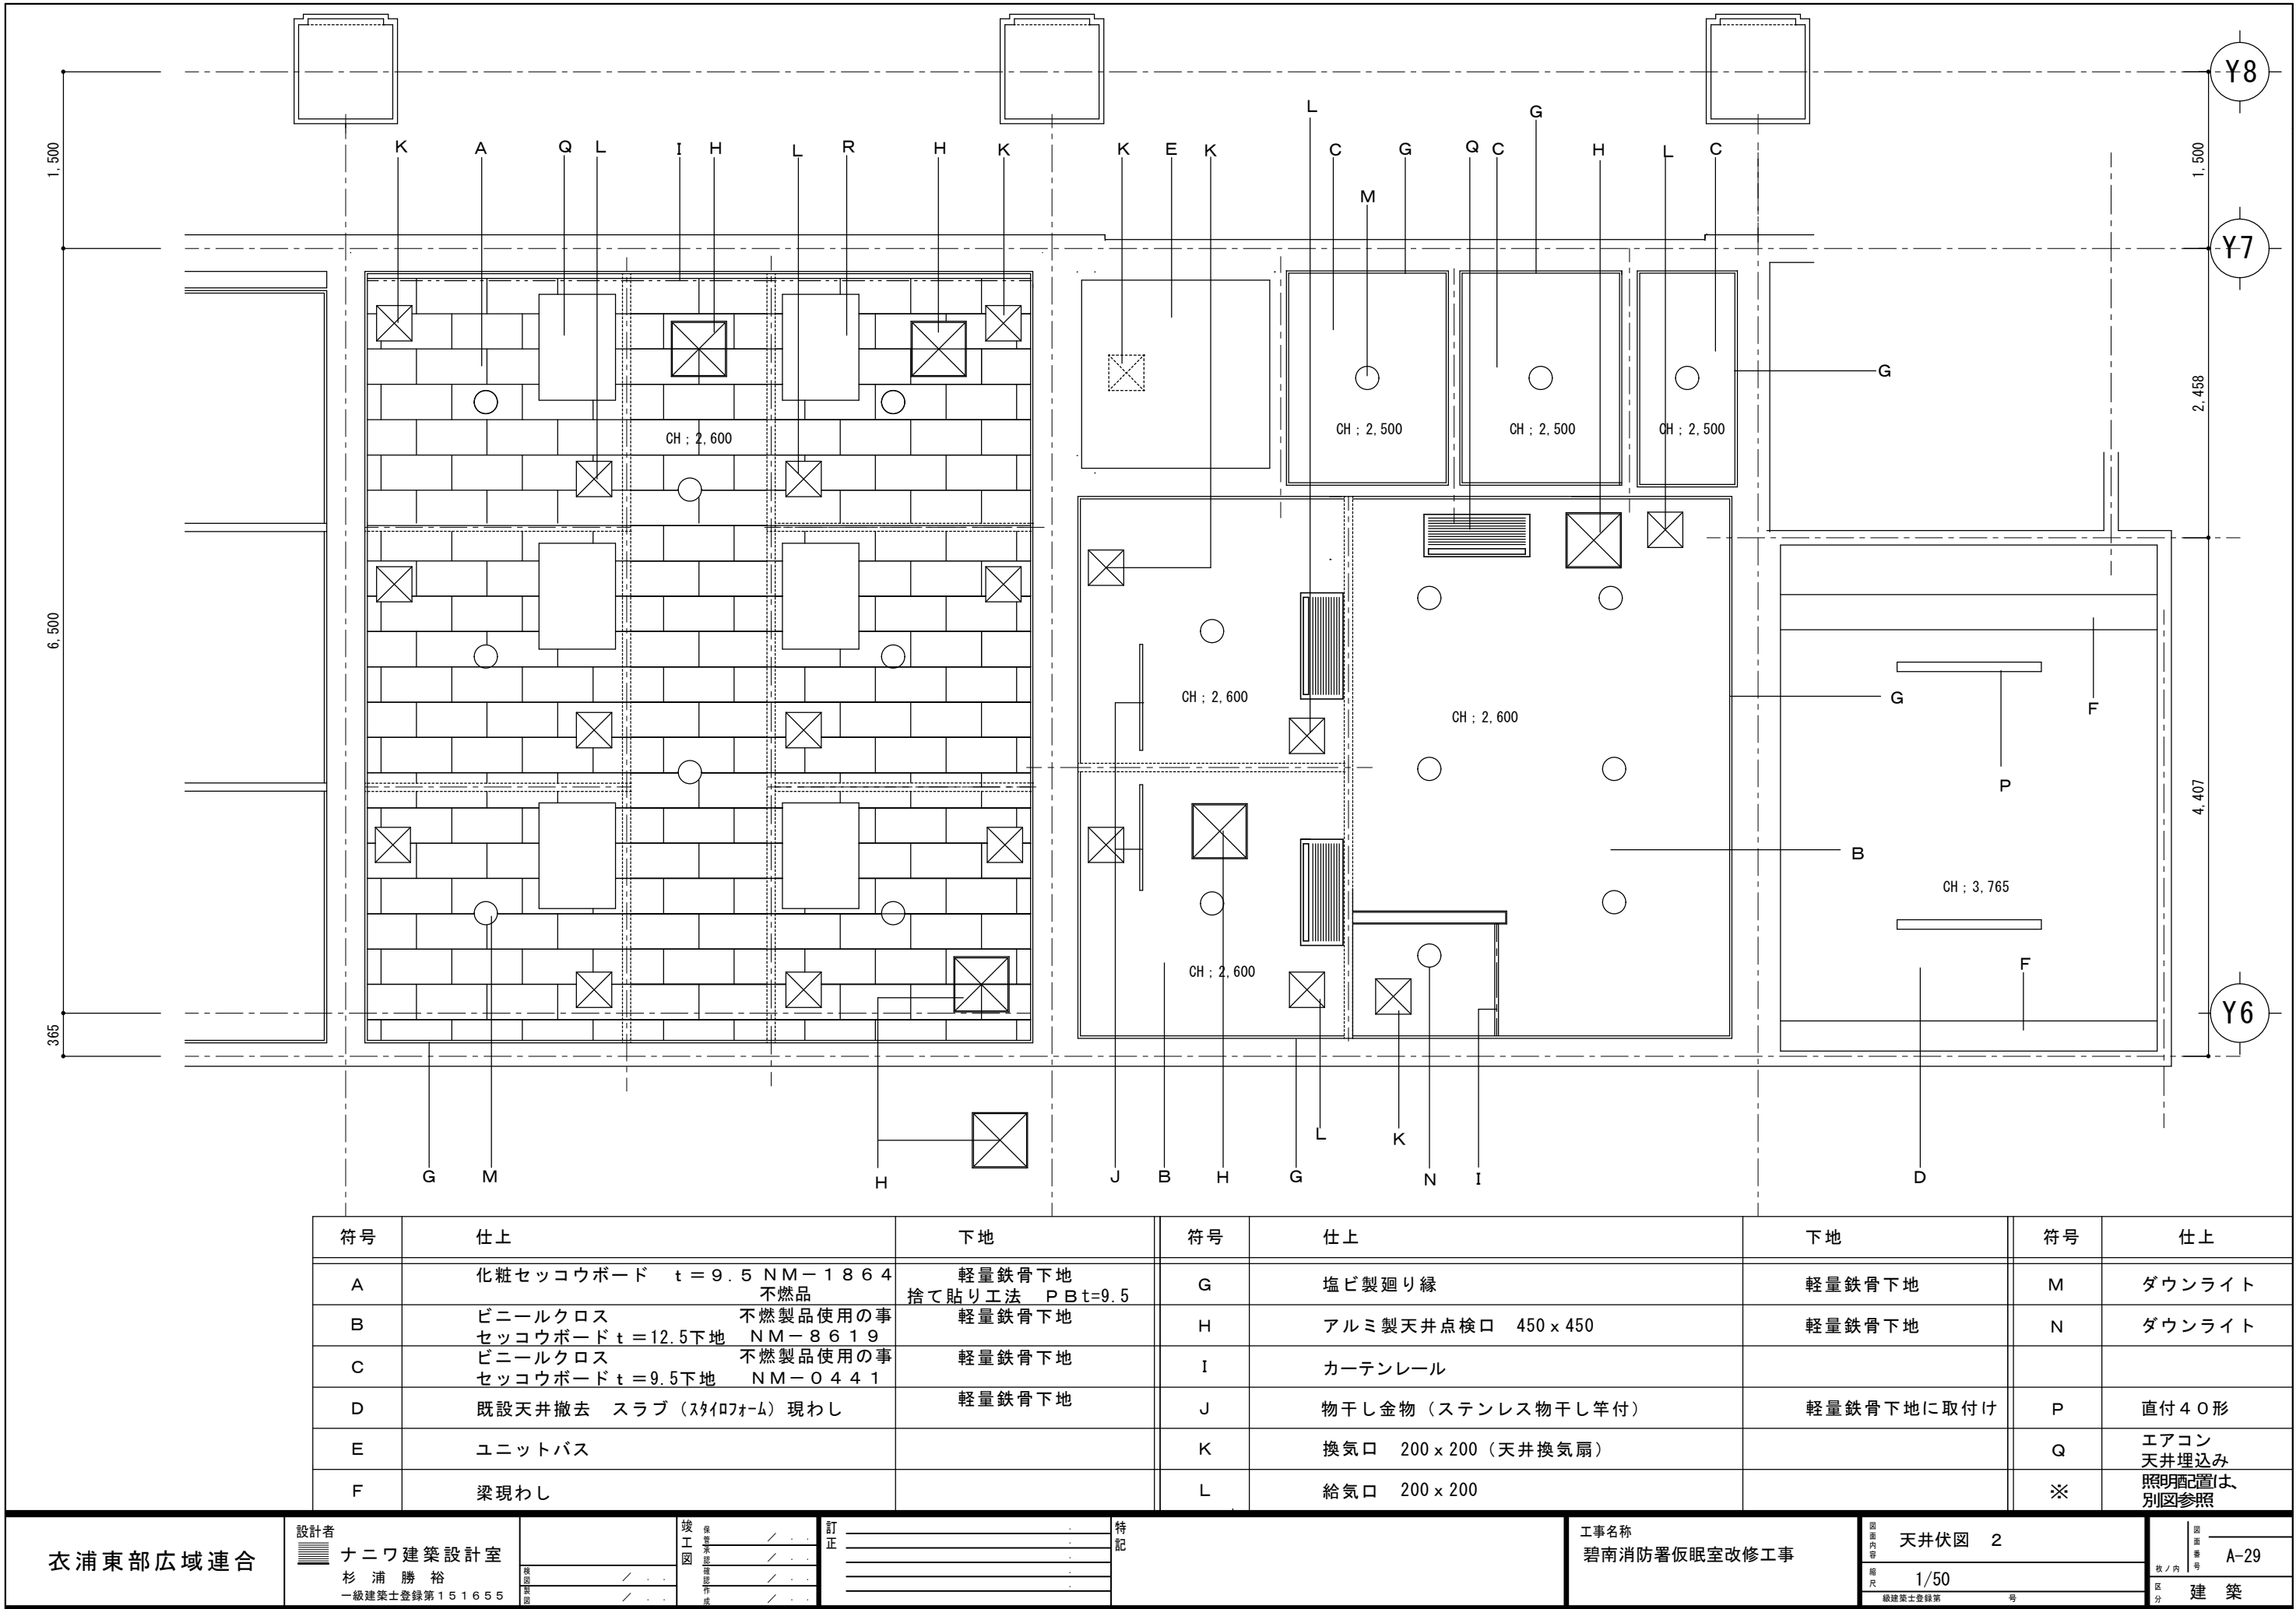

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655

竣工  
図  
保  
管  
期  
間  
1  
年  
1  
月  
1  
日  
起  
算  
1  
年  
1  
月  
1  
日  
起  
算  
1  
年  
1  
月  
1  
日  
起  
算


訂正  
1  
年  
1  
月  
1  
日  
起  
算  
1  
年  
1  
月  
1  
日  
起  
算  
1  
年  
1  
月  
1  
日  
起  
算

特記

工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事


図面内容  
天井伏図 2  
縮尺  
1/50  
級建築士登録第 号

図面番号  
A-29  
区分  
建築

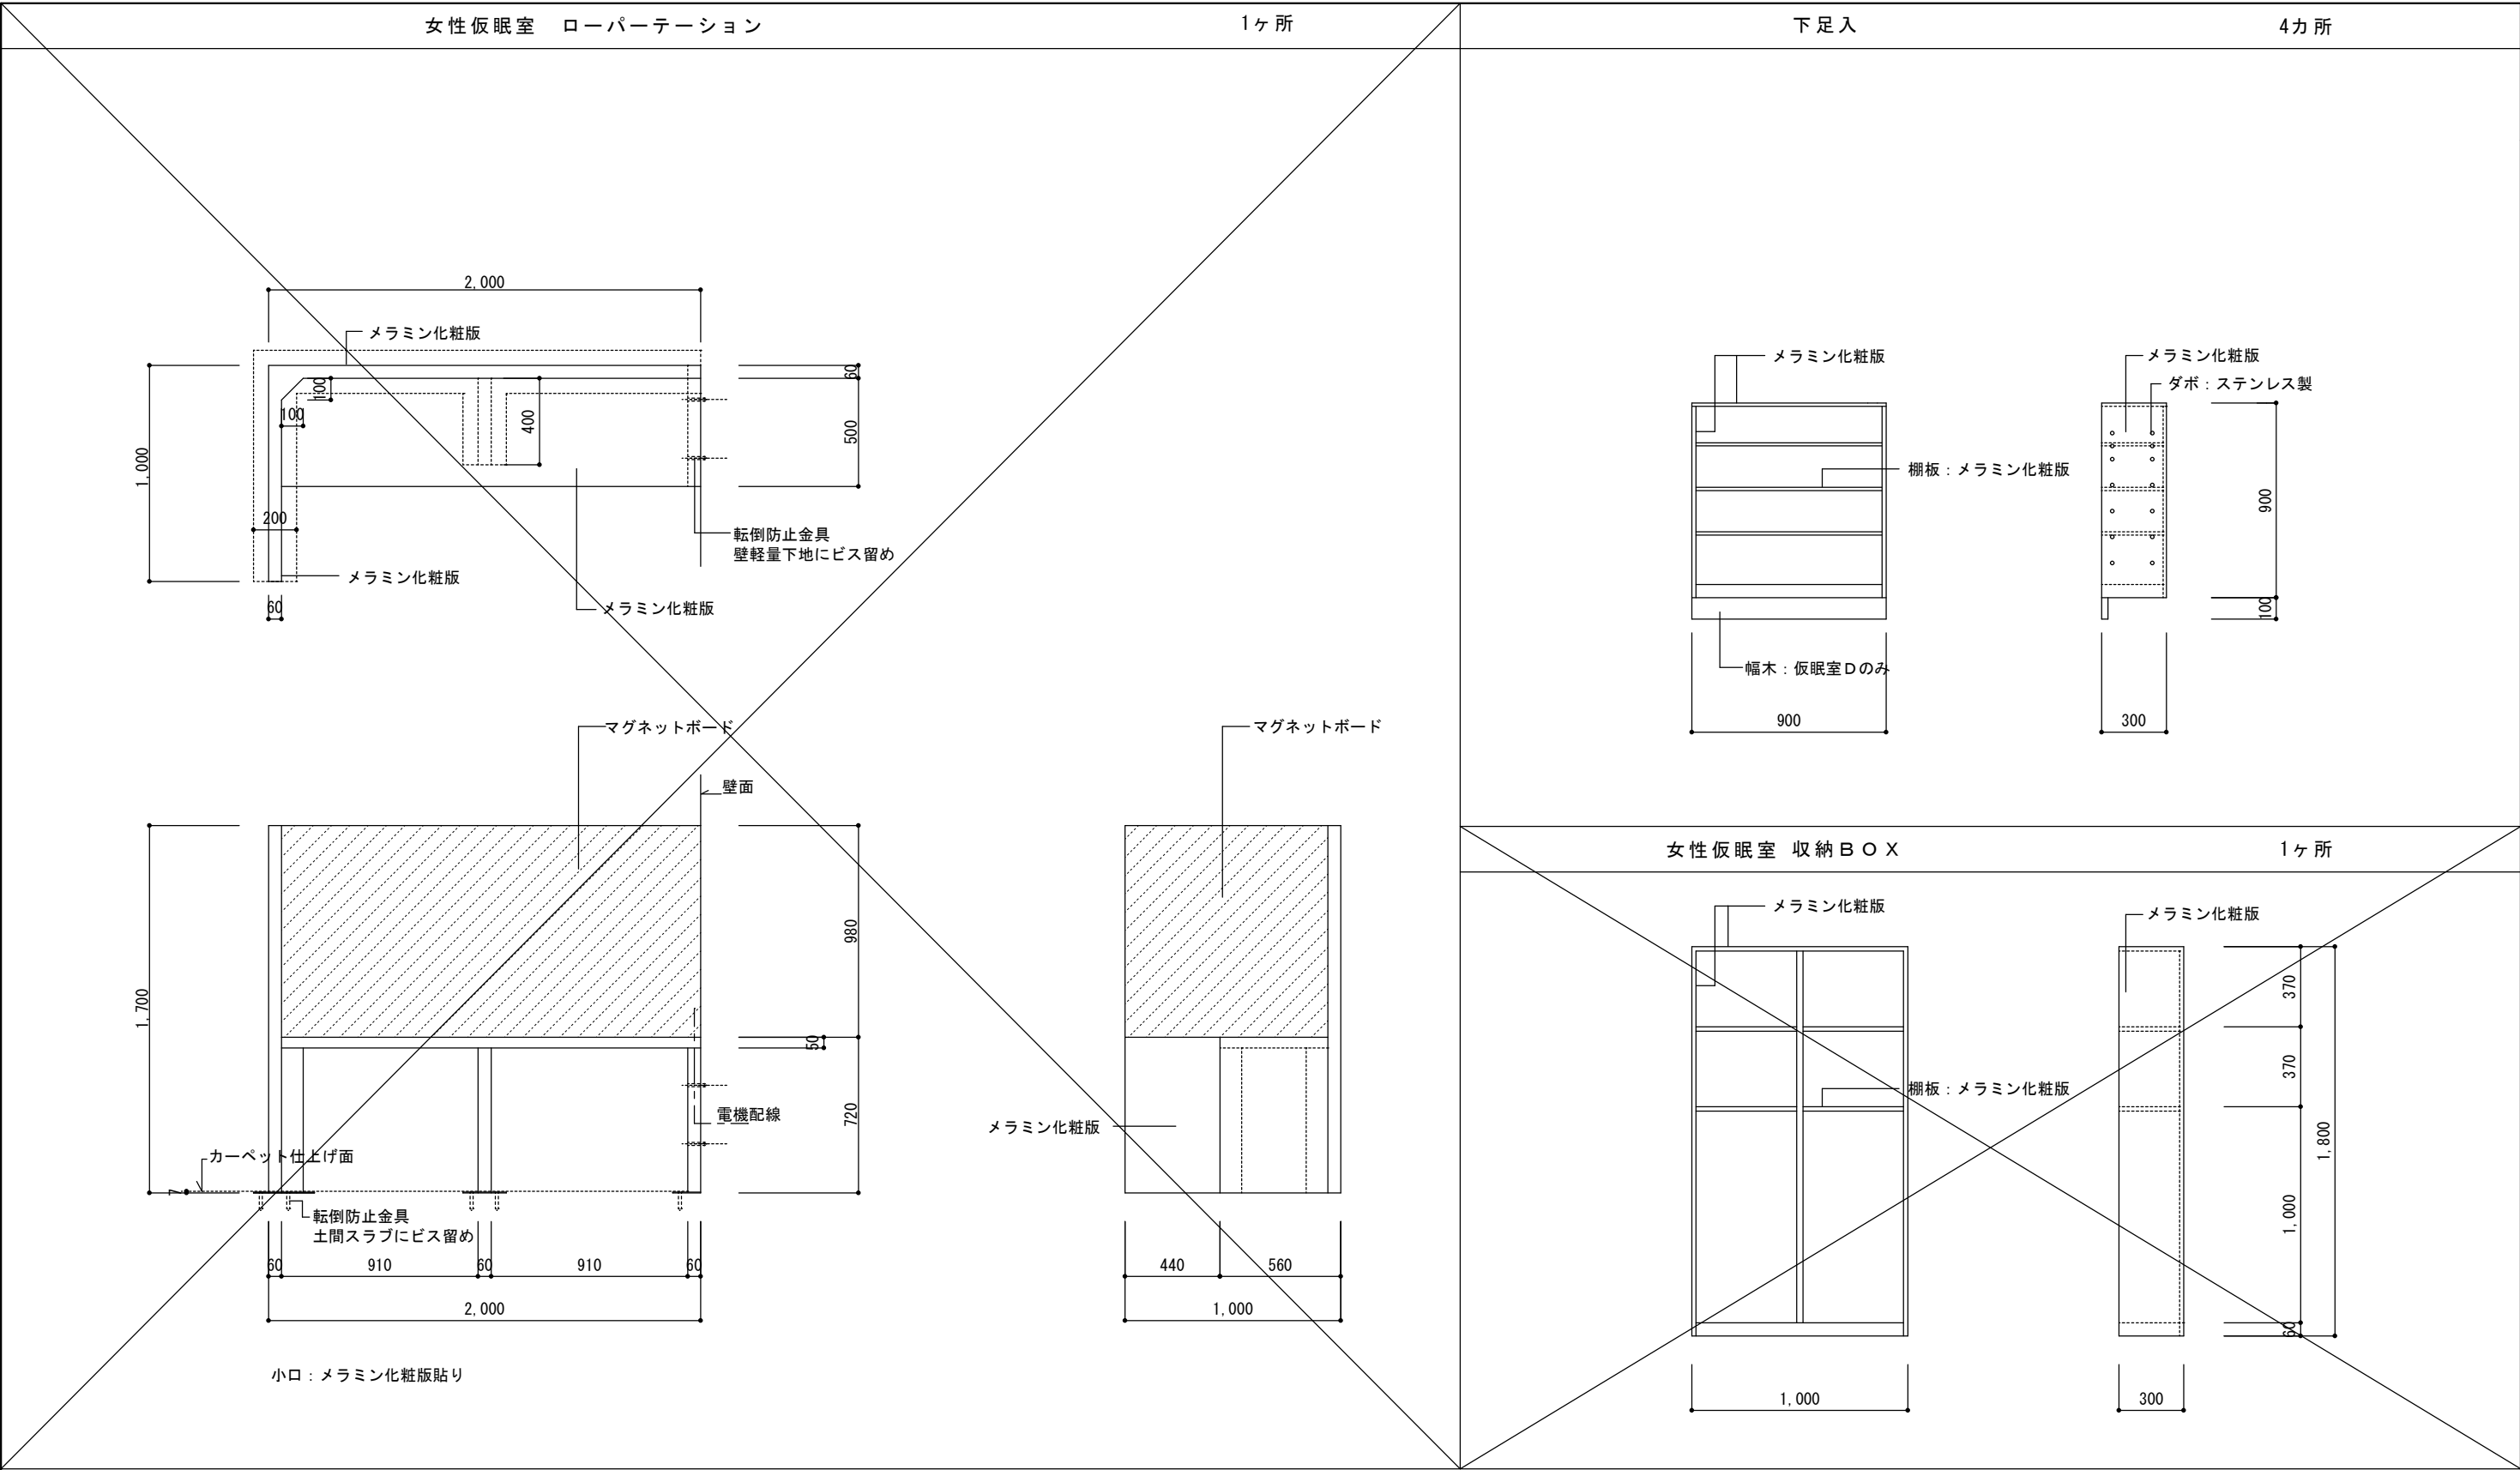



既設・電灯分電盤結線図

1 L - 1

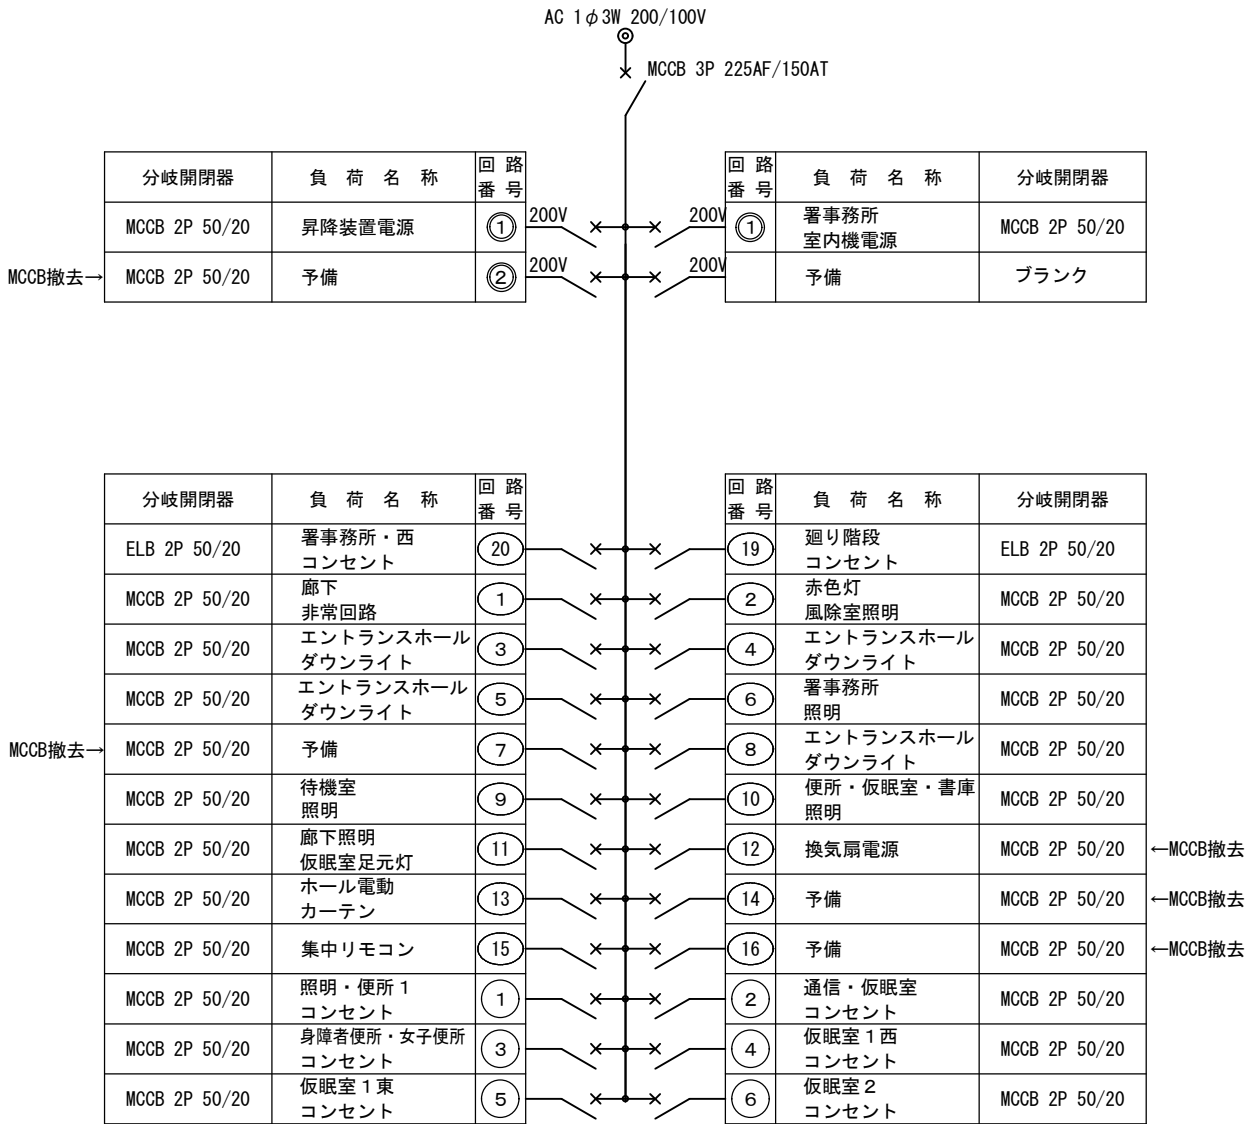

改修・電灯分電盤結線図

1 L - 1

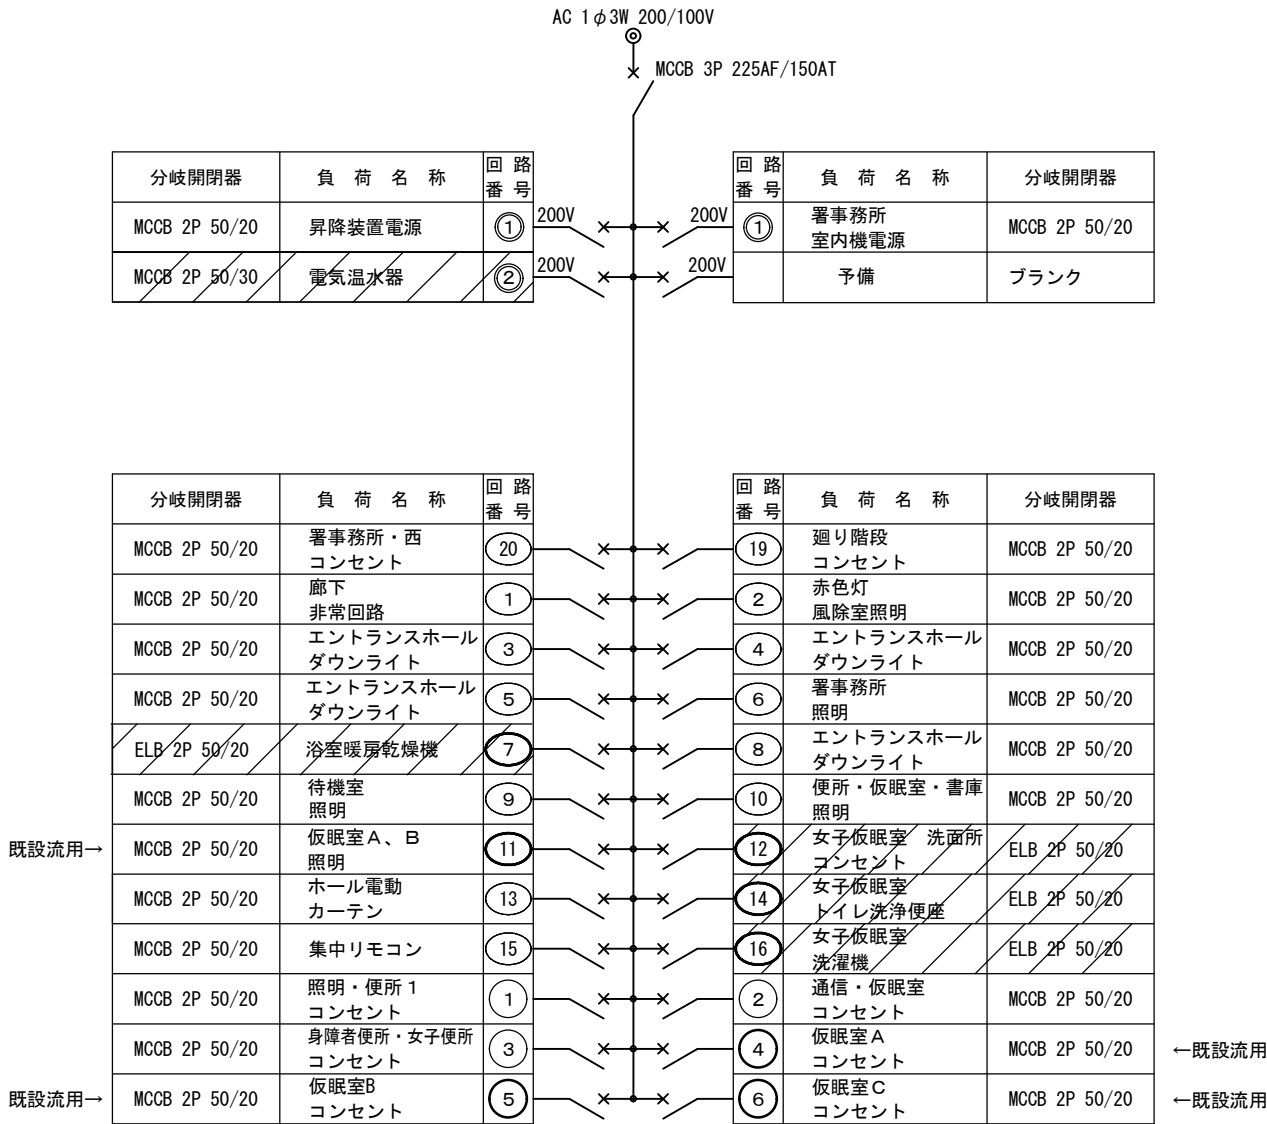

…更新箇所を示す。

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉 浦 勝 裕  
一級建築士登録第151655

竣工  
図  
様  
表  
明  
書  
作  
成  
日  
年 月 日

訂正  
日 年 月 日  
訂正  
日 年 月 日  
訂正  
日 年 月 日


特記  
事項  
特記  
事項  
特記  
事項


工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事

分電盤結線図 ( 1 )

NS


図  
面  
番  
号  
E-01  
区  
分  
電 気

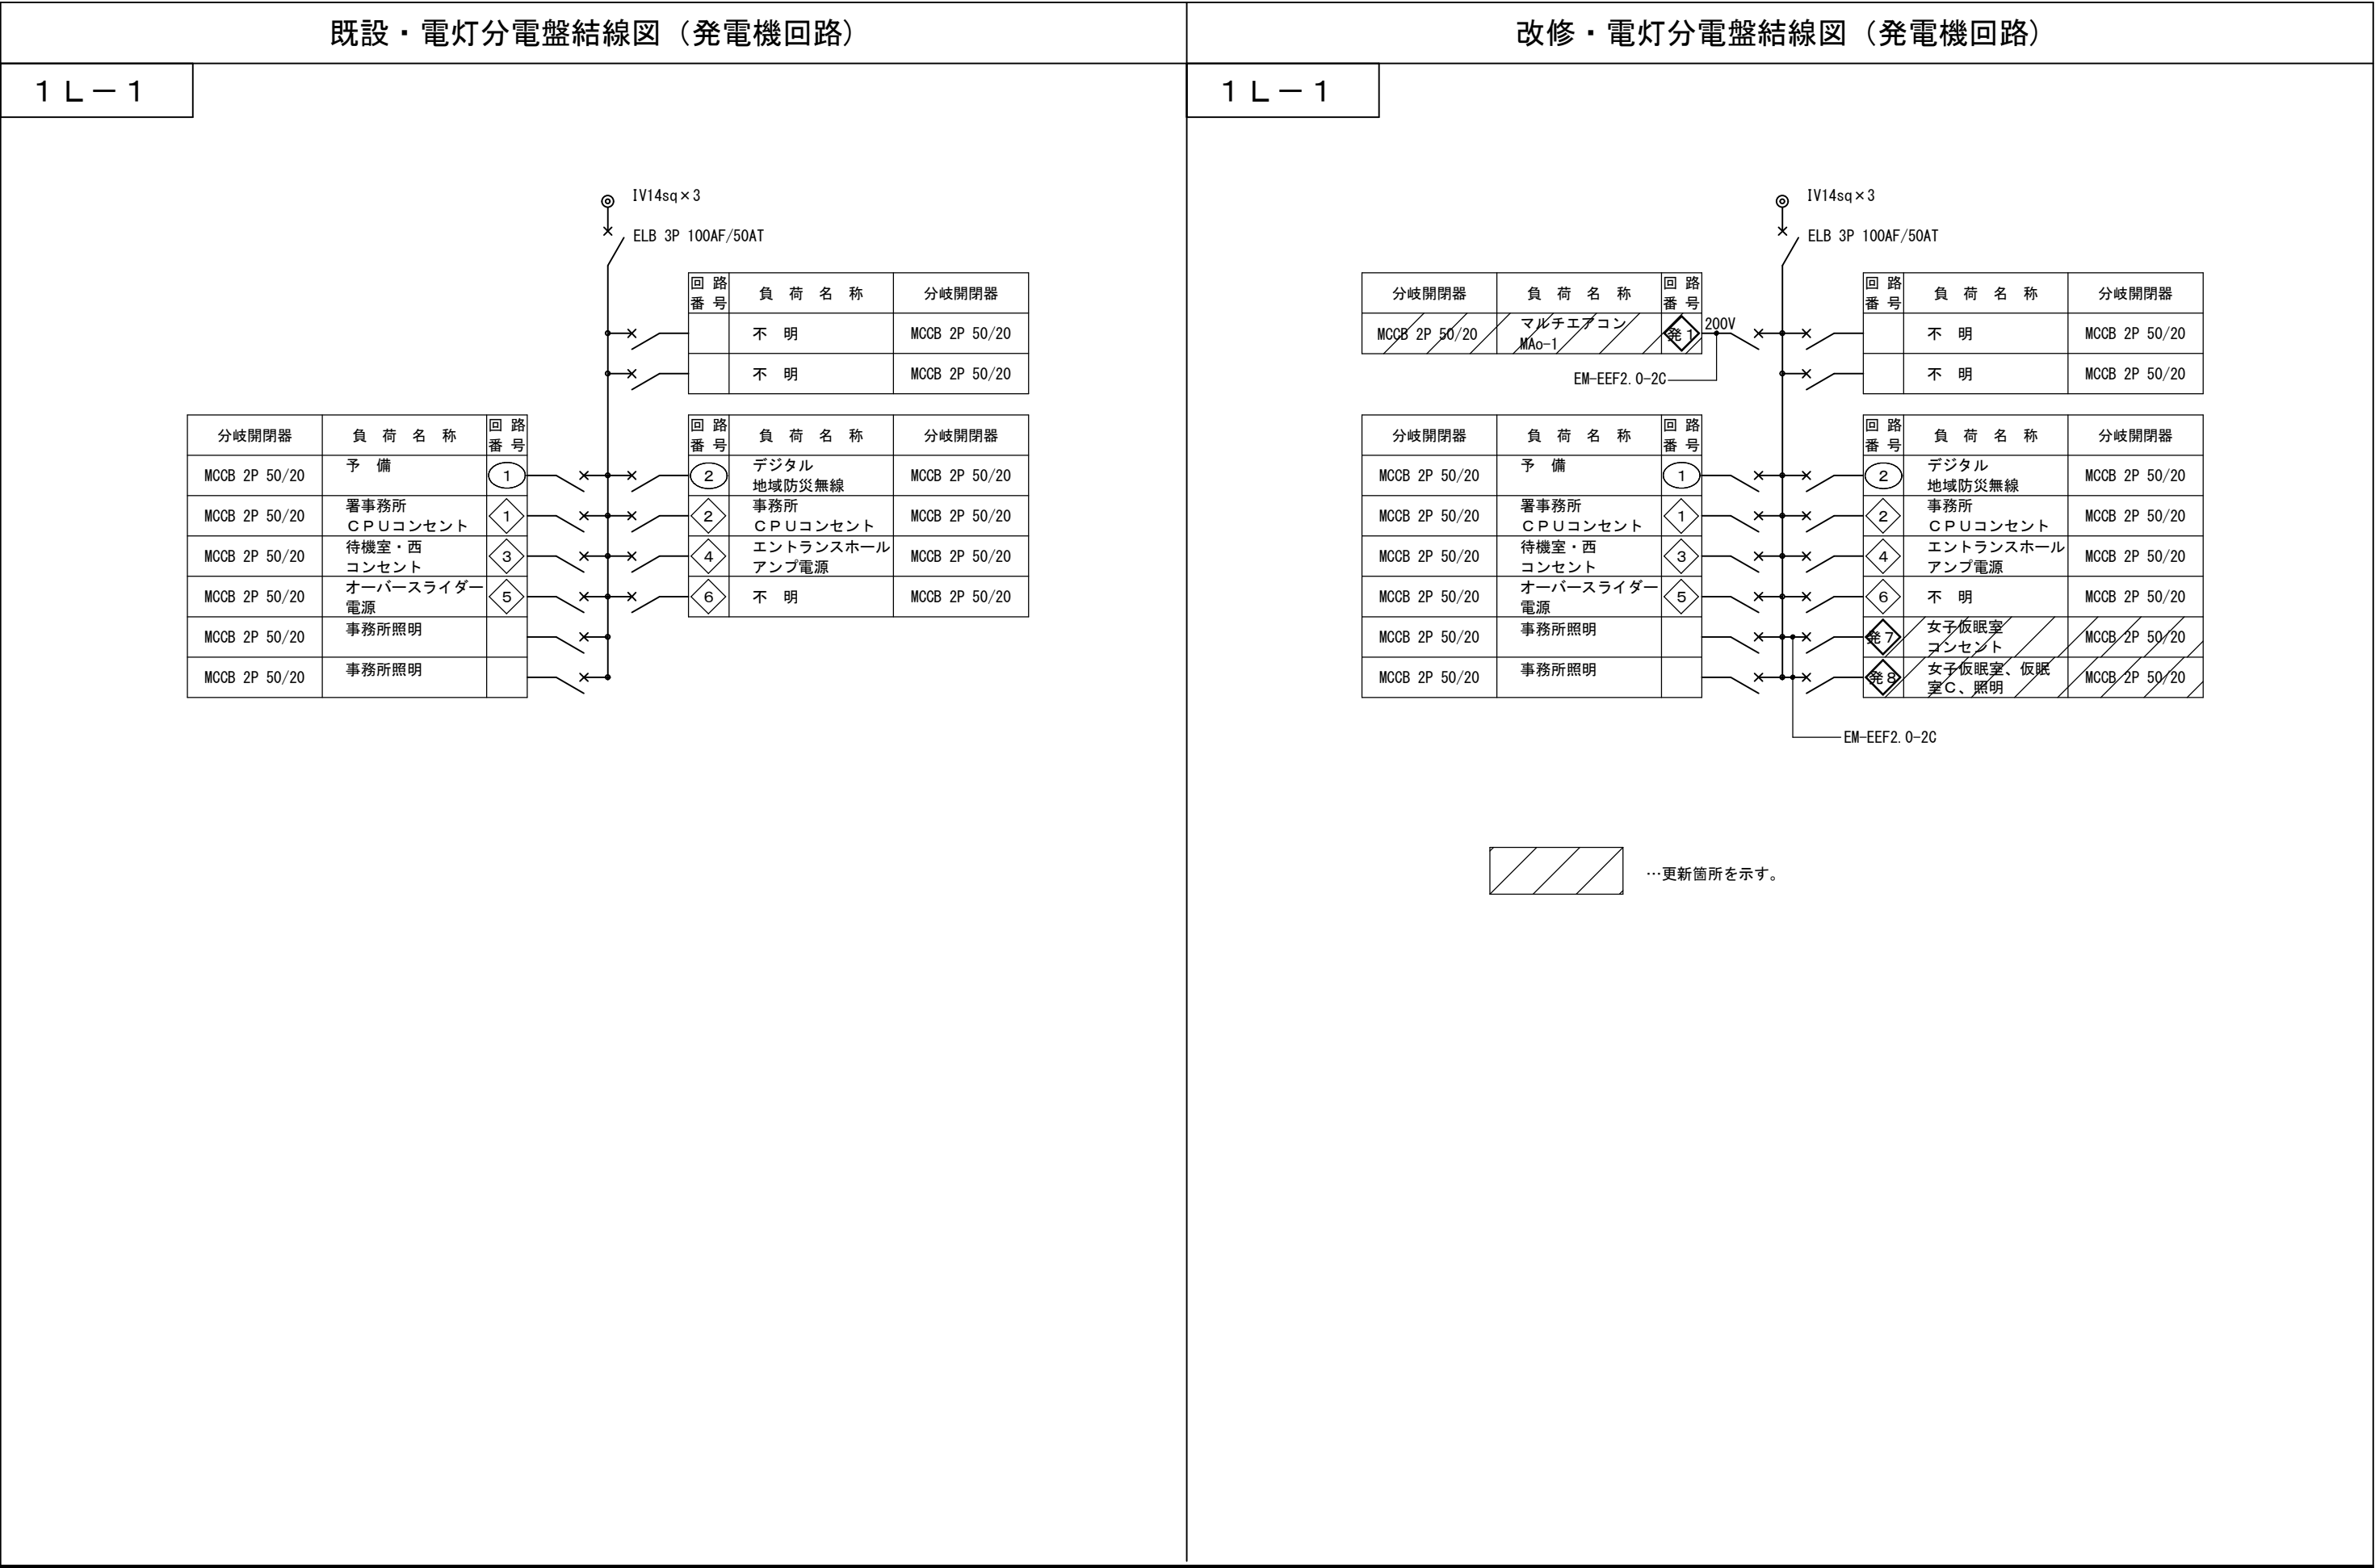

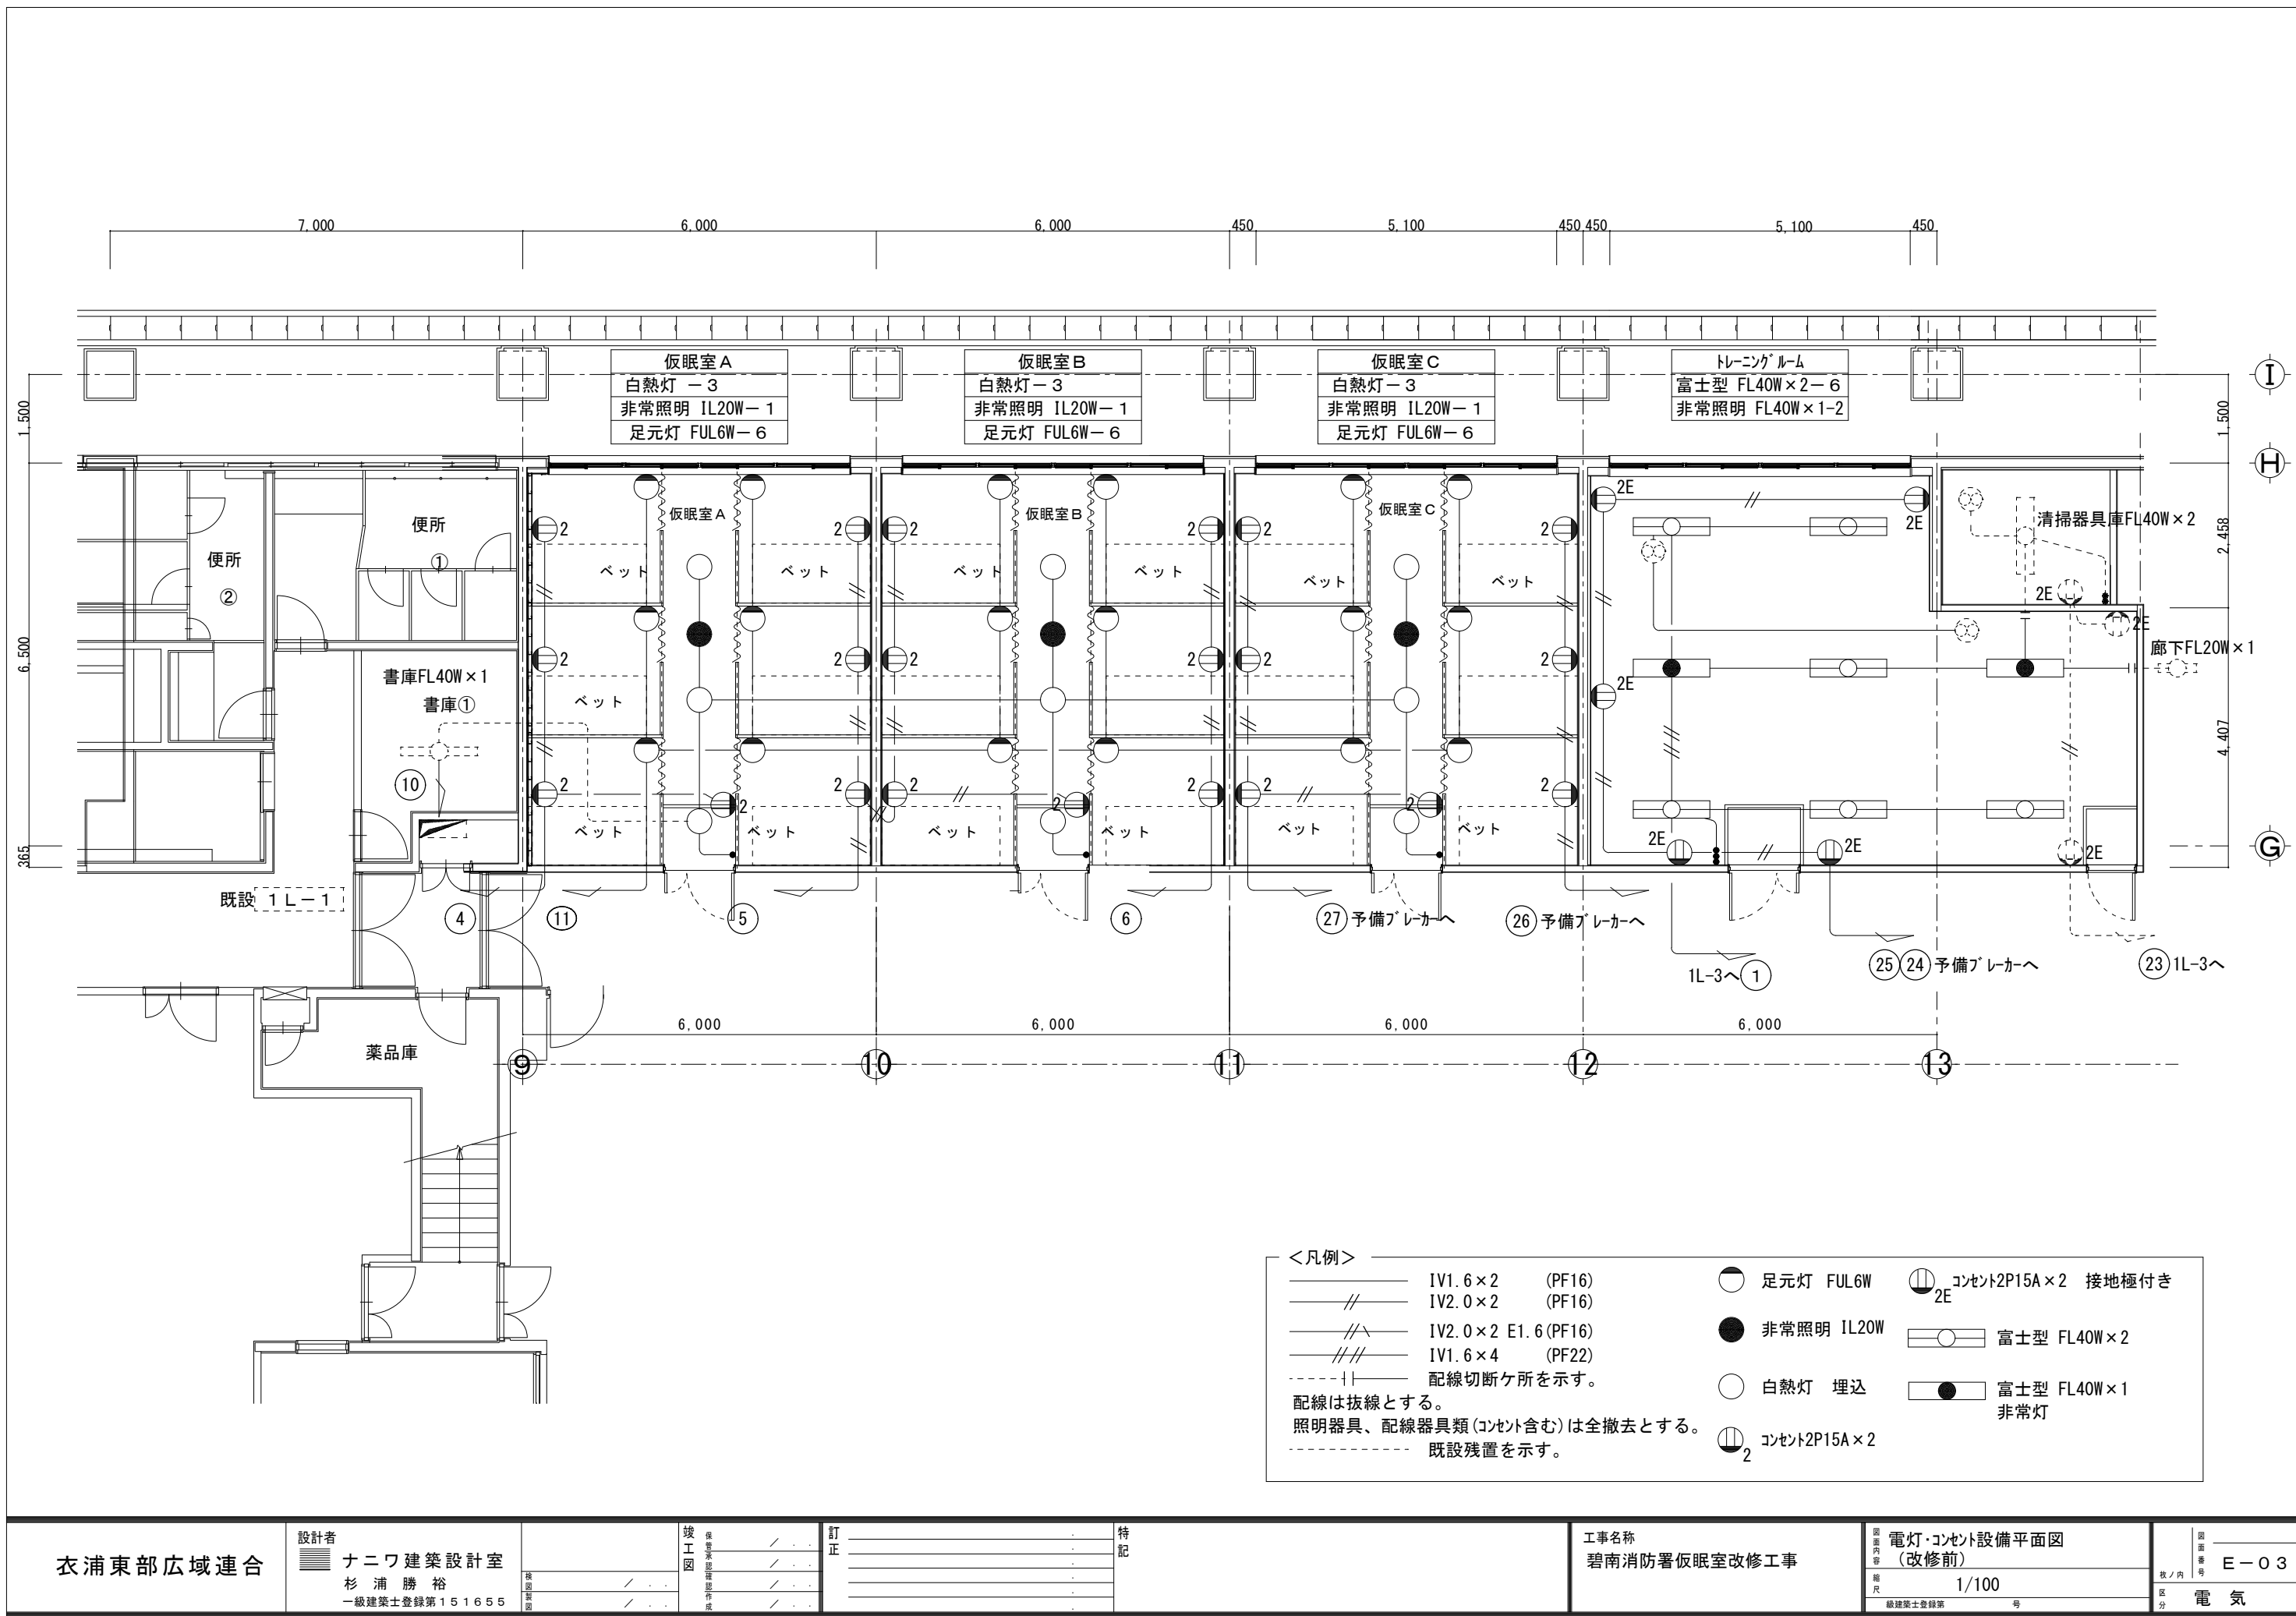







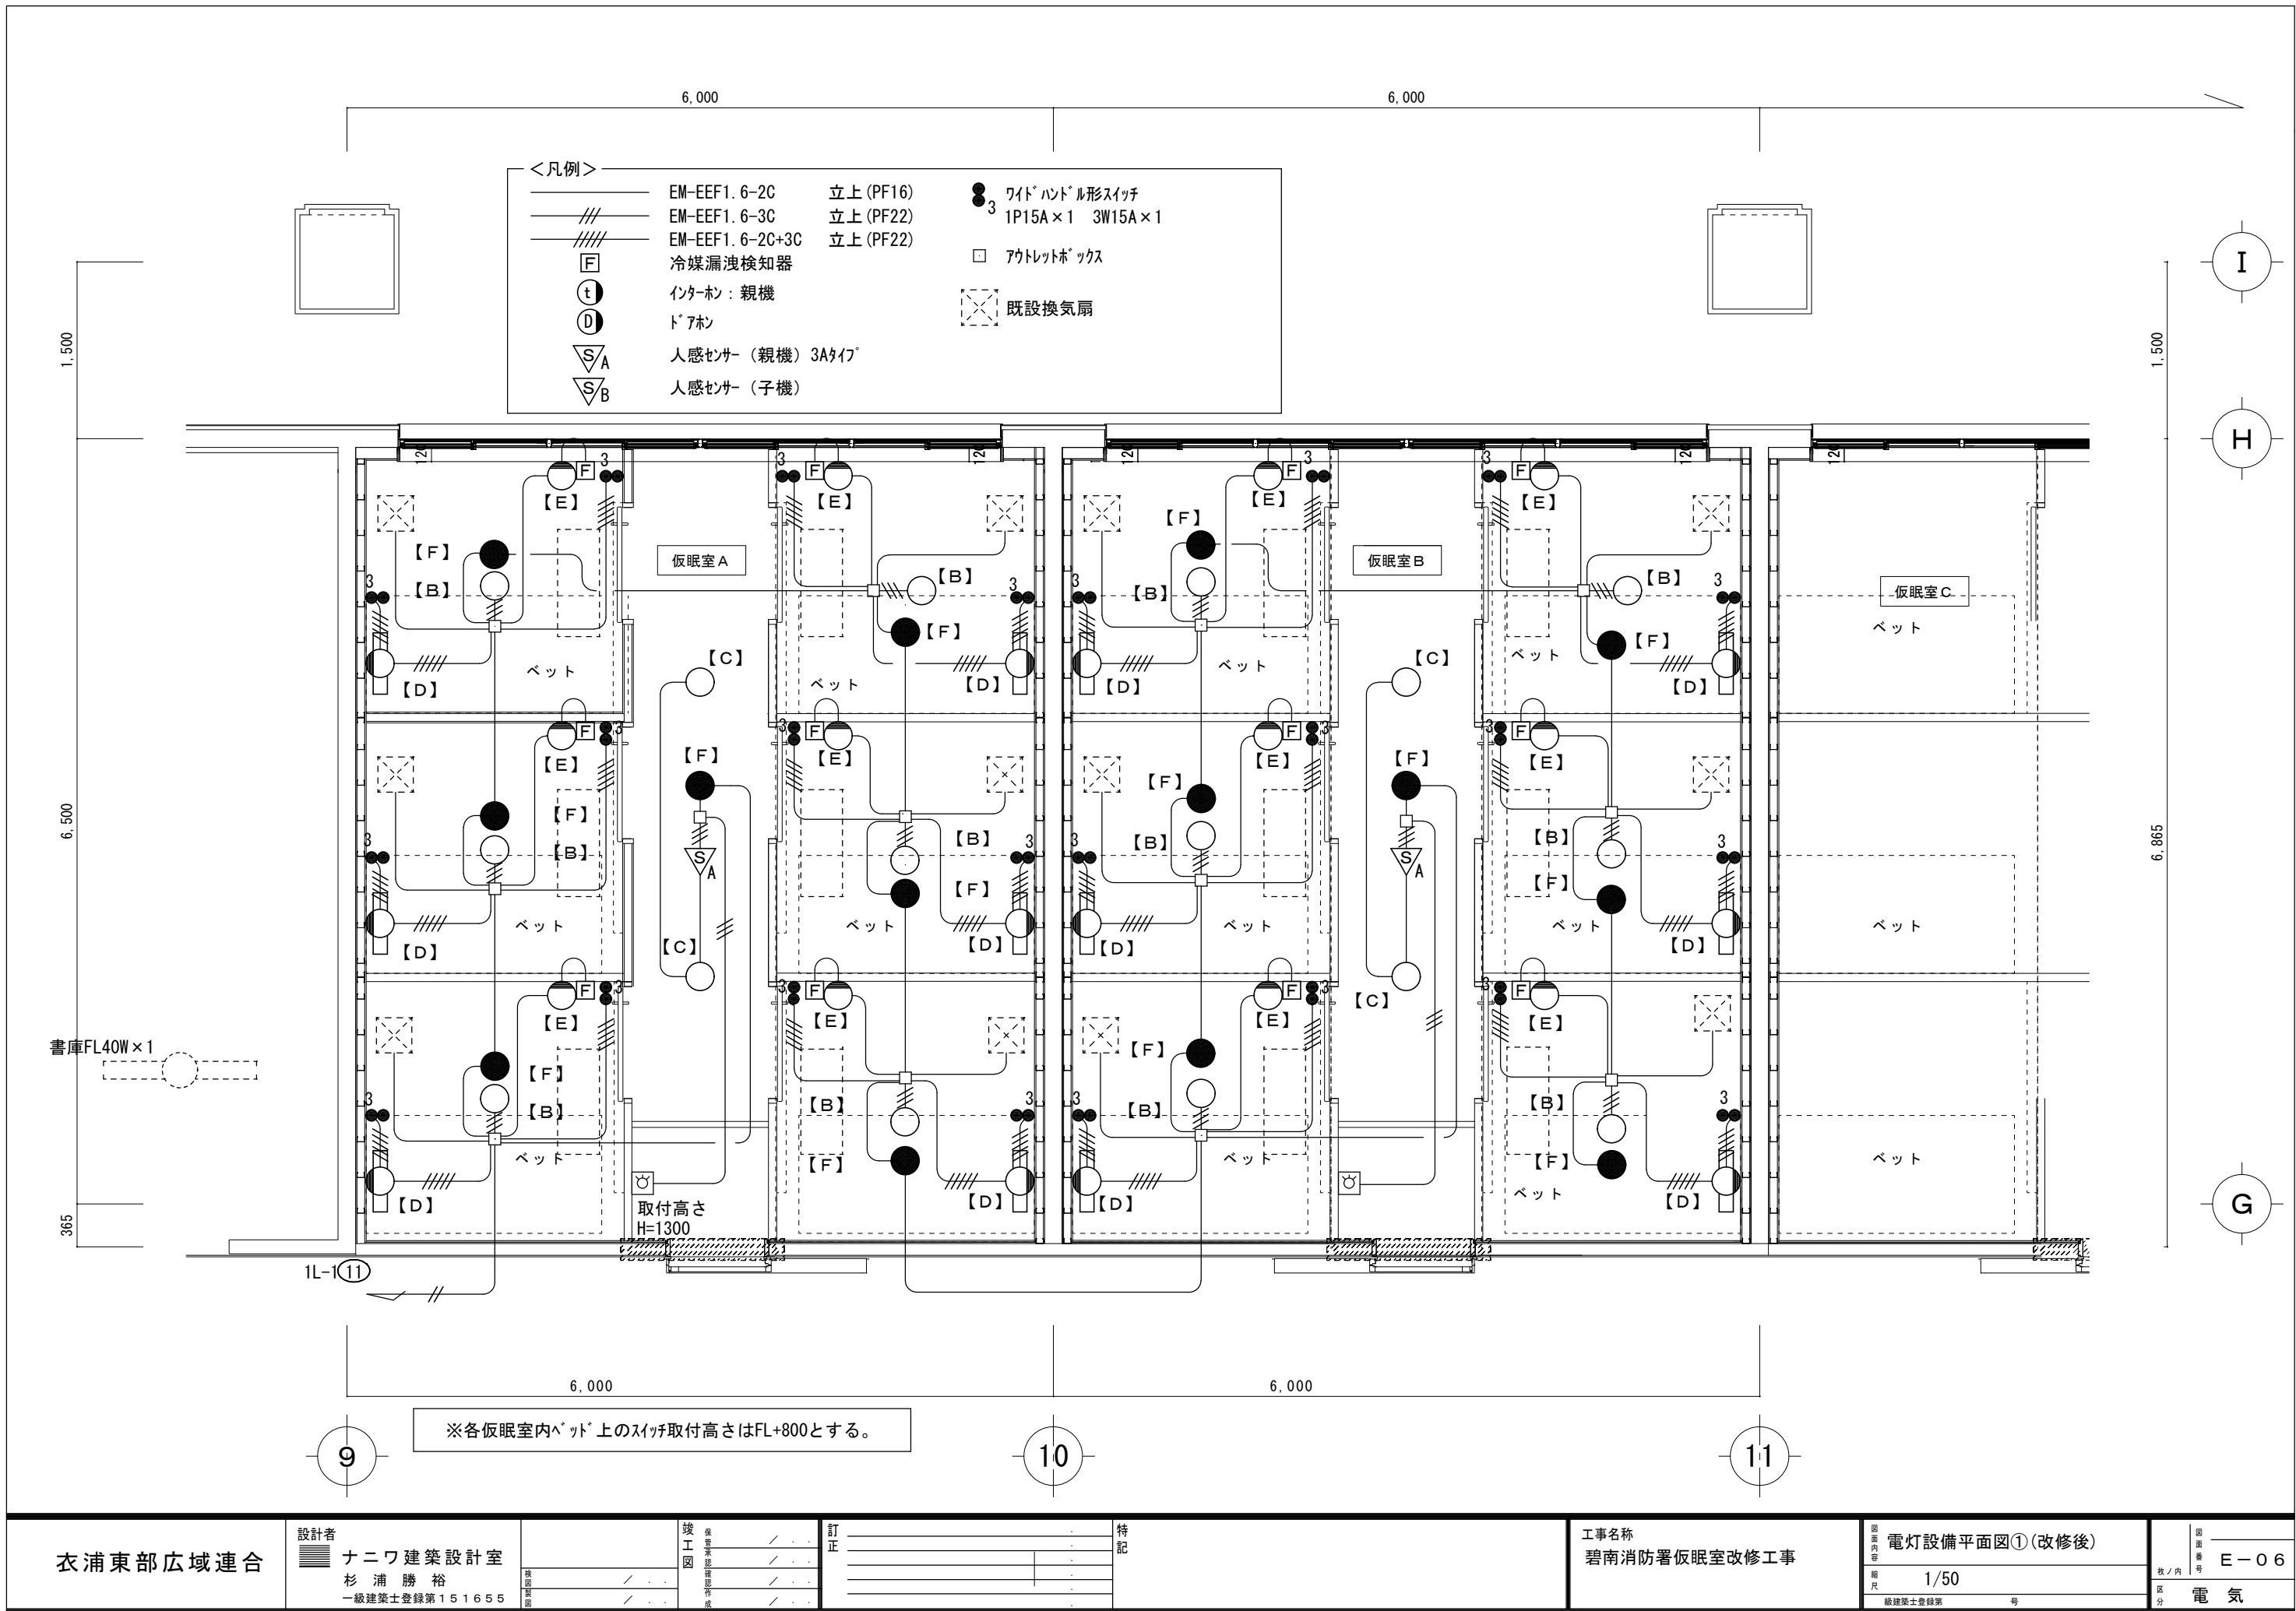



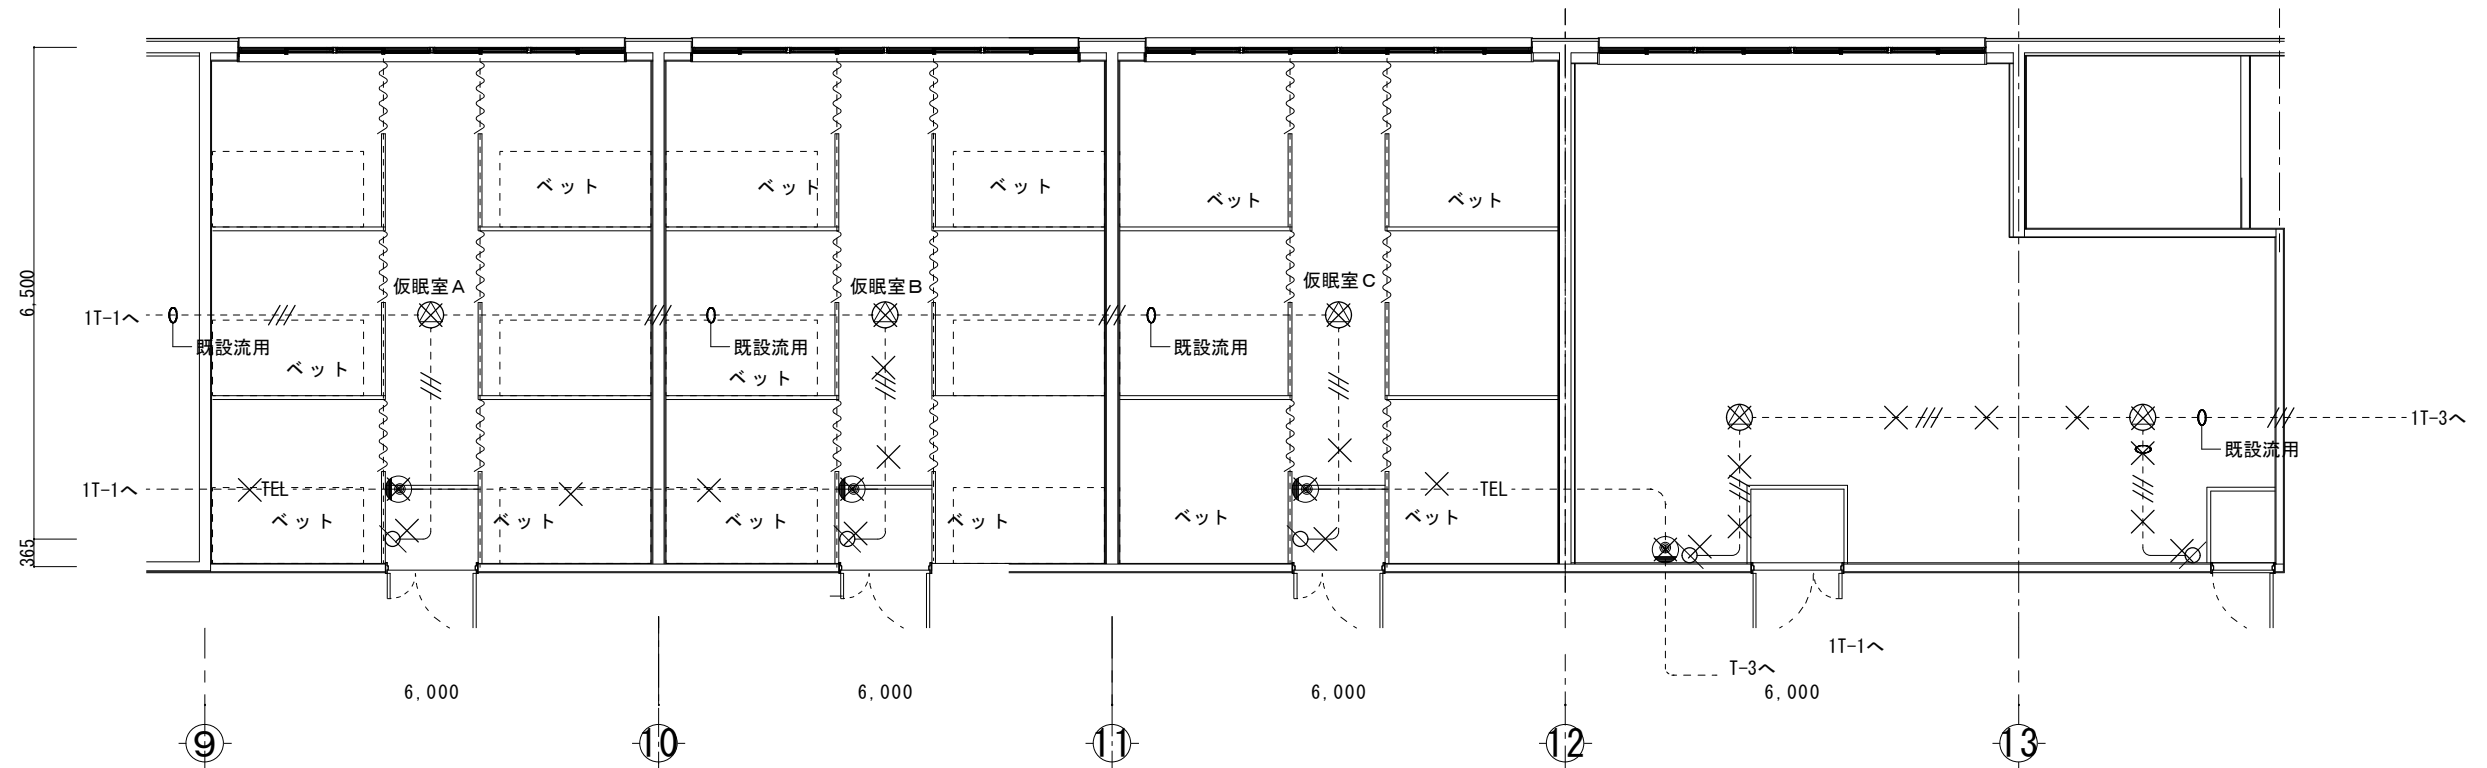

改修前

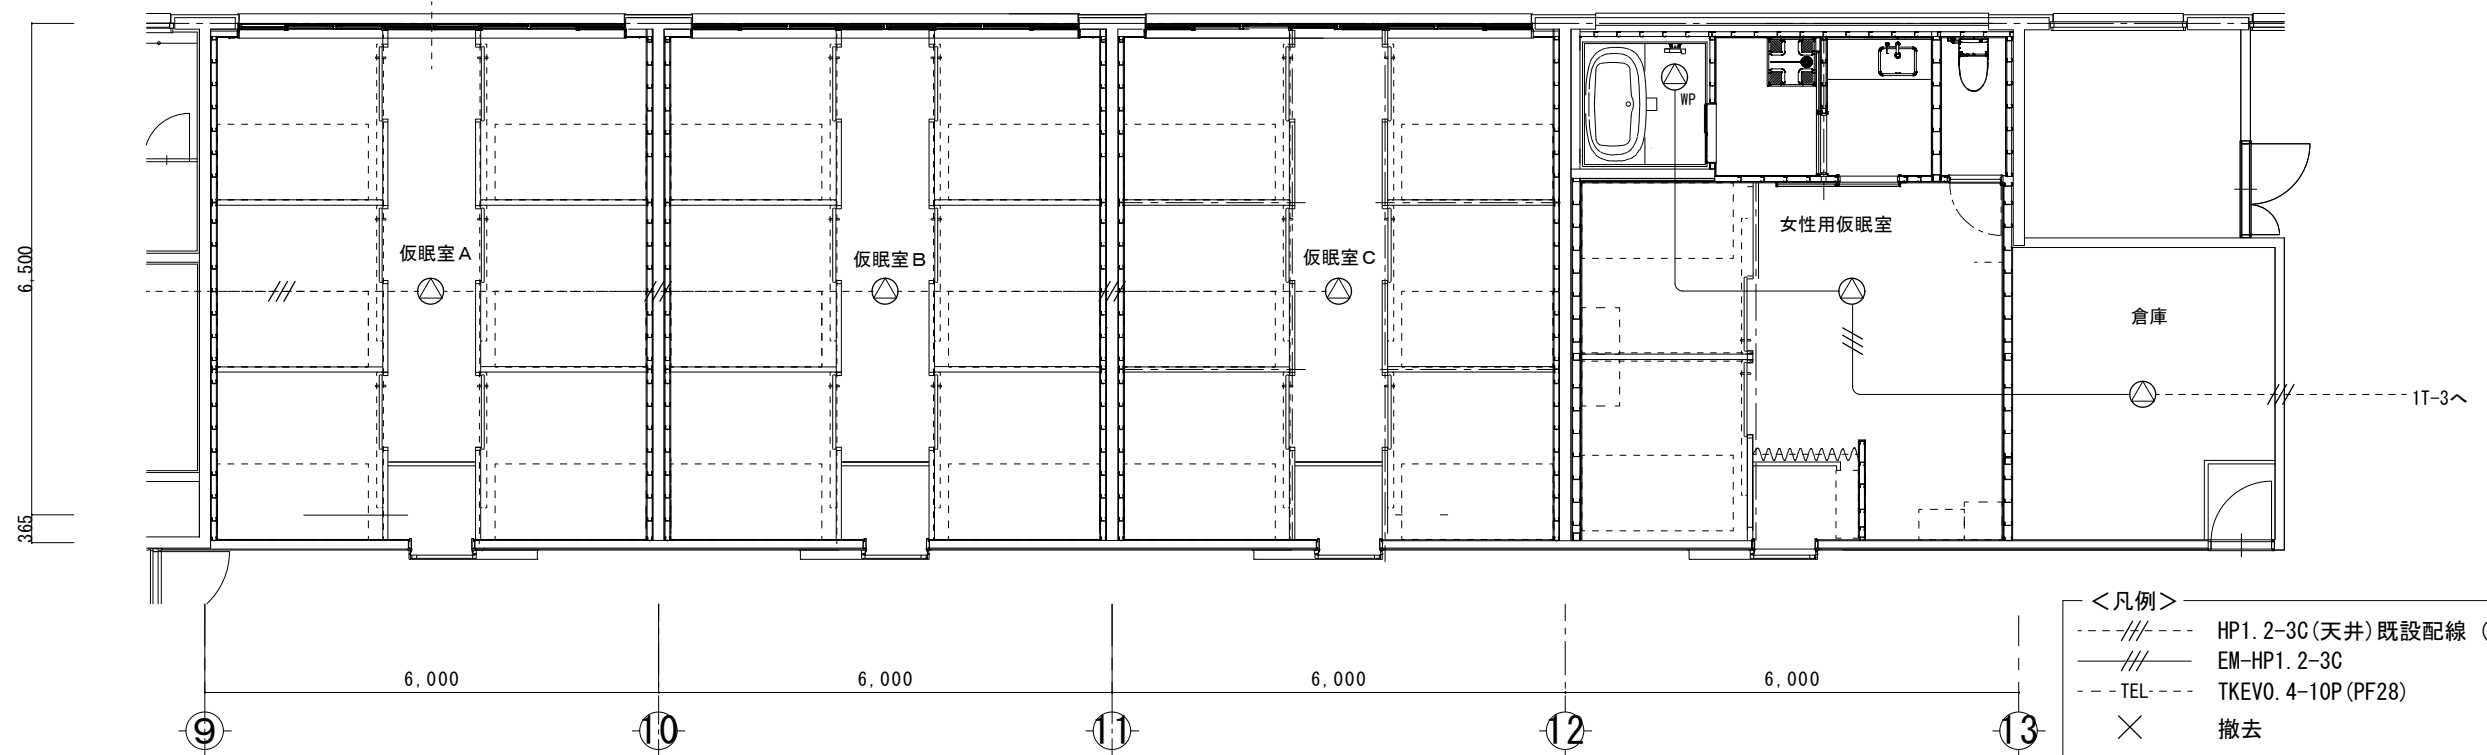

改修後

- <凡例>
- HP1. 2-3C (天井) 既設配線 (立下PF16)
  - EM-HP1. 2-3C
  - TEL TKEV0. 4-10P (PF28)
  - × 撤去
  - 電話用モジュージャック
  - ◇ アッテネータ

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655

竣工図  
竣工年月  
竣工場所  
竣工内容

訂正  
訂正内容  
訂正年月  
訂正場所  
訂正内容


特記

工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事


弱電設備平面図  
(改修前、改修後)

縮尺  
1/100  
縮尺

図面番号  
E-08  
図面内容  
電気

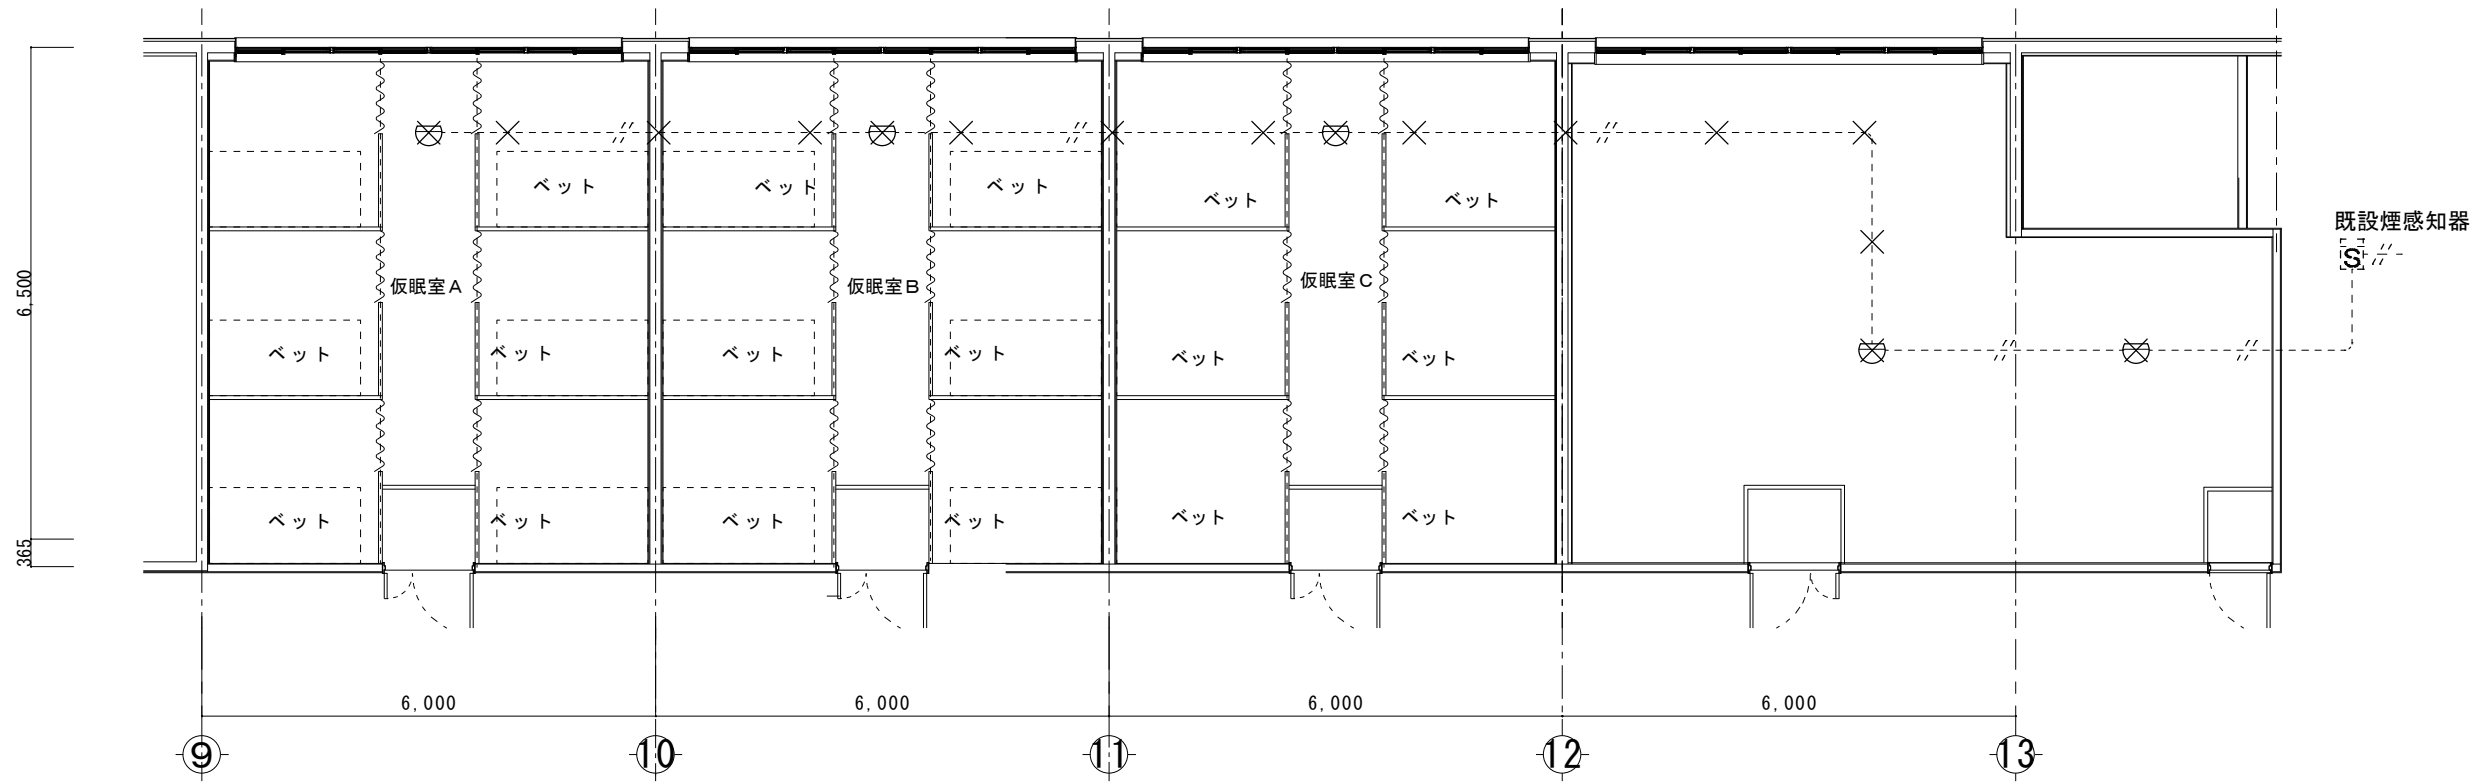

改修前

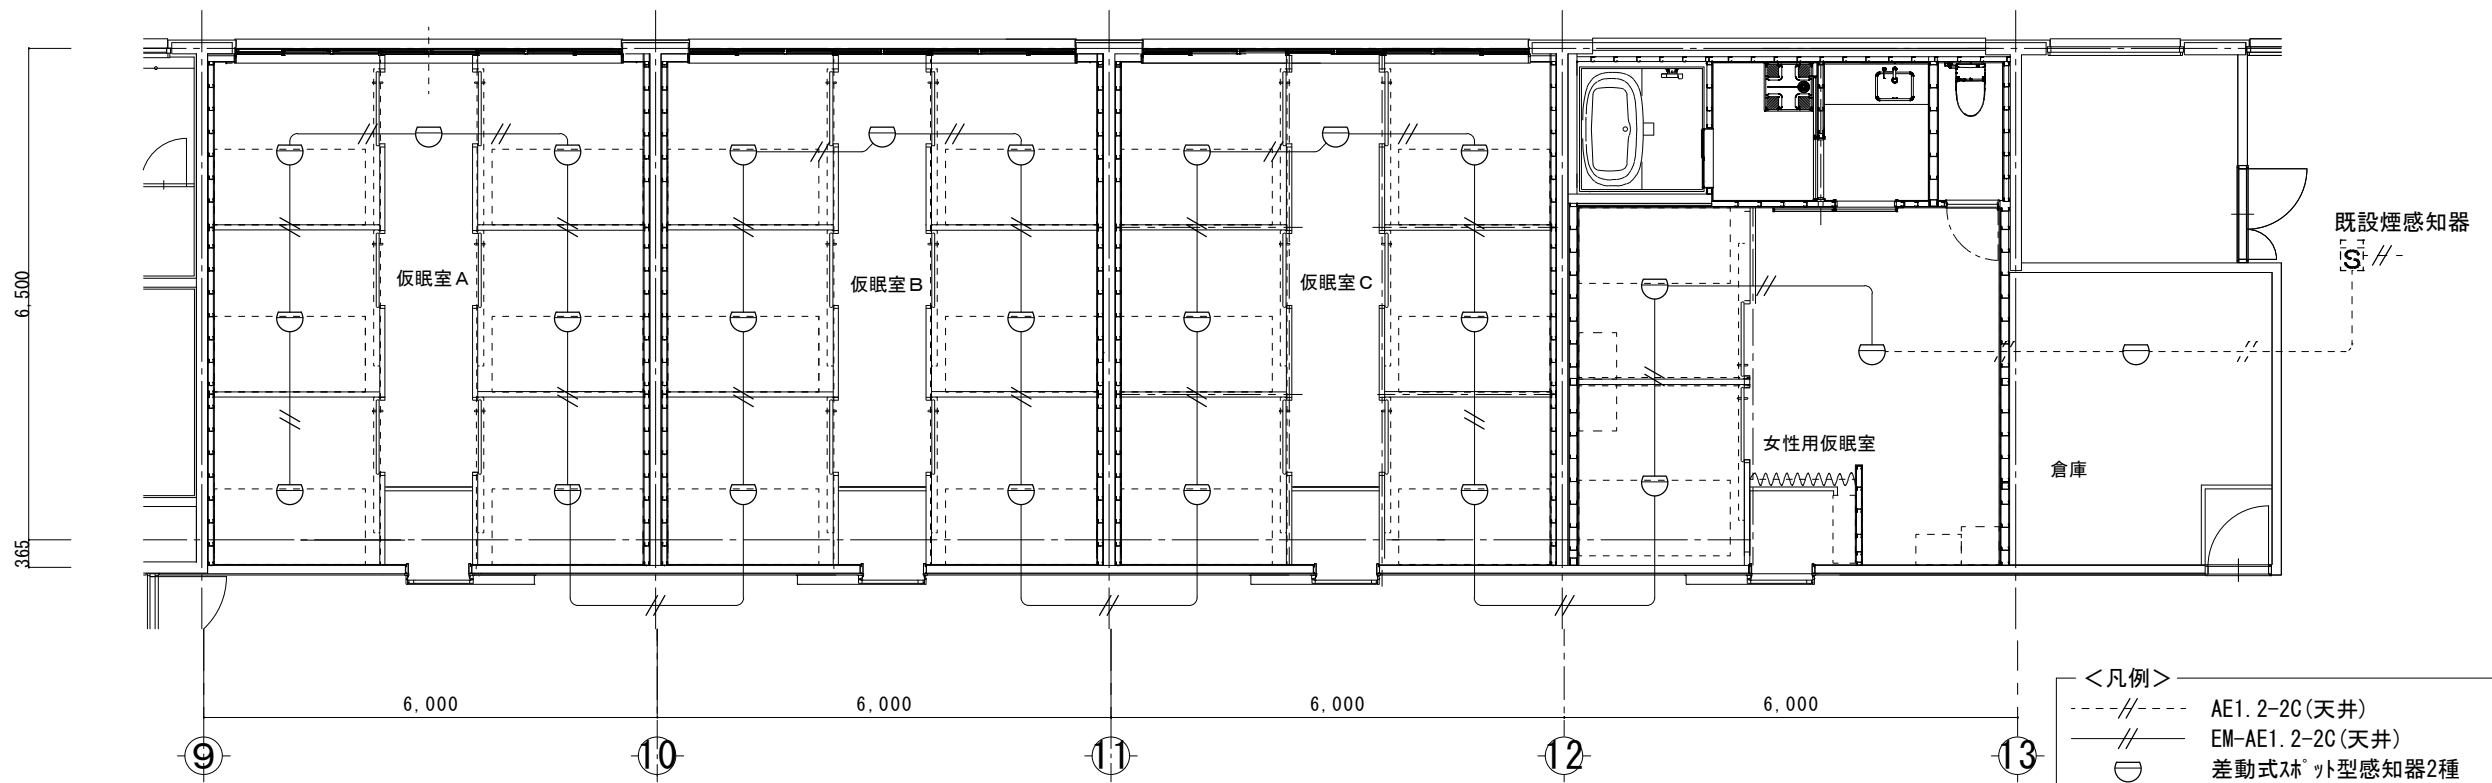

改修後

- <凡例>
- //--- AE1. 2-2C (天井)
  - //--- EM-AE1. 2-2C (天井)
  - 差動式スリット型感知器2種
  - × 撤去

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655

竣工図  
図面内容  
図面番号  
図面区分

訂正  
特記

工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事

火災報知設備平面図  
(改修前、改修後)  
縮尺 1/100  
図面内容  
図面番号  
図面区分

図面番号  
E-09  
図面区分  
電気


| 衛生機器表  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                         |    |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 機器名称   | 参考品番                                                                                                                                                                                          | 仕様・付属品                                                                                  | 数量 | 備考 |
| 洋風便器   | (LIXIL) YBC-230P、DT-Z350、KW-KB31<br><br>(TOTO) CS232BM、SH232BS、TCF6624                                                                                                                        | 洗浄便座、床排水、<br>棚付き二連紙巻器                                                                   | 1  |    |
| 手洗器    | (LIXIL) L-A74HC<br>CF-AA64KUT/JD<br>TSF-107<br>(TOTO) LSL870ARP<br>TH403FW<br>UGW104                                                                                                          | 手洗い器<br>扉付ミドルキャビネット（壁埋込取り付け）                                                            | 1  |    |
| 洗面化粧台  | (LIXIL) LAVFH-120R-A<br>MLA1-1204TVBUR-A-S<br>L5S-156MVLK-A<br><br>NSK0-201・NSK301C(2ヶ)<br>(TOTO) LGSBHC00GHAAR1LGG・LHBSL727CZ<br>LJSHB003HNG1A・LMHB120RGLC1A<br>LBHB085AGAGG1W・LTSHB015AWA1W | カウンター・ベースセット W1350<br><br>ミラーキャビネット W550<br>ミドルキャビネット<br>コンセント・配線内蔵＋ドライヤー用コンセント         | 1  |    |
| 洗濯機台   | (LIXIL) PF-6464AC・LF-WJ50KQA<br><br>(TOTO) PWP640N2W・TW11R                                                                                                                                    | 640×640<br>排水トラップ横引<br>緊急止水弁付横水栓                                                        | 1  |    |
| システムバス | (LIXIL) BKW-1616LBM-C+HRC4<br><br>(TOTO) WYV1616JKX3AK                                                                                                                                        | 洗い場水栓 シャワー ミラー タオル掛け<br>浴室換気乾燥暖房機能付き（ランドリーパイプ1本付属）<br>屋外SUS製丸形フット（防虫網付）<br>浴室換気乾燥機リモコン共 | 1  |    |
| 化粧鏡    | (LIXIL) KF-3035<br>(TOTO) YM3035A                                                                                                                                                             | 化粧鏡 305×356<br>化粧鏡 300×350                                                              | 1  |    |

| 記号    | 名称                                                     | 能力・仕様・付属品等                                     | 数量 | 備考 |
|-------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|----|
| MAo-1 | マルチエアコン屋外機・3室用<br>参考品番：MXZ-6021AS(三菱電機)                | 電源：単相200V<br>冷房能力：6.00kw 暖房能力：7.20kw<br>塩害対策仕様 | 1  |    |
| MAi-1 | マルチエアコン屋内機・天井埋込タイプ(1方向吹出)<br>参考品番：MLZ-M2222AS-IN(三菱電機) | 冷房能力：2.20kw<br>ワイヤードリモコン                       | 3  |    |


| 使用機器表  |                                              |                                                                                          |    |    |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 記号     | 名称                                           | 能力・仕様・付属品等                                                                               | 数量 | 備考 |
| E W- 1 | 電気温水器<br>自動風呂給湯タイプ<br>参考品番：SRT-J37CDH5(三菱電機) | 電源：単相200V 最大消費電力：4.5kW ヒーター：4.4kW<br>タンク容量：370L 寸法：680×760×H1830<br>メインリモコン 浴室リモコン 耐塩害仕様 | 1  |    |

| 記号   | 名称                                    | 能力・仕様・付属品等                                                | 数量 | 備考 |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|
| F-1  | パイプファン<br>参考品番：V-08XPLD2(三菱電機)        | 風量：50m3/h 電源：単相100V 口径：φ100<br>屋外SUS製丸形フード* (防虫網付)        | 3  |    |
| F-2  | 天井換気扇<br>参考品番：VD-07C13(三菱電機)          | 風量：20m3/h 静圧：30Pa電源：単相100V 口径：φ75<br>屋外SUS製丸形フード* (防虫網付)  | 20 |    |
| F-3  | 天井換気扇<br>参考品番：VD-10C13(三菱電機)          | 風量：50m3/h 静圧：30Pa電源：単相100V 口径：φ100<br>屋外SUS製丸形フード* (防虫網付) | 1  |    |
| KK-1 | 自然給気ユニット(天井据付)<br>参考品番：P-13TQU2(三菱電機) | 口径：φ100 外気清浄フィルター<br>屋外SUS製丸形フード* (防虫網付)                  | 21 |    |

|          |                                                |                  |                                      |        |        |                      |                                 |                          |        |
|----------|------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|--------|--------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|--------|
| 衣浦東部広域連合 | 設計者<br>■ ナニワ建築設計室<br>杉 浦 勝 裕<br>一級建築士登録第151655 | 特<br>約<br>製<br>図 | 保<br>管<br>系<br>統<br>図<br>面<br>作<br>成 | 訂<br>正 | 特<br>記 | 工事名称<br>碧南消防署仮眠室改修工事 | 図<br>面<br>内<br>容<br>使用機器表・衛生機器表 | 図<br>面<br>番<br>号<br>M-01 | 機<br>械 |
|          | 特<br>約<br>製<br>図                               |                  | 保<br>管<br>系<br>統<br>図<br>面<br>作<br>成 | 訂<br>正 |        |                      |                                 |                          |        |
|          | 特<br>約<br>製<br>図                               |                  | 保<br>管<br>系<br>統<br>図<br>面<br>作<br>成 | 訂<br>正 |        |                      |                                 |                          |        |
|          | 特<br>約<br>製<br>図                               |                  | 保<br>管<br>系<br>統<br>図<br>面<br>作<br>成 | 訂<br>正 |        |                      |                                 |                          |        |
|          | 特<br>約<br>製<br>図                               |                  | 保<br>管<br>系<br>統<br>図<br>面<br>作<br>成 | 訂<br>正 |        |                      |                                 |                          |        |

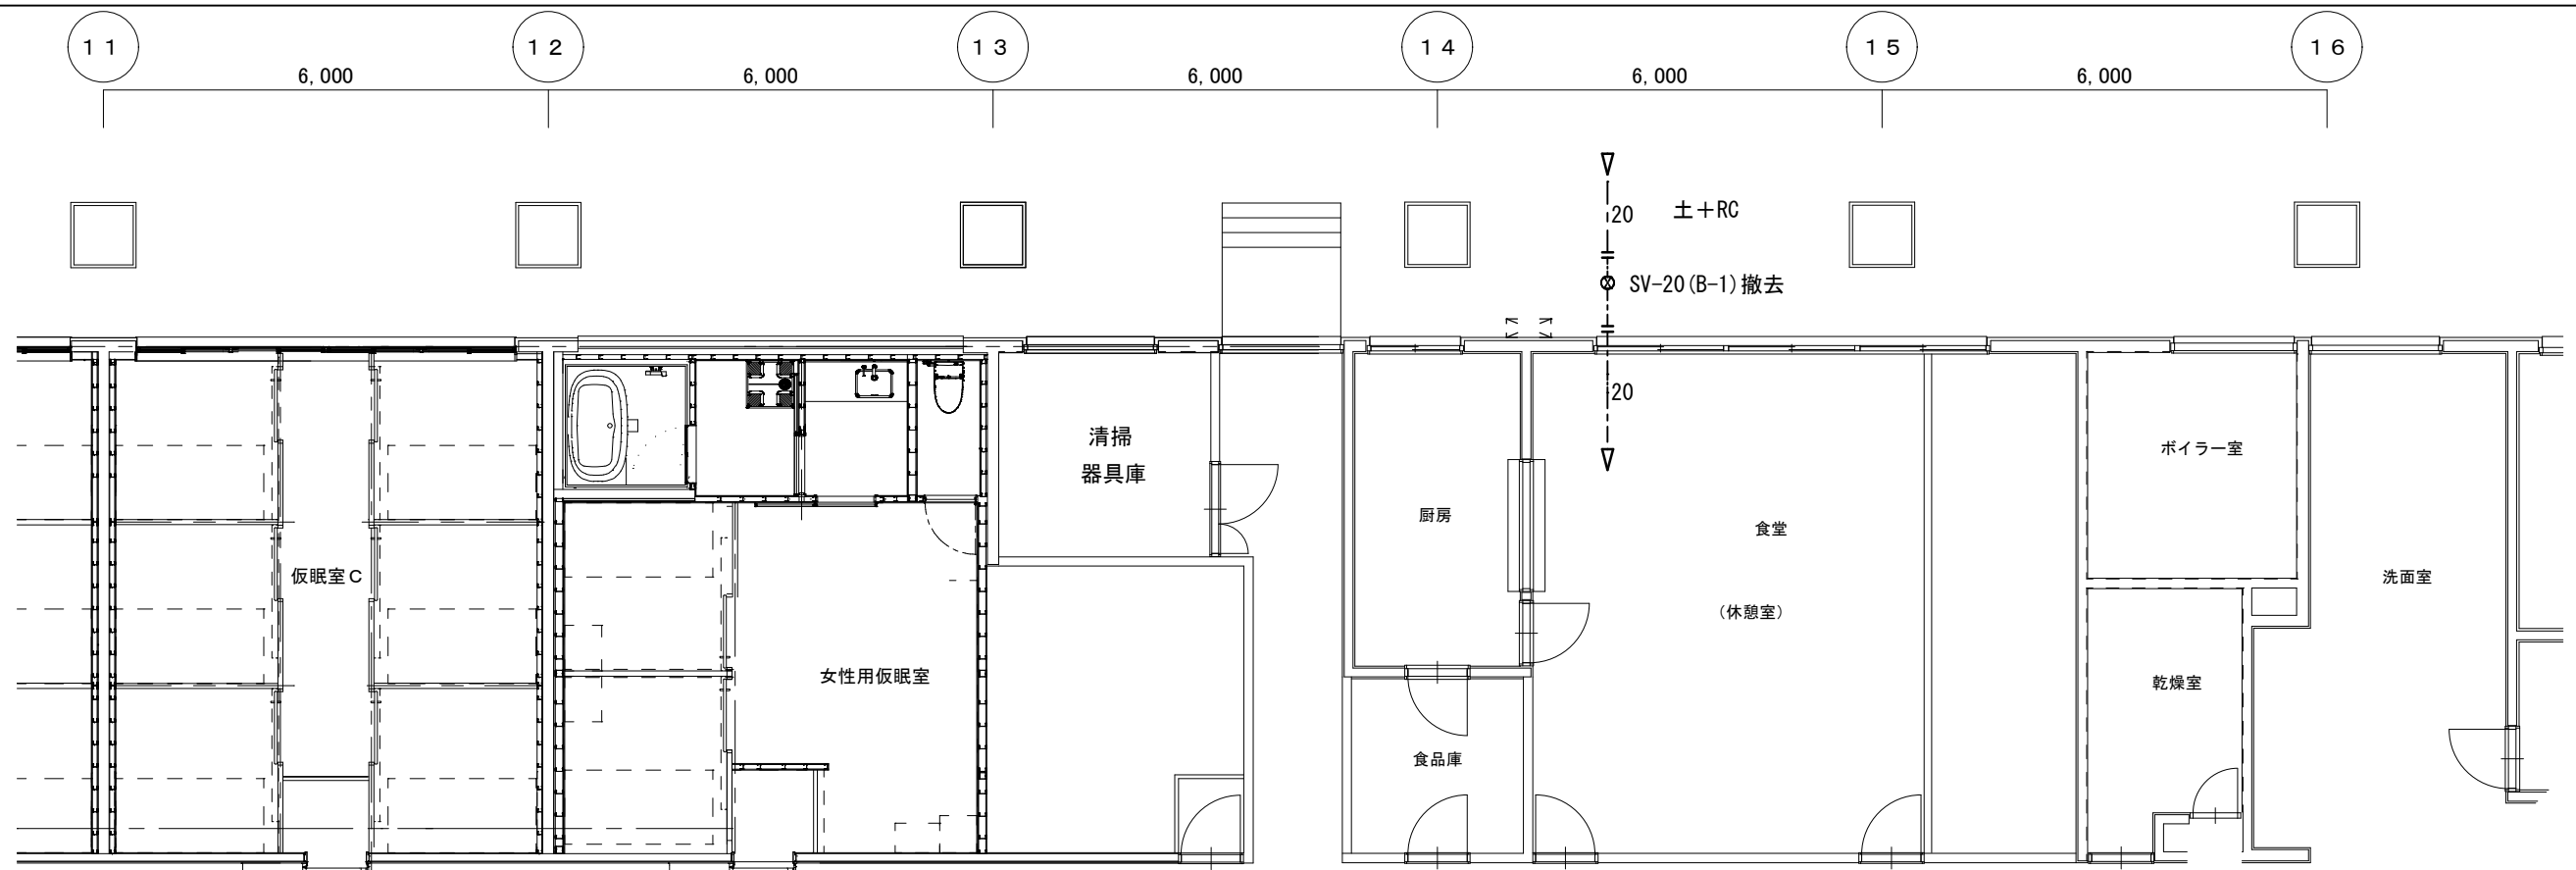

改修前

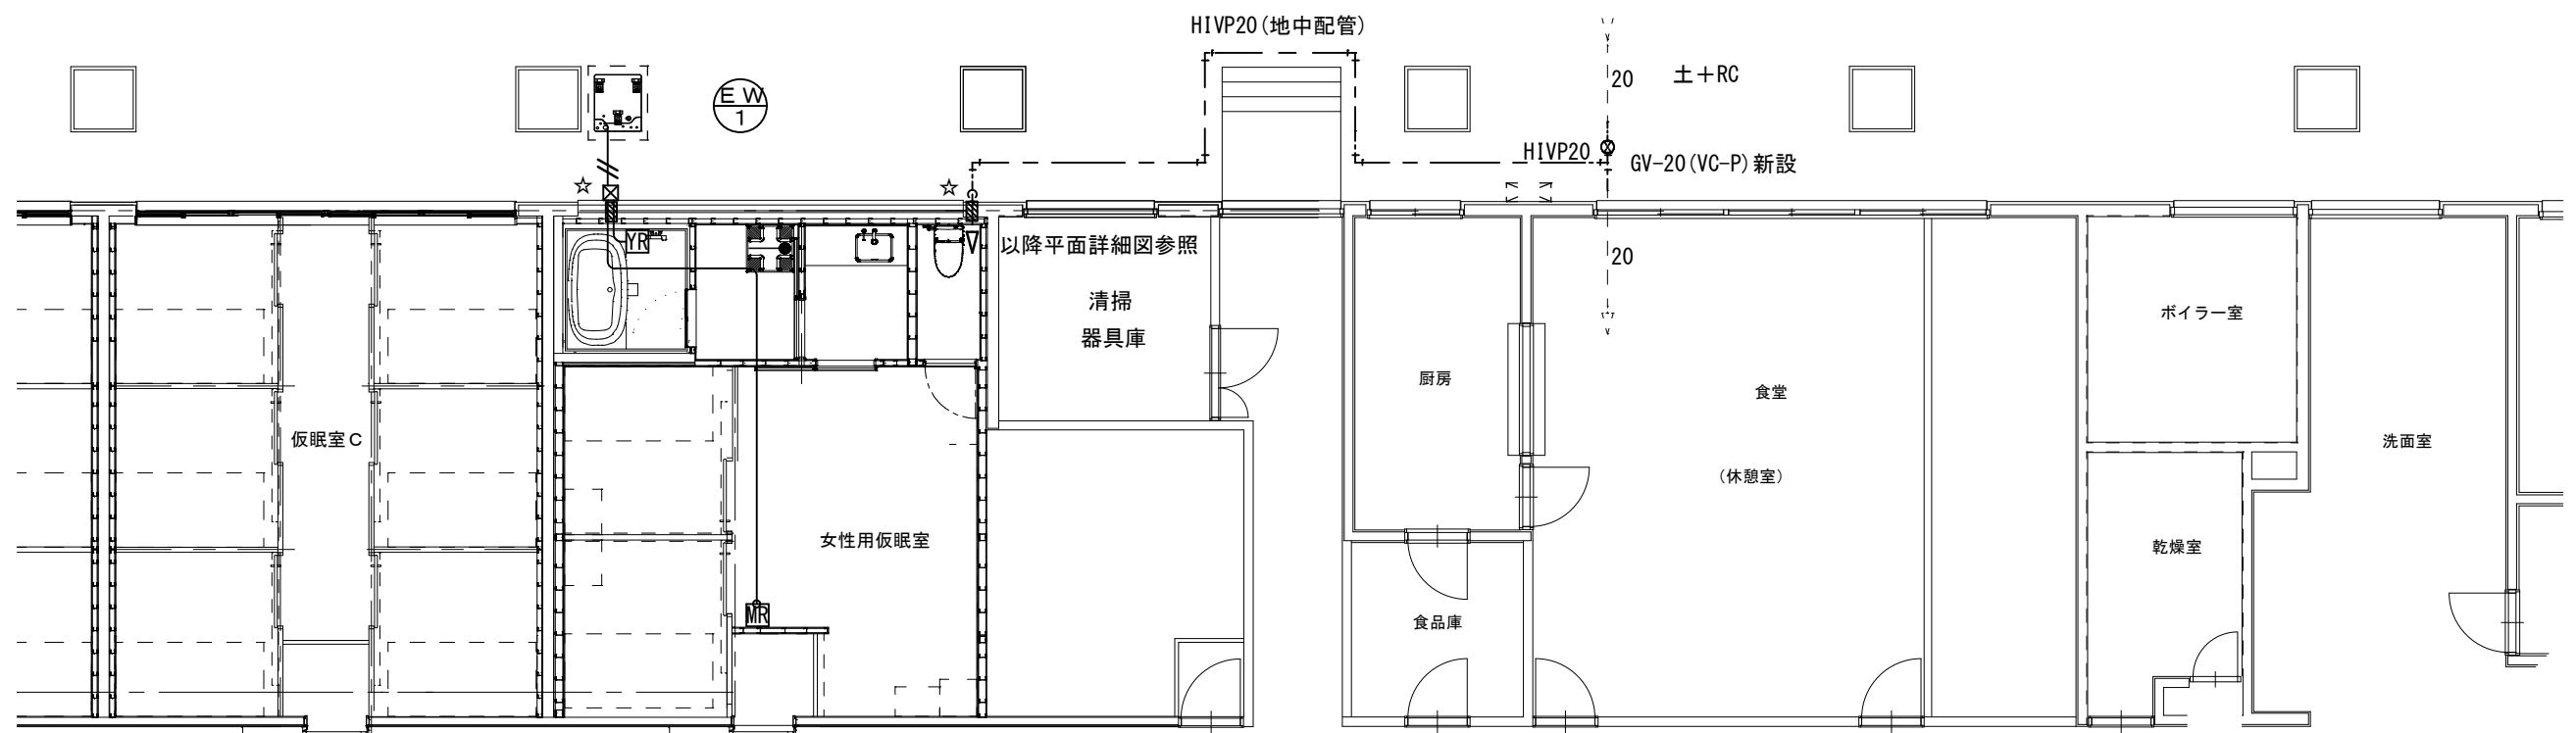

改修後

MR メインリモコン

YR 浴室リモコン

EM-CEE1. 25mm2-2C×2 (E25)

EM-CEE1. 25mm2-2C (PF16)

PB:100×100×100 SUS WP

HIVP 20 給水管保温は屋外露出: e2・(h)・I

☆ コア抜き箇所

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655

竣工図  
保管  
変更  
承認  
修正  
作成

訂正  
特記

工事名称

碧南消防署仮眠室改修工事


給排水設備平面図  
(改修前、改修後)

縮尺  
1/100  
級建築士登録第 号

図面番号  
M-02  
区分  
機械

樹リスト

| 記号 | 種別         | 曲り合流 | 樹径   | 排水管径 | 上部       | 管底深さ | 備考 |
|----|------------|------|------|------|----------|------|----|
| A  | 汚水用プラスチック樹 | 90Y  | 200φ | 150φ | 铸铁蓋(T-8) | -680 |    |
| B  | 汚水用プラスチック樹 | 45Y  | 200φ | 150φ | 铸铁蓋(T-8) | -700 |    |

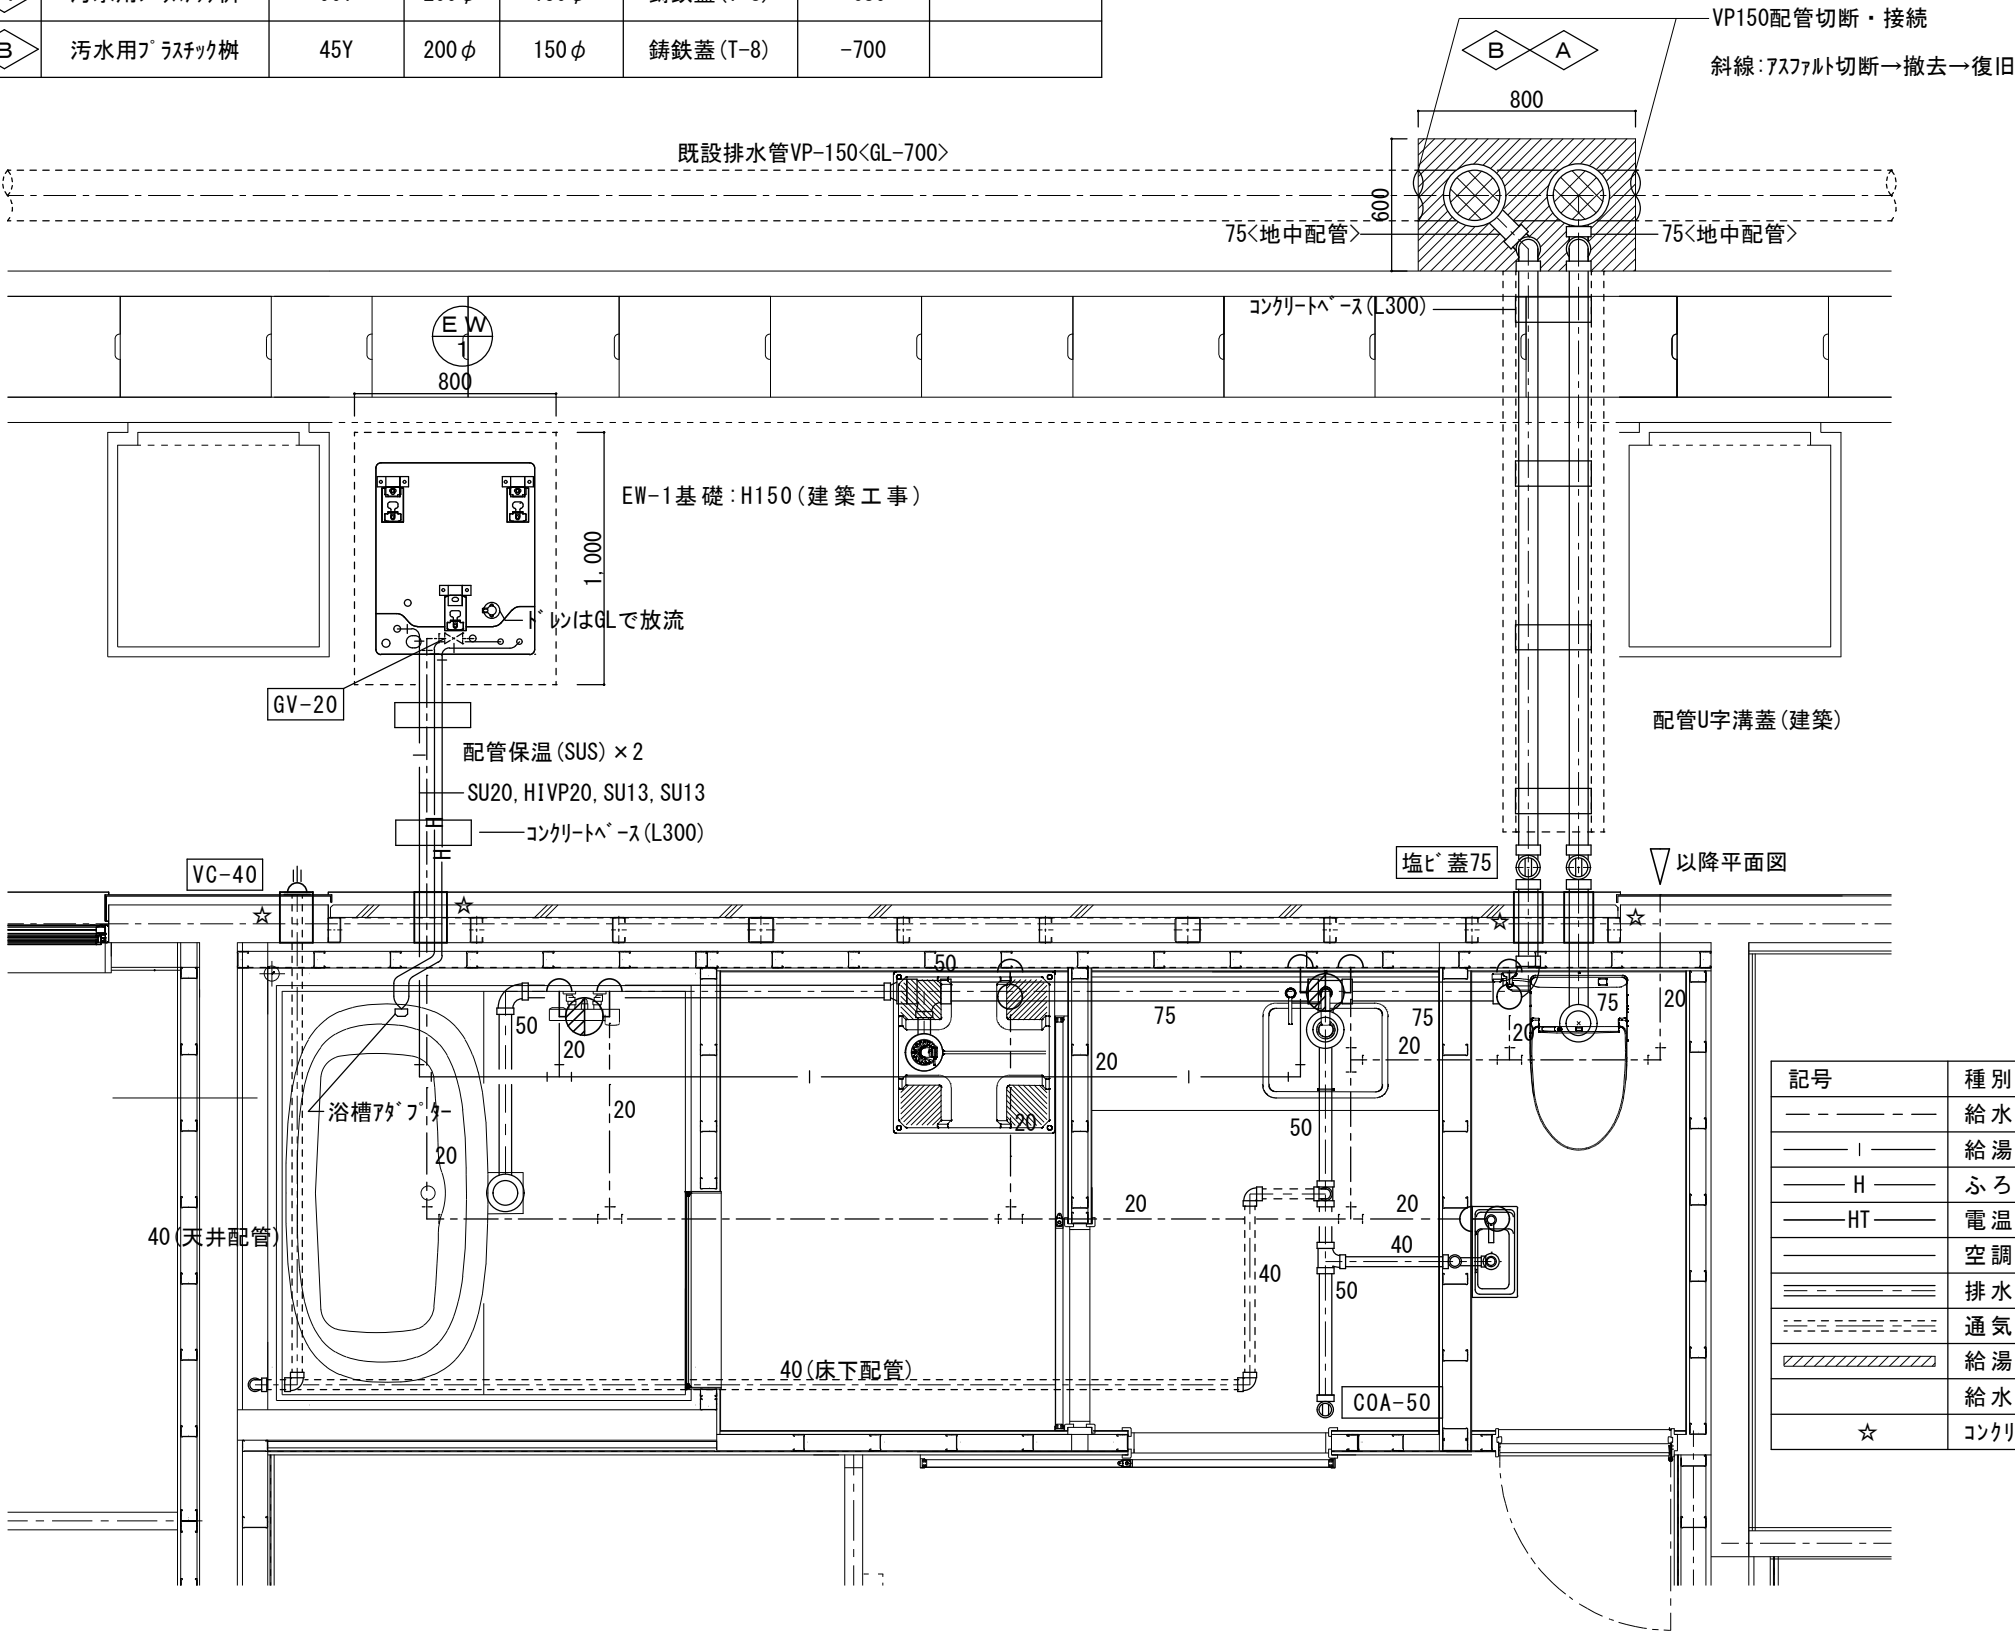

| 記号       | 種別        | 名称                   | 番号         | 呼称       |
|----------|-----------|----------------------|------------|----------|
| ----     | 給水管       | 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管    | JWWA K 116 | SGP (VB) |
| —— I ——  | 給湯管       | 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | JIS G 3448 | SU       |
| —— H ——  | ふろ配管      | 一般配管用ステンレス鋼鋼管        | JIS G 3448 | SU       |
| —— HT —— | 電温トリ      | 耐熱性硬質ポリ塩化ビニル管        | JIS K 6776 | HT       |
| ——       | 空調トリ      | 硬質ポリ塩化ビニル配管          | JIS K 6741 | VP       |
| =====    | 排水管       | 硬質ポリ塩化ビニル管 (屋外カラーVP) | JIS K 6741 | VP       |
| -----    | 通気管       | 硬質ポリ塩化ビニル管           | JIS K 6741 | VP       |
| ////     | 給湯管保温     | 屋外露出 : e2・(a)・I      |            |          |
|          | 給水管保温     | 屋内 : c・(h)・VII       |            |          |
| ☆        | コンクリート穴開け | モルタル補修               |            |          |

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655


竣工図  
検査  
監理  
作成

訂正  
特記

工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事

給排水設備平面詳細図  
縮尺  
1/30  
縮小率  
縮小率

図面番号  
M-03  
区分  
機械

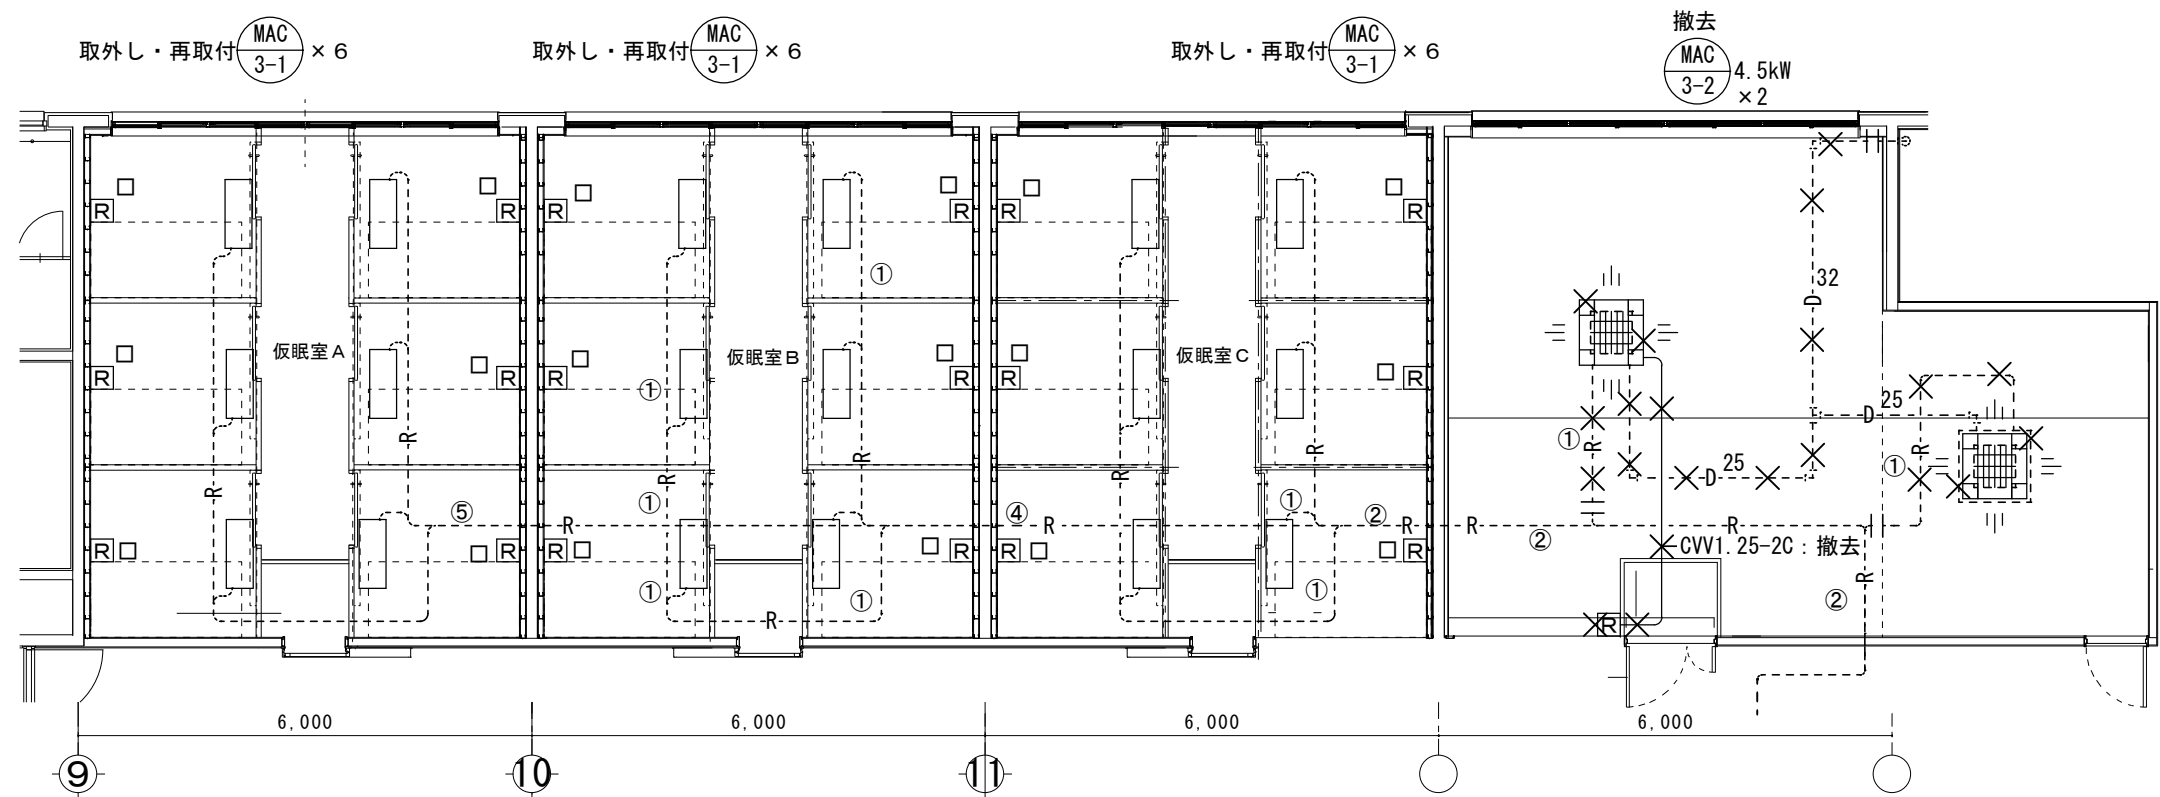

改修前


屋外機MAC-3冷房能力：40.0kW(2階屋上設置)  
冷媒充填量：6.5kg 回収→再充填

- <凡例>
- 既設配管を示す。
  - 新設配管を示す。
  - × 撤去を示す。
  - 配管切断ヶ所を示す。
  - 取外し、再取付
  - EM-CEE1. 25mm2-2C(天井)立下(PF16)
  - R ① 6. 4/12. 7, EM-CEE1. 25-2C
  - R ② 12. 7/28. 6, EM-CEE1. 25-2C
  - R ③ 6. 35/9. 52, EM-EEF2. 0-3C
  - R ④ 12. 7/25. 4, CEE1. 25-2C
  - R ⑤ 9. 5/15. 9, CEE1. 25-2C
  - D --- 空調ドレン配管
  - ☆ コア抜き

空調リモコンケーブル CVV1. 25-2C (MMA) 撤去  
CEE1. 25-2C (PF16) 新設

ドレン管保温 屋内：c2・(ハ)・Ⅶ

冷媒管保温 屋外：E2・(ハ)・Ⅶ

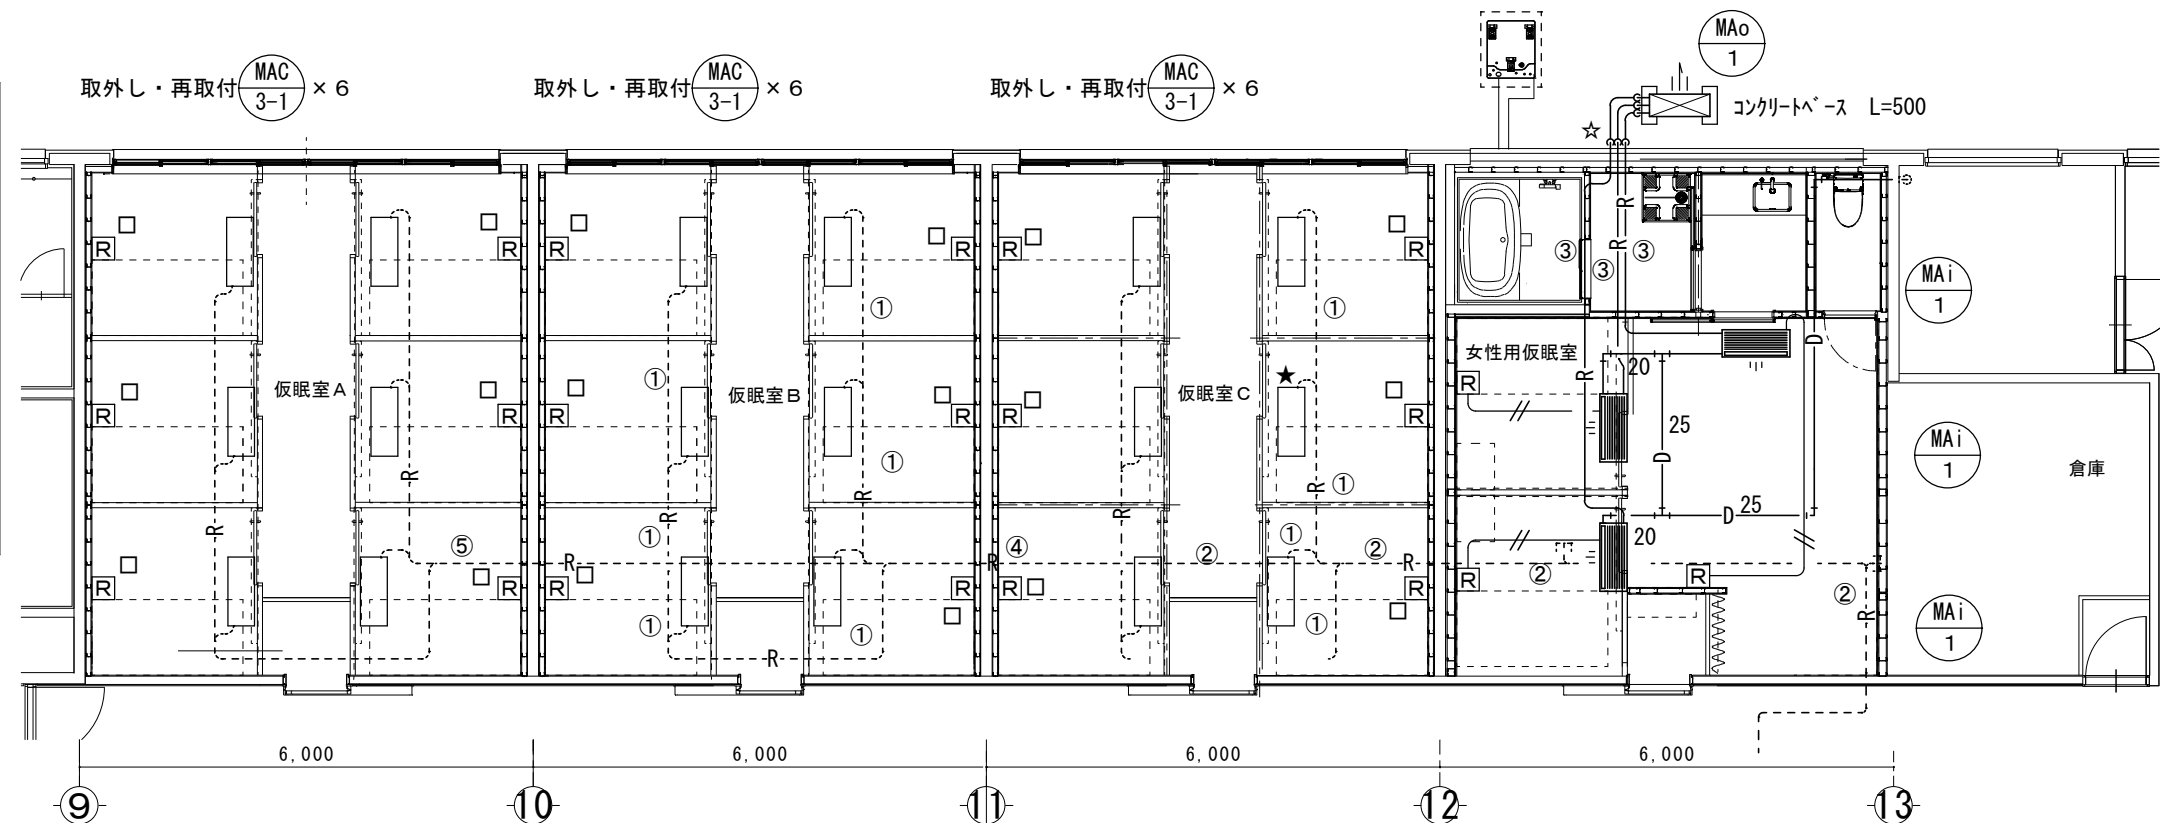

改修後

衣浦東部広域連合

設計者  
ナニワ建築設計室  
杉浦勝裕  
一級建築士登録第151655

竣工図  
---  
---  
---

竣工図  
---  
---  
---

訂正  
---  
---  
---

特記

工事名称  
碧南消防署仮眠室改修工事

空調設備平面図  
(改修前、改修後)  
縮尺 1/100  
図面番号  
M-04  
級建築士登録第 号

図面番号  
M-04  
区分  
機械




<凡例>

新設配管を示す。

既設配管を示す。

★  
コンクリート穴開け φ100用

☆  
コンクリート穴開け φ75用

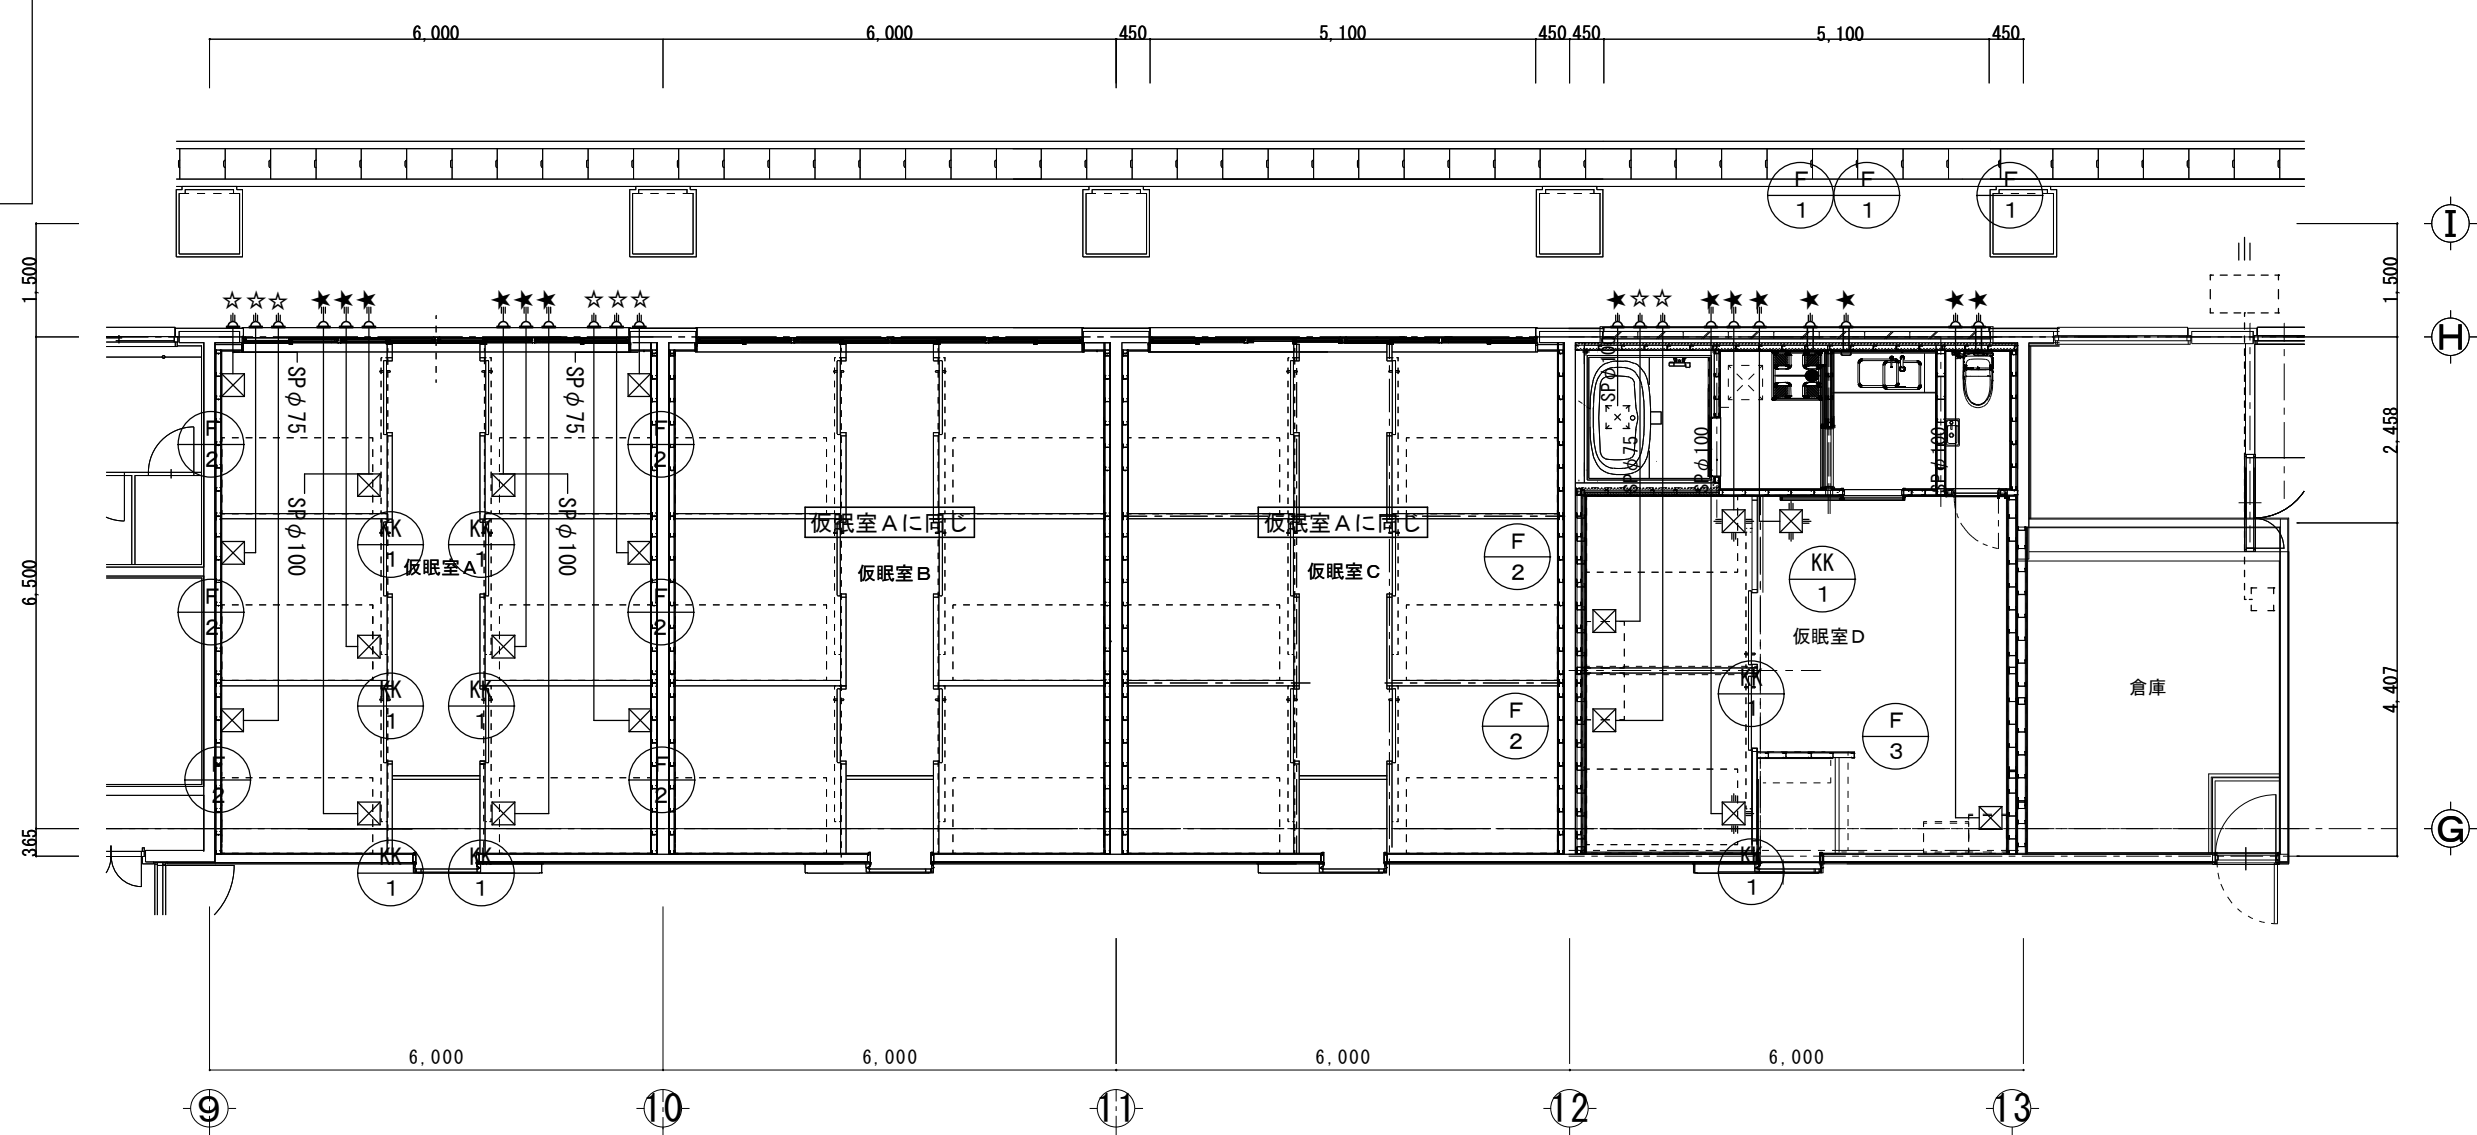

換気量計算書

| 部屋名称     | 部屋面積    | 天井高   | 気積     | 換気計算方法                 | 必要換気量    | 換気機器                                                 |
|----------|---------|-------|--------|------------------------|----------|------------------------------------------------------|
| 仮眠室A・B・C | 5.80m2  | 2.60m | 15.1m3 | シックハウスによる計算<br>気積×0.5回 | 8.0m3/h  | F-2 天井換気扇<br>VD-07ZC13<br>風量：30m3/h 静圧30Pa<br>口径：φ75 |
| トイレ      | 1.90m2  | 2.60m | 5.0m3  | 換気回数による計算<br>気積×10回    | 50.0m3/h | F-1 ハイパファン<br>V-08XP LD2<br>風量：50m3/h<br>口径：φ100     |
| 洗濯室      | 2.60m2  | 2.60m | 7.0m3  | 換気回数による計算<br>気積×5回     | 35.0m3/h | F-1 ハイパファン<br>V-08XP LD2<br>風量：50m3/h<br>口径：φ100     |
| 洗面       | 2.60m2  | 2.60m | 7.0m3  | 換気回数による計算<br>気積×5回     | 35.0m3/h | F-1 ハイパファン<br>V-08XP LD2<br>風量：50m3/h<br>口径：φ100     |
| 居室       | 16.00m2 | 2.60m | 42.0m3 | シックハウスによる計算<br>気積×0.5回 | 21.0m3/h | F-3 天井換気扇<br>VD-10C13<br>風量：50m3/h 静圧30Pa<br>口径：φ100 |
| 女性用仮眠室   | 5.10m2  | 2.60m | 13.3m3 | シックハウスによる計算<br>気積×0.5回 | 7.0m3/h  | F-2 天井換気扇<br>VD-07ZC13<br>風量：30m3/h 静圧30Pa<br>口径：φ75 |

| 設計者 | 検算者 |
|-----|-----|
|     |     |

設 計 書

工 事 名 碧南消防署仮眠室改修工事

工 事 場 所 碧南市港本町地内

設 計 金 額 \_\_\_\_\_円也

工 事 価 格 \_\_\_\_\_円

消費税相当額 \_\_\_\_\_円

工 事 概 要

|               |     |                            |
|---------------|-----|----------------------------|
| 仮眠室改修工事       |     |                            |
| ・ 仮眠室A B C    | 床面積 | 各 4 1 . 1 9 m <sup>2</sup> |
| ・ 仮眠室D        | 床面積 | 4 1 . 1 9 m <sup>2</sup>   |
| 便所、洗面所、脱衣室、浴室 |     |                            |
| ・ 倉庫          |     |                            |
|               |     |                            |
|               |     |                            |
|               |     |                            |

碧南消防署仮眠室改修工事

| No | 備考表示   | タイトル               | 標準単価ファイル名                   |
|----|--------|--------------------|-----------------------------|
| 1  | R707新建 | R7-07 新営単価(建築)     | 01_250716_新営建築. fkb         |
| 2  | R707建執 | R7-07 執並改修単価(建築)   | 04_250716_執並建築. fkb         |
| 3  | R707新電 | R7-07 新営単価(電気)     | 02_250716_新営電気. fkb         |
| 4  | R707電執 | R7-07 執並改修単価(電気)   | 05_250716_執並電気. fkb         |
| 5  | R703電再 | R7-03 電気撤去単価(再使用)  | 15_250316_公建電気 (撤再使) . fkb  |
| 6  | R703電非 | R7-03 電気撤去単価(非再使用) | 16_250316_公建電気 (撤非再使) . fkb |
| 7  | R703電労 | R7-03 電気労務単価       | 17_250316_公建電気 (労務) . fkb   |
| 8  | R707新機 | R7-07 新営単価(機械)     | 03_250716_新営機械. fkb         |
| 9  | R707機執 | R7-07 執並改修単価(機械)   | 09_250716_執並機械. fkb         |
| 10 | R703機再 | R7-03 機械撤去単価(再使用)  | 22_250316_公建機械 (撤再使) . fkb  |
| 11 | R703機非 | R7-03 機械撤去単価(非再使用) | 23_250316_公建機械 (撤非再使) . fkb |
| 12 | R703機労 | R7-03 機械労務単価       | 24_250316_公建機械 (労務) . fkb   |
| 13 | C      | 建築コスト情報            | 2025年春                      |
| 14 | S      | 建築施工単価             | 25・春号                       |
| 15 | B      | 建設物価               | 2025年4月号                    |
| 16 | 見      | 見積                 |                             |

# 工事費内訳

1

| 名       | 称 | 数 | 量 | 単 | 位 | 金 | 額 | 備         | 考 |
|---------|---|---|---|---|---|---|---|-----------|---|
| 直接工事費   |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 建築工事    |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 電気設備工事  |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 機械設備工事  |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 計       |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 共通費     |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 共通仮設費   |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 現場管理費   |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 一般管理費等  |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 計       |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
|         |   |   |   |   |   |   |   |           |   |
| 工事価格    |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
| 消費税等相当額 |   |   | 1 |   | 式 |   |   | 消費税率 10 % |   |
| 工事費     |   |   | 1 |   | 式 |   |   |           |   |
|         |   |   |   |   |   |   |   |           |   |

## 工事種別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

3

| 仮眠室   |  |     |     |     |     |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|
| 名 称   |  | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設  |  | 1   | 式   |     |     |
| 木     |  | 1   | 式   |     |     |
| 金属    |  | 1   | 式   |     |     |
| 建具    |  | 1   | 式   |     |     |
| 塗装    |  | 1   | 式   |     |     |
| 内外装   |  | 1   | 式   |     |     |
| 雑工事   |  | 1   | 式   |     |     |
| 家具    |  | 1   | 式   |     |     |
| 撤去    |  | 1   | 式   |     |     |
| 発生材処理 |  | 1   | 式   |     |     |
| 計     |  |     |     |     |     |
|       |  |     |     |     |     |
|       |  |     |     |     |     |
|       |  |     |     |     |     |
|       |  |     |     |     |     |
|       |  |     |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

6

| 仮眠室 金属          |                                           |      |                |     |     |     |
|-----------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| ALC100水切り       |                                           | 5.1  | m              |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井下地        | 19形(屋内) ふところ1.5m未満<br>下地張りなし @225 インサート含む | 33.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地         | 65形 下地張りあり @450                           | 504  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁下地         | 100形 下地張りあり @450                          | 29.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井点検口           | 一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁<br>450角                 | 13   | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨壁<br>開口部補強  | 65形 出入口等                                  | 27   | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 19形 450角、450φ以下<br>ホート切込み共                | 13   | か所             |     |     |     |
| 軽量鉄骨天井<br>開口部補強 | 仮眠室D室内機                                   | 3    | か所             |     |     |     |
| 物干し金物           | 仮眠室D                                      | 2    | か所             |     |     |     |
| 床点検口            | 屋内用 一般型貼物用 アルミ製枠<br>アルミ目地 鍵無 450角         | 1    | か所             |     |     |     |
| 計               |                                           |      |                |     |     |     |
|                 |                                           |      |                |     |     |     |
|                 |                                           |      |                |     |     |     |
|                 |                                           |      |                |     |     |     |
|                 |                                           |      |                |     |     |     |

## 建築工事 細目別内訳

7

[illegible]

[illegible]

# 建築工事 細目別内訳

9

| 仮眠室 内外装                         |                             |      |     |     |     |     |
|---------------------------------|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                             | 摘 要                         | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| A L C 1 0 0                     | 付属金物シーリング材工共 8.9㎡           | 1    | 式   |     |     |     |
| 発泡ウレタン吹付                        | t50 A種1                     | 8.9  | ㎡   |     |     |     |
| 発泡ウレタン吹付                        | t100 A種1                    | 9.3  | ㎡   |     |     |     |
| 天井 不燃積層<br>せっこうボード<br>張り(GB-NC) | 厚 9.5 不燃<br>化粧有り(トバ-チ) 突付け  | 9.2  | ㎡   |     |     |     |
| 天井 不燃積層<br>せっこうボード<br>張り(GB-NC) | 厚 9.5 不燃<br>化粧無し 継目処理       | 6.5  | ㎡   |     |     |     |
| 天井<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)       | 厚12.5 不燃 継目処理               | 26.9 | ㎡   |     |     |     |
| 天井<br>ビニルクロス張り                  |                             | 33.4 | ㎡   |     |     |     |
| 天井廻縁                            | 塩化ビニル製                      | 212  | m   |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)        | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 継目処理 | 604  | ㎡   |     |     |     |
| 壁<br>ビニルクロス張り                   | A 級                         | 550  | ㎡   |     |     |     |
| 壁紙素地ごしらえ                        | ボード面 工程B種 -                 | 44.3 | ㎡   |     |     |     |
| グラスウール                          | t100 24kg/m2                | 10.6 | ㎡   |     |     |     |
| ダンピングシート                        |                             | 159  | ㎡   |     |     |     |
| 壁<br>せっこうボード<br>張り(GB-R)        | 厚12.5 不燃<br>鋼製、木、ボード下地 突付け  | 162  | ㎡   |     |     |     |
| 防湿シート                           |                             | 25.5 | ㎡   |     |     |     |

[illegible]

| 仮眠室 雑工事   |                                      |     |     |     |     |     |
|-----------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称       | 摘 要                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 駐車場文字     | 軽                                    | 1   | か所  |     |     |     |
| パーキングブロック | 取外再取付                                | 2   | 個   |     |     |     |
| U字溝       | 300B L=3000                          | 1   | 式   |     |     |     |
| 給湯器架台     |                                      | 1   | か所  |     |     |     |
| 遮光カーテン    | 仮眠室A,B,C W:1,950 H:1,700<br>カーテンレール共 | 6   | か所  |     |     |     |
| 遮光カーテン    | 仮眠室A,B,C W:1,160 H:1,700<br>カーテンレール共 | 3   | か所  |     |     |     |
| カーテンレール   | 仮眠室D W:1,100 H:2,600                 | 1   | か所  |     |     |     |
| 遮光カーテン    | 仮眠室D W:1,100 H:2,600                 | 1   | か所  |     |     |     |
| 既設ベッド移動   | 組外し、組立て、移動 18台                       | 1   | 式   |     |     |     |
| 浴室床換気パイプ  | VP100                                | 1   | m   |     |     |     |
| 計         |                                      |     |     |     |     |     |
|           |                                      |     |     |     |     |     |
|           |                                      |     |     |     |     |     |
|           |                                      |     |     |     |     |     |
|           |                                      |     |     |     |     |     |

[illegible]

| 仮眠室 撤去       |                         |      |                |     |     |     |
|--------------|-------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要                     | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| カーペット撤去      | 集積共                     | 188  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ビニル床シート撤去    | 集積共                     | 3.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井下地撤去       | 集積共                     | 52.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 天井合板・ボード撤去   | 一重張り 一般<br>集積共          | 168  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁合板・ボード撤去    | 一重張り 一般 集積共             | 142  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 軽量鉄骨撤去       | 集積共                     | 89.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 有孔合板撤去       | 一重張り 一般 集積共             | 127  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 壁クロス撤去       | 集積共                     | 20.8 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| カーテンボックス撤去処分 | カーテン共                   | 20.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| パーテーション撤去処分  | カーテン共                   | 3    | か所             |     |     |     |
| サッシ撤去処分      | W5.1×H1.6<br>カッター入、ガラス共 | 1    | か所             |     |     |     |
| 建具撤去処分       |                         | 4    | か所             |     |     |     |
| 肋木撤去処分       |                         | 1    | か所             |     |     |     |
| 計            |                         |      |                |     |     |     |
|              |                         |      |                |     |     |     |

| 仮眠室    |          | 発生材処理 |     | 運搬処分 |     |     |
|--------|----------|-------|-----|------|-----|-----|
| 名 称    | 摘 要      | 数 量   | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 撤去材運搬  | カーペット    | 0.3   | m3  |      |     |     |
| 撤去材運搬  | ビニル床シート  | 0.1   | m3  |      |     |     |
| 撤去材運搬  | 天井下地     | 0.02  | m3  |      |     |     |
| 撤去材運搬  | 天井合板・ボード | 1.9   | m3  |      |     |     |
| 撤去材運搬  | 壁合板・ボード  | 1.7   | m3  |      |     |     |
| 撤去材運搬  | 壁下地      | 0.04  | m3  |      |     |     |
| 撤去材運搬  | 有孔合板     | 1.5   | m3  |      |     |     |
| 撤去材運搬  | 壁クロス     | 0.02  | m3  |      |     |     |
| 発生材積込み |          | 5.6   | m3  |      |     |     |
| 発生材処分  | カーペット    | 0.2   | t   |      |     |     |
| 発生材処分  | ビニル床シート  | 0.2   | t   |      |     |     |
| 発生材処分  | 天井下地     | 0.1   | t   |      |     |     |
| 発生材処分  | 天井合板・ボード | 1.2   | t   |      |     |     |
| 発生材処分  | 壁合板・ボード  | 1.4   | t   |      |     |     |
| 発生材処分  | 壁下地      | 0.3   | t   |      |     |     |

[illegible]

## 電気設備工事 科目別内訳

16

仮眠室

[illegible]

# 電気設備工事 細目別内訳

17

| 仮眠室                                           |                      | 電灯設備 |     |     |     |     |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 名 称                                           | 摘 要                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  |
| LED照明器具 A                                     | LSS9 -4 -30 LN       | 2    | 個   |     |     |     |  |
| ステン製吊具                                        |                      | 2    | 組   |     |     |     |  |
| LED照明器具 B                                     | LRS1 - -05 LN        | 21   | 個   |     |     |     |  |
| LED照明器具 C                                     | LRS1 - -13 LN        | 14   | 個   |     |     |     |  |
| LED照明器具 D<br>フ ラケット                           |                      | 20   | 個   |     |     |     |  |
| LED照明器具 E<br>フットライト                           |                      | 20   | 個   |     |     |     |  |
| 非常用<br>LED照明器具 F                              | K1-LRS11 -1 -        | 24   | 個   |     |     |     |  |
| テレビ インターホン                                    |                      | 1    | 組   |     |     |     |  |
| 冷媒漏洩検知器                                       |                      | 20   | 個   |     |     |     |  |
| 人感センサー                                        | 親機 8Aタイプ 広角          | 4    | 個   |     |     |     |  |
| 人感センサー                                        | 子機                   | 1    | 個   |     |     |     |  |
| 600Vボ リエフン絶縁<br>耐燃性ボ リエフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C ビ ッ ト ・ 天井 | 215  | m   |     |     |     |  |
| 600Vボ リエフン絶縁<br>耐燃性ボ リエフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 2C 管内         | 68   | m   |     |     |     |  |
| 600Vボ リエフン絶縁<br>耐燃性ボ リエフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C ビ ッ ト ・ 天井 | 142  | m   |     |     |     |  |
| 600Vボ リエフン絶縁<br>耐燃性ボ リエフンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 1.6mm- 3C 管内         | 33   | m   |     |     |     |  |

## 電気設備工事 細目別内訳

18

| 仮眠室 電灯設備                     |                                 |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                          | 摘 要                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| EM-EEFケーブル                   | 2.0mm- 2C 盤内                    | 6   | m   |     |     |     |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)           | 隠ぺい・埋込配管 16mm                   | 30  | m   |     |     |     |
| 合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)           | 隠ぺい・埋込配管 22mm                   | 40  | m   |     |     |     |
| 1種金属線び(MM1)                  | A型(25.4mm)                      | 2   | m   |     |     |     |
| 1種金属線び(MM1) 附属品              | A型(25.4mm) コナ-ホ-ックス             | 1   | 個   |     |     |     |
| 1種金属線び(MM1) 附属品              | A型(25.4mm) 1個用スイッチホ-ックス         | 1   | 個   |     |     |     |
| ワイドハント-ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネ-ム無 | 1P 15A × 1      3W 15A × 1<br>- | 40  | 個   |     |     |     |
| ワイドハント-ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネ-ム無 | 1P 15A × 2      -<br>-          | 4   | 個   |     |     |     |
| ワイドハント-ル形スイッチ (樹脂プレート付) ネ-ム無 | 1P 15A × 1      -<br>-          | 1   | 個   |     |     |     |
| 人感センサー切替スイッチ                 | 樹脂プレート                          | 3   | 個   |     |     |     |
| センサー用切替スイッチ + 換気扇用スイッチ       | 樹脂プレート                          | 1   | 個   |     |     |     |
| 合成樹脂製 アウトレットホ-ックス(カバー付)      | 中四角 浅型      D44                 | 144 | 個   |     |     |     |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 2C<br>ビ-ット・天井           | 7   | m   |     |     |     |
| EM-AEケーブル                    | 1.2 mm- 2C<br>管内                | 2   | m   |     |     |     |
| 換気扇用コンセント (樹脂プレート付)          | 連用形2P15A × 1<br>-<br>125V       | 3   | 個   |     |     |     |

[illegible]

| 仮眠室 コンセント設備                                 |                                        |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                                         | 摘 要                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 開閉器箱<br>(屋外形)                               | ELCB2P 50AF × 2個                       | 1   | 個   |     |     |     |
| コンセント<br>(樹脂プレート付)                          | 連用形2P15A × 2<br>-<br>125V              | 22  | 個   |     |     |     |
| コンセント<br>(樹脂プレート付)                          | 連用形2P15A × 2<br>(接地端子付)<br>125V        | 3   | 個   |     |     |     |
| コンセント<br>(樹脂プレート付)                          | 連用形2P15A × 2<br>(接地極 × 2付 一体形)<br>125V | 2   | 個   |     |     |     |
| 合成樹脂製<br>アウトレットボックス(カバー付)                   | 中四角 浅型 D44                             | 27  | 個   |     |     |     |
| 600Vボリイェン絶縁<br>耐燃性ボリイェンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 2C ヒット・天井                       | 124 | m   |     |     |     |
| 600Vボリイェン絶縁<br>耐燃性ボリイェンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 2C 管内                           | 47  | m   |     |     |     |
| 600Vボリイェン絶縁<br>耐燃性ボリイェンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C ヒット・天井                       | 118 | m   |     |     |     |
| 600Vボリイェン絶縁<br>耐燃性ボリイェンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C 管内                           | 16  | m   |     |     |     |
| EM-CEケーブル                                   | 5.5mm2- 3C ヒット・天井                      | 29  | m   |     |     |     |
| EM-CEケーブル                                   | 5.5mm2- 3C 管内                          | 7   | m   |     |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                      | 隠ぺい・埋込配管 16mm                          | 47  | m   |     |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)                      | 隠ぺい・埋込配管 22mm                          | 5   | m   |     |     |     |
| ねじなし電線管<br>(E)                              | 露出配管(塗装有) 25mm                         | 11  | m   |     |     |     |
| ねじなし電線管<br>(E)                              | 露出配管(塗装有) 31mm                         | 7   | m   |     |     |     |

[illegible]

[illegible]

[illegible]



## 機械設備工事 科目別内訳

25

仮眠室

[illegible]

| 仮眠室 衛生器具設備    |                           |     |     |     |     |     |
|---------------|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称           | 摘 要                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 洋風大便器         | 洗浄便座、床排水<br>棚付き 2 連紙巻器    | 1   | 組   |     |     |     |
| 大便器 取付        | 洗浄弁式 普通便座                 | 1   | 組   |     |     |     |
| 洗面器           |                           | 1   | 組   |     |     |     |
| 洗面器 取付        | 自動混合水栓 大                  | 1   | 組   |     |     |     |
| ウォールキップネット    | 扉付き                       | 1   | 組   |     |     |     |
| ウォールキップネット取付費 |                           | 1   | 個   |     |     |     |
| 洗面化粧台         | カウンター ベースセット<br>ミラーキップネット | 1   | 組   |     |     |     |
| 洗面化粧台 取付      | 自動水栓 1個付 大                | 1   | 組   |     |     |     |
| 洗濯機パン         | 洗濯機用横水栓<br>640 × 640      | 1   | 組   |     |     |     |
| 洗濯機パン 取付      | トラップ 付き                   | 1   | 組   |     |     |     |
| システムバス        |                           | 1   | 組   |     |     |     |
| システムバス        | 取付費                       | 1   | 組   |     |     |     |
| 化粧鏡           | 300 × 350                 | 1   | 枚   |     |     |     |
| 鏡 取付          | 360 × 450mm程度             | 1   | 枚   |     |     |     |
| 計             |                           |     |     |     |     |     |

# 機械設備工事 細目別内訳

27

| 仮眠室 給水設備                       |                                   |        |         |     |     |     |
|--------------------------------|-----------------------------------|--------|---------|-----|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                               | 数 量    | 単 位     | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)             | 地中配管 20A                          | 13     | m       |     |     |     |
| 給水・耐衝撃性ホリ塩ビ管(HIVP)             | 屋外架空・暗渠 20A                       | 3      | m       |     |     |     |
| 給水・ホリ粉体ライニング鋼管(SGP-PB)改修給水管 保温 | ねじ接合 機械室・便所 20A                   | 15     | m       |     |     |     |
|                                |                                   | 1      | 式       |     |     |     |
| 機械はつり(ダイヤブット・カッターによる配管用貫通口) 弁機 | 100～150mm 75mm<br>機 械 VC-P( 550H) | 2<br>1 | か所<br>組 |     |     |     |
| 青銅仕切弁                          | 10K(ねじ) 20A                       | 2      | 個       |     |     |     |
| 撤去工事                           |                                   | 1      | 式       |     |     |     |
| 配管切断(樹脂管類)・手間のみ                | 配管切断 20A 保温無                      | 2      | か所      |     |     |     |
| 土工事                            |                                   | 1      | 式       |     |     |     |
| 計                              |                                   |        |         |     |     |     |
|                                |                                   |        |         |     |     |     |
|                                |                                   |        |         |     |     |     |
|                                |                                   |        |         |     |     |     |
|                                |                                   |        |         |     |     |     |

# 機械設備工事 細目別内訳

28

| 仮眠室                   |                                                         | 排水設備 |     |     |     |     |  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|--|
| 名 称                   | 摘 要                                                     | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |  |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修   | 機械室・便所 40A                                              | 2    | m   |     |     |     |  |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修   | 機械室・便所 50A                                              | 5    | m   |     |     |     |  |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修   | 機械室・便所 75A                                              | 3    | m   |     |     |     |  |
| 排水管・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)カラー | 機械室・便所 75A                                              | 7    | m   |     |     |     |  |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)改修   | 機械室・便所 150A                                             | 1    | m   |     |     |     |  |
| 通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)     | 機械室・便所 40A                                              | 10   | m   |     |     |     |  |
| プラスチック樹(鋳鉄製防護ふた)      | 樹径200φ 最大排水管径150φ<br>90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8<br>蝶番袋穴式 | 2    | 組   |     |     |     |  |
| 塩ビ蓋                   | φ 75A用                                                  | 2    | 枚   |     |     |     |  |
| 撤去工事                  |                                                         | 1    | 式   |     |     |     |  |
| 配管切断・コア抜き             |                                                         | 1    | 式   |     |     |     |  |
| 床上掃除口(非防水形)           | COA 50A                                                 | 1    | 個   |     |     |     |  |
| アスファルト                | 撤去・復旧                                                   | 1    | 式   |     |     |     |  |
| コンクリートベース             | L300                                                    | 4    | 台   |     |     |     |  |
| 計                     |                                                         |      |     |     |     |     |  |
|                       |                                                         |      |     |     |     |     |  |

# 機械設備工事 細目別内訳

29

| 仮眠室 給湯設備                         |                            |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                              | 摘 要                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 電気温水器                            | 自動風呂給湯タイプ<br>耐塩害仕様 給湯器用 2台 | 1   | 組   |     |     |     |
| 大型電気温水器<br>据付                    | 400L以下                     | 1   | 台   |     |     |     |
| 給水・一般配管用<br>ステンレス鋼管              | 拡張式<br>機械室・便所 13SU         | 5   | m   |     |     |     |
| 給湯・一般配管用<br>ステンレス鋼管              | 拡張式<br>屋外架空・暗渠 20SU        | 8   | m   |     |     |     |
| EM-CEEケーブル                       | 1.25mm2- 2C<br>管内          | 20  | m   |     |     |     |
| ねじなし電線管<br>(E)                   | 露出配管(塗装有) 25mm             | 4   | m   |     |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)           | 隠ぺい・埋込配管 16mm              | 12  | m   |     |     |     |
| プルボックス形<br>屋外(SUS防水)             | 100×100×100                | 2   | 個   |     |     |     |
| 機械はつり(ダイヤ<br>ブロッカーによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 75mm             | 1   | か所  |     |     |     |
| コンクリートベース                        | L300                       | 2   | 台   |     |     |     |
| 計                                |                            |     |     |     |     |     |
|                                  |                            |     |     |     |     |     |
|                                  |                            |     |     |     |     |     |
|                                  |                            |     |     |     |     |     |
|                                  |                            |     |     |     |     |     |

# 機械設備工事 細目別内訳

30

| 仮眠室                          |                                                    | 空気調和設備 |     | 機器設備 |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                          | 摘 要                                                | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 空冷ヒートポンプ<br>エアコンシステム         | 冷房能力6.0kw 暖房能力 7.2kw<br>w 耐塩害仕様 室外機1 室内機3<br>台 圧3台 | 1      | 組   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管               | 6.35外径( 1/4B) 液管<br>厚10mm以上                        | 25     | m   |      |     |     |
| 冷媒用<br>断熱材被覆銅管               | 9.52外径( 3/8B) ガス管<br>厚20mm以上                       | 25     | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ<br>塩化ビニル管<br>(VP)改修  | 屋内一般 20A                                           | 3      | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ<br>塩化ビニル管<br>(VP)改修  | 屋内一般 25A                                           | 9      | m   |      |     |     |
| 保温工事                         |                                                    | 1      | 式   |      |     |     |
| EM-CEEケーブル                   | 1.25mm2- 2C<br>管内                                  | 44     | m   |      |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管 (PF単層)       | 隠ぺい・埋込配管 16mm                                      | 44     | m   |      |     |     |
| 合成樹脂製<br>アトレットボックス(カバー<br>付) | 中四角 浅型 D44                                         | 21     | 個   |      |     |     |
| 冷媒回収・再充填                     |                                                    | 1      | 式   |      |     |     |
| 配管切断 コア抜き                    |                                                    | 1      | 式   |      |     |     |
| 撤去移設                         |                                                    | 1      | 式   |      |     |     |
| コンクリートベース                    | L300                                               | 1      | 台   |      |     |     |
| コンクリートベース                    | L500                                               | 2      | 台   |      |     |     |
| 計                            |                                                    |        |     |      |     |     |

## 機械設備工事 細目別内訳

31

| 仮眠室                       |                                                     | 換気設備 |     | 機器設備 |     |     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| F-1 ハ イ ー ファン             | 風量50m <sup>3</sup> /h φ100                          | 3    | 台   |      |     |     |
| ハ イ ー 用ファン 据付             | 150φ以下                                              | 3    | 台   |      |     |     |
| F-2 天井換気扇                 | 風量20m <sup>3</sup> /h φ75                           | 20   | 台   |      |     |     |
| 換気扇 据付                    | 天井埋込形                                               | 20   | 台   |      |     |     |
| F-3 天井換気扇                 | 風量50m <sup>3</sup> /h φ100                          | 1    | 台   |      |     |     |
| 換気扇 据付                    | 天井埋込形                                               | 1    | 台   |      |     |     |
| KK-1 自然給気エ<br>ット          | 外気清浄フィルター φ100                                      | 21   | 台   |      |     |     |
| 換気扇 据付                    | 150φ以下                                              | 21   | 台   |      |     |     |
| ハ ー ントキャップ                | ステンレス製 100φ 防虫網付                                    | 25   | 個   |      |     |     |
| ハ ー ントキャップ                | ステンレス製 75φ 防虫網付                                     | 20   | 個   |      |     |     |
| スハ ー イルダ ー 外<br>(低圧ダ ー 外) | インサート無 φ75                                          | 68   | m   |      |     |     |
| スハ ー イルダ ー 外<br>(低圧ダ ー 外) | インサート無 φ100                                         | 79   | m   |      |     |     |
| スハ ー イルダ ー 外保温<br>(32K)   | グラスウール 屋内隠ぺい,ダ ー 外シャフト内<br>アルミガラスウール 100mm<br>保温厚25 | 2    | m   |      |     |     |
| 撤去工事                      |                                                     | 1    | 式   |      |     |     |
| 配管切断・コ ー 抜き               |                                                     | 1    | 式   |      |     |     |





| 電灯設備                   |                                |     |     |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                    | 摘 要                            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 撤去工事                   | コンセント工事含む                      | 1   | 式   |     |     |     |
| IV電線(PF管内)             | 1.6mm × 1本                     | 76  | m   |     |     |     |
| IV電線(PF管内)             | 2.0mm × 1本                     | 174 | m   |     |     |     |
| 合成樹脂製可とう電線管(PF管、CD管)撤去 | 16 再使用しない                      | 260 | m   |     |     |     |
| 白熱灯器具撤去                | 埋込灯 再使用しない                     | 9   | 個   |     |     |     |
| 蛍光灯器具(照明制御)撤去          | 露出形 FL 40W × 2 再使用しない          | 6   | 個   |     |     |     |
| 蛍光灯器具撤去                | 露出形 FL 40W × 1 再使用しない          | 2   | 個   |     |     |     |
| 非常用白熱灯器具撤去             | 埋込形 JE9 ~ 30W, 140W 再使用しない     | 3   | 個   |     |     |     |
| 足元灯                    | 埋込灯 再使用しない                     | 18  | 個   |     |     |     |
| コンセント(金属プレート付)         | 連用形2P15A × 2<br>- 125V         | 21  | 個   |     |     |     |
| コンセント(金属プレート付)         | 連用形2P15A × 1<br>(接地極付)<br>125V | 5   | 個   |     |     |     |
| タプスイッチ(金属プレート付)        | 1P 15A × 1 ネーム無<br>-           | 3   | 個   |     |     |     |
| タプスイッチ(金属プレート付)        | 1P 15A × 3 ネーム無<br>-           | 1   | 個   |     |     |     |
| 漏電遮断器                  | MCCB2P50AF/20AT                | 5   | 組   |     |     |     |
| 計                      |                                |     |     |     |     |     |



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 仮眠室                        |                                           | 排水設備 |                |     |     |     |
|----------------------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                        | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 撤去工事                       |                                           | 1    | 式              |     |     |     |
| 排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)         | 地中配管 150A                                 | 1    | m              |     |     |     |
| 計                          |                                           |      |                |     |     |     |
|                            |                                           |      |                |     |     |     |
| 配管切断・コア抜き                  |                                           | 1    | 式              |     |     |     |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 63mm                            | 1    | か所             |     |     |     |
| 機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口) | 100～150mm 100mm                           | 2    | か所             |     |     |     |
| 配管切断 (樹脂管類)・手間のみ           | 配管切断 150A 保温無                             | 2    | か所             |     |     |     |
| 計                          |                                           |      |                |     |     |     |
|                            |                                           |      |                |     |     |     |
| アスファルト                     | 撤去・復旧                                     | 1    | 式              |     |     |     |
| カッター入れ                     | コンクリート面 厚さ20～30mm                         | 2    | m              |     |     |     |
| アスファルト舗装                   | A-5-15 再生密粒 再生クラッシャー 500m <sup>2</sup> 未満 | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| アスファルト舗装とりこわし              | 機械 集積・積込み共                                | 0.1  | m <sup>3</sup> |     |     |     |
| 計                          |                                           |      |                |     |     |     |

| 仮眠室                               |                                        | 空気調和設備 |     | 機器設備 |     |     |
|-----------------------------------|----------------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                               | 摘 要                                    | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 保温工事                              |                                        | 1      | 式   |      |     |     |
| 排水管 保温                            | グラスウール<br>天井内,ハ°シャフト内 アルミガラス化粧筒<br>20A | 3      | m   |      |     |     |
| 排水管 保温                            | グラスウール<br>天井内,ハ°シャフト内 アルミガラス化粧筒<br>25A | 9      | m   |      |     |     |
| 排水管 保温                            | グラスウール<br>屋外露出,浴室 ステンレス鋼板<br>100A      | 4      | m   |      |     |     |
| 計                                 |                                        |        |     |      |     |     |
|                                   |                                        |        |     |      |     |     |
| 配管切断 コア抜き                         |                                        | 1      | 式   |      |     |     |
| 配管切断<br>(鋼管類)<br>・手間のみ            | 配管切断 15A 保温有                           | 4      | か所  |      |     |     |
| 配管切断<br>(樹脂管類)<br>・手間のみ           | 配管切断 30A 保温有                           | 1      | か所  |      |     |     |
| 機械はつり(ダイヤ<br>ントカッターによる<br>配管用貫通口) | 100～150mm 100mm                        | 1      | か所  |      |     |     |
| 計                                 |                                        |        |     |      |     |     |
|                                   |                                        |        |     |      |     |     |
|                                   |                                        |        |     |      |     |     |
|                                   |                                        |        |     |      |     |     |
|                                   |                                        |        |     |      |     |     |

| 仮眠室                            |                                         | 空気調和設備 |     | 機器設備 |     |     |
|--------------------------------|-----------------------------------------|--------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                                     | 数 量    | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 撤去移設                           |                                         | 1      | 式   |      |     |     |
| CVVケーブル                        | 1.25mm2- 2C<br>管内                       | 38     | m   |      |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管<br>(PF管、CD管)撤去 | 16 再使用しない                               | 2      | m   |      |     |     |
| 1種金属線び(MM1)                    | A型(25.4mm)                              | 36     | m   |      |     |     |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品             | A型(25.4mm) コナ-ホックス                      | 18     | 個   |      |     |     |
| 1種金属線び(MM1)<br>附属品             | A型(25.4mm) 2個用スイッチホックス                  | 18     | 個   |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機(セレートマルチ)<br>据付 | 屋内機 天井吊り -<br>7.1kW以下                   | 2      | 台   |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機(セレートマルチ)<br>据付 | 屋内機 天井吊り -<br>2.8kW以下                   | 18     | 台   |      |     |     |
| パッケージ形空気調<br>和機(セレートマルチ)<br>据付 | 屋内機 天井吊り -<br>2.8kW以下                   | 18     | 台   |      |     |     |
| 冷媒用銅管                          | 6.35外径( 1/4B)                           | 6      | m   |      |     |     |
| 冷媒用銅管                          | 12.7 外径( 1/2B)                          | 6      | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ<br>塩化ビニル管<br>(VP)      | 屋内一般 25A                                | 7      | m   |      |     |     |
| 排水・硬質ポリ<br>塩化ビニル管<br>(VP)      | 屋内一般 30A                                | 5      | m   |      |     |     |
| 排水管 保温                         | ガラスウール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール<br>25A | 7      | m   |      |     |     |
| 排水管 保温                         | ガラスウール<br>天井内、パイプシャフト内 アルミガラスウール<br>32A | 5      | m   |      |     |     |



| 仮眠室                            |                       | 換気設備 |     | 機器設備 |     |     |
|--------------------------------|-----------------------|------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                            | 摘 要                   | 数 量  | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| 撤去工事                           |                       | 1    | 式   |      |     |     |
| パイプダクト(低圧、<br>高圧1、2ダクト)<br>撤去  | 150mm 再使用しない          | 73   | m   |      |     |     |
| 換気扇 据付                         | 天井埋込形                 | 1    | 台   |      |     |     |
| 換気扇 据付                         | 天井埋込形                 | 1    | 台   |      |     |     |
| 換気扇 据付                         | 天井埋込形                 | 3    | 台   |      |     |     |
| 600V絶縁電線<br>撤去                 | 2.0mm × 1本 再使用しない     | 19   | m   |      |     |     |
| CVケーブル                         | 1.25mm2- 2C<br>ピット・天井 | 14   | m   |      |     |     |
| CVケーブル                         | 1.25mm2- 2C<br>管内     | 6    | m   |      |     |     |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管<br>(PF管、CD管)撤去 | 16 再使用しない             | 6    | m   |      |     |     |
| シーリングスイッチ<br>(金属プレート付)         | 1P 15A × 1 ネーム無<br>-  | 4    | 個   |      |     |     |
| 計                              |                       |      |     |      |     |     |
|                                |                       |      |     |      |     |     |
|                                |                       |      |     |      |     |     |
|                                |                       |      |     |      |     |     |
|                                |                       |      |     |      |     |     |

[illegible]

[illegible]

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

48

[illegible]