


衣浦東部広域連合公共施設等総合管理計画 概要


基本方針1 消防力の維持

- ★30年後の予想
 - = 消防需要は少なくとも減らない
 - ・ 少子高齢化の進行、人口はあまり減らない
 - ・ 救急件数減らない
- ★施設の配置
 - = 適正との評価



今後30年間は
現状の消防力を
維持すべき！
施設のレベルも
維持すべき！

総合管理計画のPDCA

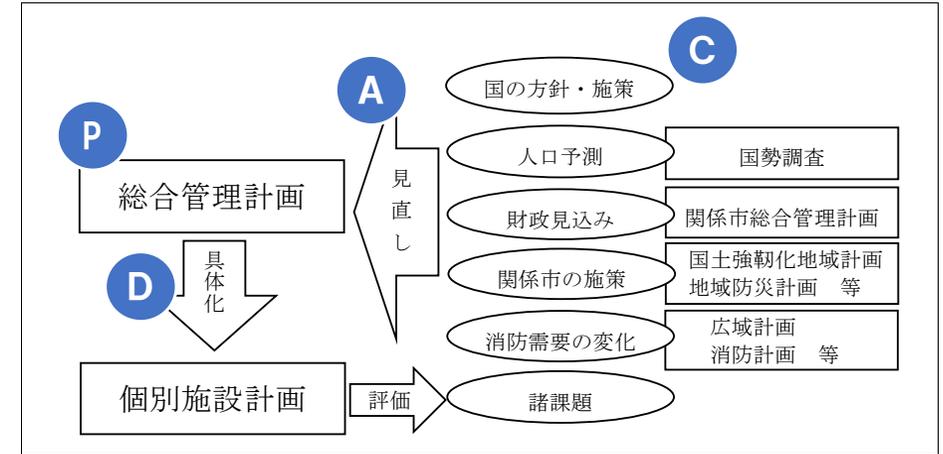


基本方針2 施設の統廃合・再配置と長寿命化

- ★目標耐用年数 = 80年
- ★2056年の高浜消防署を皮きりに
順次更新時期を迎える
- ★消防施設は敷地内での建替え
困難、移転が前提



30年以上先には
統廃合の是非を
含めて施設の再
配置を検討

個別施設計画のPDCA

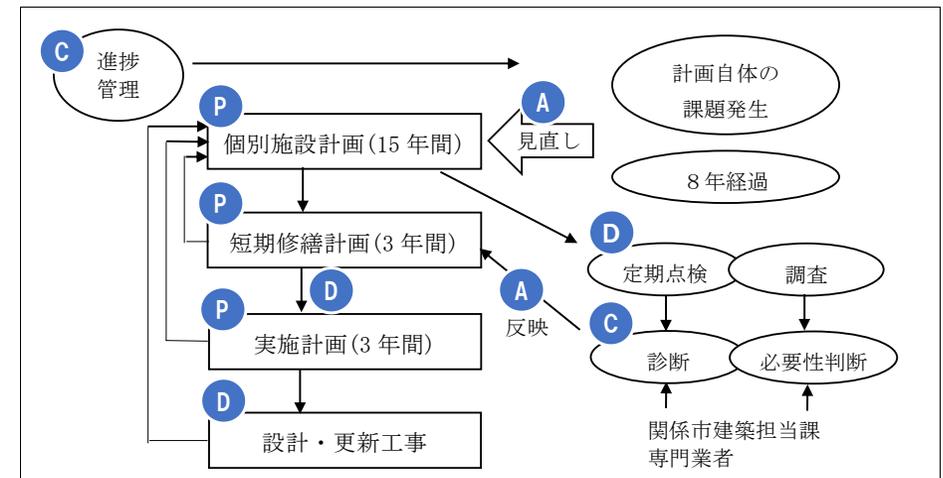

基本方針3 個別施設計画及び短期修繕計画による管理

- ★15年間の個別施設計画
- ★点検・診断に基づく精査
- ★3年間の短期修繕計画に反映し実施